
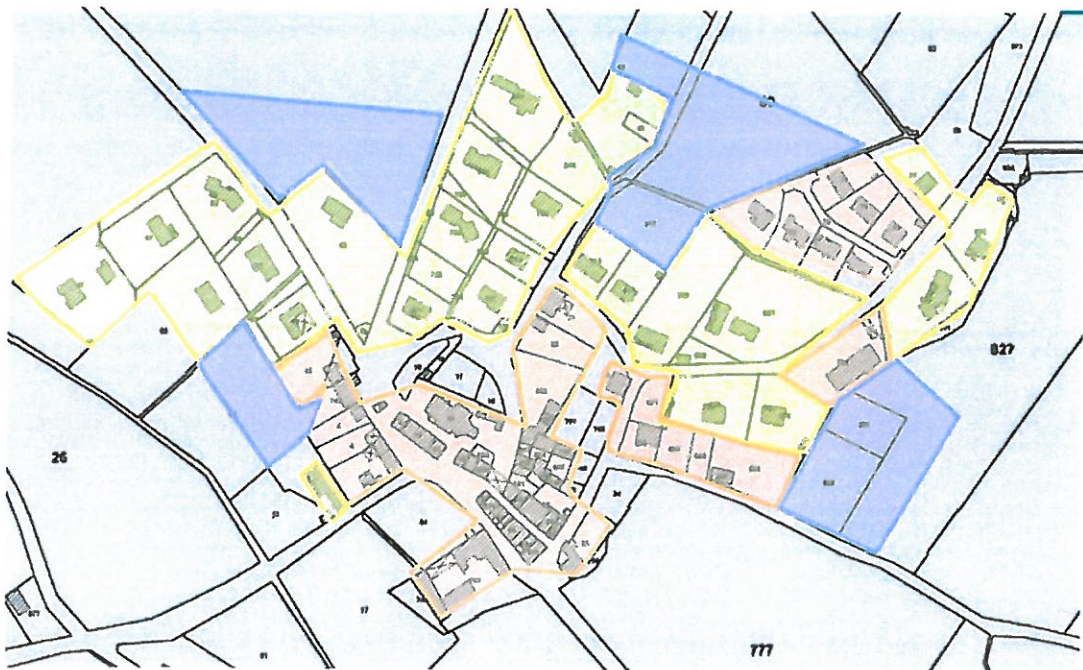


C. CARTOGRAPHIE DU RISQUE A DEFENDRE

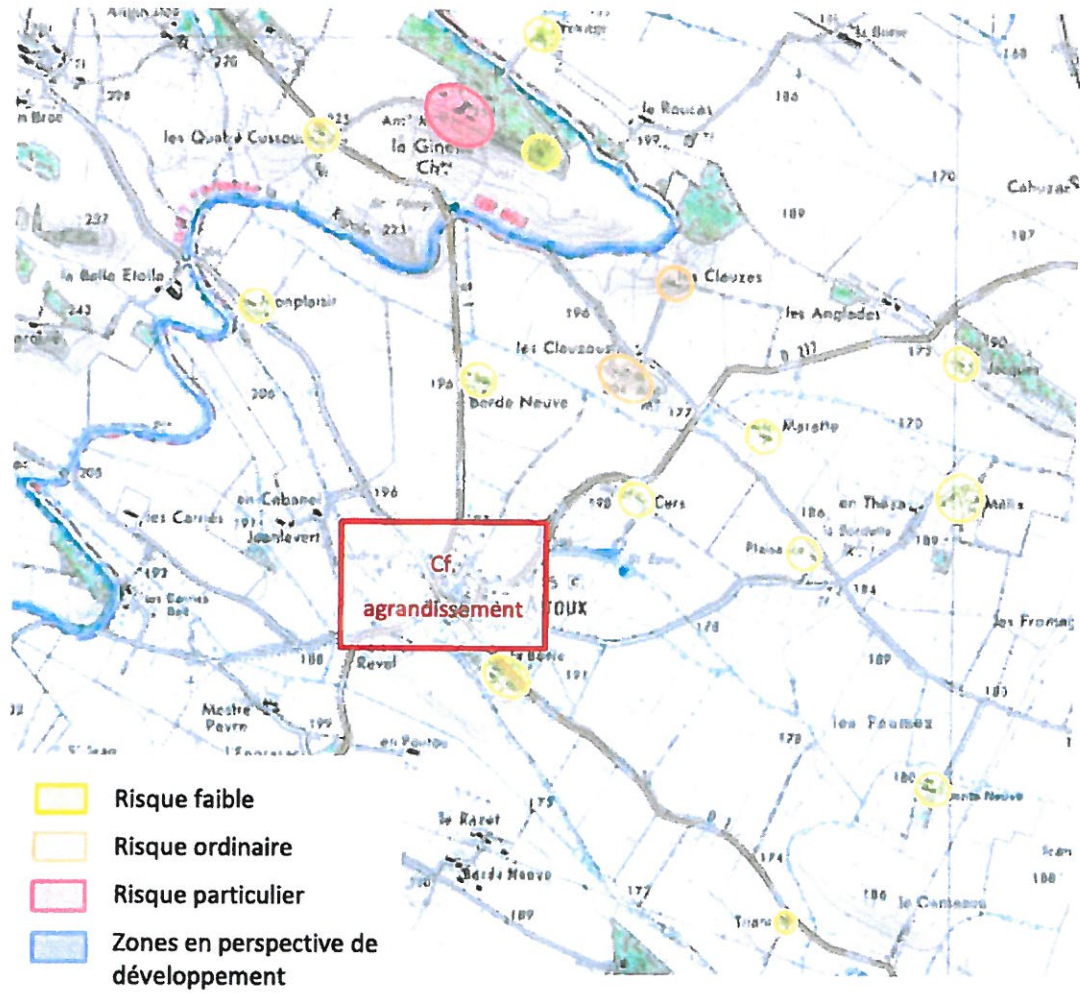

CHAPITRE 1. ETAT DES LIEUX DE LA DEFENSE INCENDIE SUR LA COMMUNE

A. INVENTAIRE DES POINTS D'EAU INCENDIE SUR LA COMMUNE

Il existe 3 points d'eau incendie sur la commune. Ces points d'eau sont localisés sur les plans présentés page suivante.

B. ETAT DES LIEUX DE LA DEFENSE INCENDIE

L'ensemble des points d'eau incendie (PEI) a fait l'objet d'une visite et d'une manipulation le 30 Mai 2018. Une mesure du débit délivrable a été effectuée.

Le tableau de synthèse du diagnostic des PEI est fourni ci-dessous.

Les fiches de présentation de chaque PEI sont annexées au rapport.

N° du PEI	Type de PEI	Localisation du PEI	Qmax (m3/h)	Q à 1 bar (m3/h)	Type d'alimentation	Observations	Conclusion
2-1	P.E.N.A	Le village (Derrière l'Eglise)	Capacité de la réserve 230 m ³			Absence de signalétique Non pris en compte par le SDI car eau sale	Non opérationnel
2-2	PI	Rue de la Fontaine	148	137	Réseau d'eau potable	Piquage en diamètre 25 mm sur une sortie en 65 mm	Opérationnel
2-3	PI	Lotissement sur la RD 217	86	83	Réseau d'eau potable	RAS	Opérationnel

Un nouveau poteau sera posé prochainement au carrefour entre la RD1 et le chemin des pages.

Commune d'Airoux

