



Département de l'Aude

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Arrondissement
de Carcassonne

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DOMAINE :
DOMAINES DE
COMPETENCES
PAR THEMES

Séance du Conseil Communautaire du 28 septembre 2023 à 18 heures 30.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois.
Légalement convoqué s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Philippe GREFFIER, Président de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois.

SOUS-DOMAINE :
ENVIRONNEMENT

OBJET :
Rapports annuels
2022 des
délégués des
services eau
potable et
assainissement

Présents : Philippe GREFFIER, Christophe PRADEL, Nathalie NACCACHE, Jean-Pierre QUAGLIERI, Sabine CHABERT, Denis BOUILLEUX, Serge OURLIAC, Isabelle SIAU, Pascal ASSEMAT, Guy BONDOUY, Eliane BOURGEOIS MOYER, Alain BOUSQUET, Alain CARBON, Nicole CATHALA-LEGUEVAQUES, Marie-Paule CAU, Véronique CORROIR, Gilbert COSTE, Claire DARCHY, François DEMANGEOT, Elisabeth ESCAFRE, Danielle FABRE, Audrey GAIANI, Alain GALINIER, Bernard GRIMAUD, Gérard LAMARQUE, Cédric LEMOINE, Didier MAERTEN, Cédric MALRIEU, Guillaume MERCADIER, Pierre MONOD, Henri POISSON, Martine PUEBLA, Jacqueline RATABOUIL, Nicolas RAUZY, Jérôme SENAL, Gilles TERRISSON, Raymond VELAND, Jean-François VERONIN-MASSET, Bernard VIDAL, Giovanni ZAMAI.

Le nombre de
délégués en service
est de 71

Formant la majorité des membres en exercice.

Convocation du
conseil
en date du
22 septembre 2023

Conseillers titulaires remplacés par conseillers suppléants :
Cédric LEMOINE par Omar AIT MOUH.

CERTIFIE
EXECUTOIRE PAR
RECEPTION
PREFECTURE LE

Procurations : Robert BATIGNE à Pascal ASSEMAT, Javier DE LA CASA à Elisabeth ESCAFRE, Hélène GIRAL à François DEMANGEOT, Evelyne GUILHEM à Sabine CHABERT, Patrick MAUGARD à Philippe GREFFIER, Bruno PERLES à Denis BOUILLEUX.

PAR PUBLICATION
LE

Excusés: Nicole MARTIN, Bernard PECH, Nadine ROSTOLL, Pierre BARBAUD, Brigitte BATIGNE, Didier CALMETTES, Sandrine CAMPGUILHEM, Hubert CHARRIER, Prescillia GRANIER, Philippe GUIRAUD, Thierry MALLEVILLE, Benoit MERLIN, Jean-François POUZADOUX, Thierry ROSSICH, Régine SURRE, Monique VIDAL.

PAR DELEGATION
LE

Absents : Karole CAFFIER, Dominique DUBLOIS, Thierry LEGUEVAQUES, René MERIC, Gérard MONDRAGON, Michel NOGUERO, Charles PAULY, Bruno POMART, Marc TARDIEU.

Signature

Secrétaire de séance : Nicole CATHALA-LEGUEVAQUES.

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

ID : 011-200035855-20230928-2023_132-DE



2023-132

VU l'article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

En application des dispositions de l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Président soumet au conseil communautaire pour avis les rapports 2022 des
délégués des services eau potable et assainissement.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
APRES EN AVOIR DELIBERE**

EMET un avis favorable sur les rapports 2022 des délégués des services eau potable et
assainissement.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an ci-dessus et ont les membres présents, signés au
registre.

La convocation du Conseil Communautaire et le compte- rendu de la présente délibération ont été
affichés à la porte de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
conformément aux articles L.2221-7 et L 2121-7 du C.G.C.T.

Castelnaudary, le 28 septembre 2023

La Secrétaire de séance,

Le Président,

Nicole CATHALA-LEGUEVAQUES

Philippe GREFFIER



RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

Activité année 2022

Rapport présenté par :

M. Philippe GREFFIER,
Président de la Communauté de Communes
Castelnaudary Lauragais Audois

Table des matières

PREAMBULE.....	6
LES CHIFFRES CLES	8
Eau potable	9
Assainissement	10
a) Assainissement collectif.....	10
b) Assainissement non collectif	10
PRESENTATION DU TERRITOIRE	11
Nombre d'habitants par commune	14
CHAPITRE 1 - SERVICE EAU POTABLE	16
1. Caractéristiques techniques du service eau potable.....	17
a) Mode de gestion du service.....	18
b) Dates d'échéance des contrats pour les communes en DSP.....	21
c) Organisation et gestion des services en régie	22
d) Nature des ressources utilisées et volume prélevé sur chaque ressource ; volume acheté et d'autres services publics d'eau potable	23
e) Nombre d'abonnés eau potable par commune	24
f) Graphique : nombre d'habitants / nombre d'abonnés	25
g) Volumes mis en distribution	26
h) Volumes consommés autorisés au cours de l'exercice.....	28
i) Evolution des volumes mis en distribution et des volumes d'eau consommés autorisés sur les 3 dernières années.....	30
j) Les pertes en eau domestique non négligeable.....	30
k) Linéaires de réseaux de desserte	31
2. Tarification de l'eau et recettes du service.....	32
a) Des prix hétérogènes	32
b) Prix eau TTC/m ³ année 2022 par commune	34
c) Factures type sur 120 m ³	35
d) Montant des recettes liées à la facturation du prix de l'eau	39
3. Indicateurs de performance	39
a) Qualité de l'eau	39
b) Le patrimoine réservoirs	41
c) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale (ICGP) eau (sur 120 points)	42
d) Rendements de réseau de distribution	45
e) Indice linéaire de perte	47
f) Taux moyen de renouvellement de réseaux	49
g) Indice d'avancement de la protection de la source en eau.....	50
h) Taux d'occurrence des interruptions de services non programmées	50
i) Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés définis par le service et taux de respect de ce délai.....	50
j) Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	50
k) Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamation.....	51
4. Financements des investissements	51
a) Tableau APCP – Eau Régie	52
b) Tableau APCP - Eau DSP	53
c) Amortissements.....	54
d) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service.....	54
e) Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice	55
CHAPITRE 2 - SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF.....	57
1. Caractéristiques techniques du service assainissement collectif	58
a) Mode de gestion du service.....	58
b) Dates échéances des contrats en DSP.....	60
c) Organisation et gestion des services en Régie	60
d) Nombre d'abonnés assainissement par communes	62
e) Autorisations de déversements d'effluents industriels.....	63

f) Graphique nombre d'abonnés – nombre d'habitants	65
g) Volumes assujettis au cours de l'exercice	65
h) Evolution des volumes assujettis en assainissement collectif sur les 3 dernières années	65
i) Linéaires de réseaux de desserte.....	66
2. Tarification de l'assainissement et recettes du service	67
a) Des prix sur 120 m ³ hétérogènes :	67
b) Prix assainissement en € TTC/m ³ année 2022 par commune.....	69
c) Factures type sur 120 m ³	69
3. Indicateur de performances	72
a) Qualité des rejets.....	72
c) Patrimoine poste de relevage	73
d) Le patrimoine station d'épuration des eaux usées	74
e) Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration.....	75
f) Des indices de connaissance et de gestion patrimoniale (sur 120 points).....	76
g) Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (code P203.3).....	79
h) Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (code P204.3)	79
i) Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (code P205.3).....	79
j) Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (code P206.3)	79
k) Taux de renouvellement de réseau	80
l) Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers (code P251.1).....	81
m) Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 k de réseau (code P252.2)	81
n) Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (code P254.3).....	81
o) Ouvrages d'épuration des eaux usées.....	82
4. Financements des investissements.....	84
a) Tableaux APCP – Assainissement Régie	85
b) Tableaux APCP – Assainissement DSP	86
c) Etat de la dette du service	88
d) Amortissements.....	88
e) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service.....	89
f) Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice	89
g) Récapitulatif financier 2022 : investissement et fonctionnement	91
h) Durée d'extinction de la dette de la collectivité	91
5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée - domaine de l'assainissement.....	92
a) Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P109.0).....	92
b) Opérations de coopération décentralisée (Cf. L 1115-1-1 du CGCT).....	92
CHAPITRE 3 - SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.....	94
1. Caractéristiques techniques du service	95
2. Mode de gestion du service.....	95
a) Les tarifs des contrôles sont définis par délibération intercommunale	95
b) Recettes d'exploitation du service en identifiant les recettes provenant du contrôle des installations et des autres prestations aux abonnés.....	96
c) Présentation des projets en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur.....	96
3. Installations existantes	96
ANNEXES	98
Annexe 1 : Photos du réservoir de SAINT-MARTIN-LALANDE	99
Annexe 2 : Photos sur la commune de CASTELNAUDARY	101
Annexe 3 : CASTELNAUDARY Suite.....	102
Annexe 4 : Photos sur la commune de LABASTIDE D'ANJOU	102
Annexe 5 : Photos sur la commune d' AIROUX	104
Annexe 6 : Photos sur la commune de LA POMAREDE	105
Annexe 7 : Photos sur la commune de LES CASSES.....	107

Annexe 8 : RPQS par commune EAU et ASSAINISSEMENT.

1- RPQS EAU – COMMUNES EN REGIE	108
Commune d'ISSEL	108
Commune de LA POMAREDE.....	109
Commune de LABECEDE LAURAGAIS	110
Commune de LES CASSES	111
Commune de MONTMAUR	112
Commune de PAYRA SUR L'HERS	113
Commune de PUGINIER	114
Commune de SAINT-PAULET	115
Commune de SALLES SUR L'HERS - Bourg	116
Commune de SOUILHANELS	117
Commune de SOUILHE.....	118
Commune de SOUPEX	119
Commune de TREVILLE	120
Commune de VILLEMAGNE.....	121
2- RPQS EAU – COMMUNES EN DSP	122
Commune d'AIROUX.....	122
Commune de BARAIGNE	123
Commune de BELFLOU	124
Commune de CASTELNAUDARY	125
Commune de CUMIES.....	126
Commune de FAJAC LA RELENQUE	127
Commune de FENDEILLE	128
Commune de GOURVIELLE.....	129
Commune de LA LOUVIERE LAURAGAIS	130
Commune de LABASTIDE D'ANJOU.....	131
Commune de LASBORDES.....	132
Commune de LAURABUC	133
Commune de MARQUEIN	134
Commune de MAS-SAINTES-PUELLES	135
Commune de MAYREVILLE	136
Commune de MEZERVILLE	137
Commune de MIREVAL LAURAGAIS.....	138
Commune de MOLLEVILLE.....	139
Commune de MONTAURIOL.....	140
Commune de MONTFERRAND.....	141
Commune de PEYREFITTE SUR L'HERS.....	142
Commune de PEYRENS	143
Commune de PUGINIER	144
Commune de RICAUD.....	145
Commune de SAINT-MARTIN-LALANDE.....	146
Commune de SAINT-MICHEL DE LANES	147
Commune de SAINT-PAPOUL	148
Commune de SAINTE-CAMELLE.....	149
Commune de VERDUN-EN-LAURAGAIS	150
Commune de VILLENEUVE-LA-COMPTAL.....	151
3- RPQS ASSAINISSEMENT – COMMUNES EN REGIE	152
Commune de BELFLOU	152
Commune de FAJAC-LA-RELENQUE.....	153
Commune d'ISSEL	154
Commune de LA LOUVIERE LAURAGAIS.....	155
Commune de LA POMAREDE.....	156
Commune de LABECEDE LAURAGAIS	157
Commune de LES CASSES	158
Commune de MARQUEIN	159
Commune de MAYREVILLE	160
Commune de MOLLEVILLE.....	161
Commune de MONTAURIOL.....	162

Commune de MONTFERRAND	163
Commune de MONTMAUR	164
Commune de PAYRA SUR L'HERS	165
Commune de PEYREFITTE SUR L'HERS	166
Commune de SAINT-PAPOUL	167
Commune de SAINT-PAULET	168
Commune de SAINTE-CAMELLE.....	169
Commune de SALLES SUR L'HERS Bourg	170
Commune de SOUILHANELS	171
Commune de SOUILHE.....	172
Commune de SOUPEX	173
Commune de VILLEMAGNE.....	174
4- RPQS ASSAINISSEMENT – COMMUNES EN D.S.P.....	175
Commune d'AIROUX.....	175
Commune de BARAIGNE.....	176
Commune de CASTELNAUDARY	177
Commune de FENDEILLE	178
Commune de LABASTIDE D'ANJOU	179
Commune de LASBORDES.....	180
Commune de LAURABUC.....	181
Commune de MAS AINTES PUELLES.....	182
Commune de MIREVAL LAURAGAIS	183
Commune de PEYRENS	184
Commune de PUGINIER	185
Commune de RICAUD.....	186
Commune de SAINT-MARTIN-LALANDE.....	187
Commune de SAINT-MICHEL DE LANES.....	188
Commune de VERDUN-EN-LAURAGAIS.....	189
Commune de VILLENEUVE LA COMPTAL	190

PREAMBULE



Le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public d'Eau Potable est un rapport obligatoire.

Le Président de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois (CCCLA) présente au Conseil Communautaire un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d'eau potable, d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif destiné notamment à l'information des usagers (R.P.Q.S.).

Les articles L2224-5 et D2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulent que le Président de l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter à son assemblée délibérante, au plus tard dans les 9 mois suivant la clôture de l'exercice concerné, un rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau et d'assainissement, conformément au décret d'application n° 95 - 635 du 6 mai 1995 de la loi Barnier et de la loi 95.101 du 2 février 1995.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information SISPEA prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement.

Il définit, en tenant compte de la taille de l'EPCI, les modalités d'application de cette transmission, (facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants), et en fixe l'entrée en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

Le service d'eau et d'assainissement de la CCCLA est soumis aux dispositions du présent article. Le rapport annuel est un outil de communication entre les élus, leur assemblée délibérante et les usagers des services d'eau et d'assainissement.

Le Président a la responsabilité de la rédaction et de la mise en forme du rapport ainsi que de sa communication. Porté à connaissance avant le 30 septembre, ce rapport doit être présenté dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, soit, au plus tard, le 30 septembre 2023.

LES CHIFFRES CLES



La population du territoire de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois croît en moyenne de 1,02 % par an, à un rythme supérieur à celle du Département de l'Aude (0,4% par an).

1 601 227 € HT investis en 2022 dans :

- La réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement
- La réalisation des schémas directeurs eau potable et assainissement
- La réhabilitation des réservoirs d'eau potable

L'année 2022 a permis de démarrer le nouveau contrat de DSP SUEZ pour 21 services d'eau potable et 13 services d'assainissement collectif pour une période allant du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2028.

Les achats d'eau ont été enlevés du contrat SUEZ. Ils seront effectués en direct avec Réseau11. Créé au 1^{er} janvier 2020, le syndicat d'eau potable Réseau11 résulte de la volonté de plusieurs structures publiques en charge de la gestion de l'eau potable de donner un nouvel élan à leurs actions.

Suite à ce nouveau contrat, un début d'harmonisation des prix de l'eau et de l'assainissement a été mis en place pour la totalité des contrats de cette nouvelle DSP SUEZ à partir du 1^{er} janvier 2022.

Eau potable

Le service public de l'eau potable concerne 43 communes.

- ➔ 13 régies d'eau
- ➔ 30 délégations

14 827 abonnés pour 28 628 habitants
 4 ressources propres / 3 usines
 45 réservoirs
 15 000 m³ de réserve,
 16 surpresseurs
 800 km de réseau
 Des volumes facturés de près de 2 031 974 m³

Synthèse générale (Eau potable)

Le code est un système de signes relatif à un indicateur.

Indicateurs	Code	2020	2021	2022
Estimation du nombre d'habitants desservis	D101.0	27 612	28 030	28 628
Nombre d'abonnés	VP.056	15 055	14 778	14 827
Volumes mis en distribution (m ³)		2 047 637	2 053 775	2 535 271
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (/120)	P103.2B	67	78	86
Volumes consommés autorisés (m ³)		1 726 909	1 699 966	2 031 974
Rendement du réseau de distribution (%)	P104.3	75,96	78,88	78
Linéaire de réseau renouvelé (m)		7 723	4 178	2 227
Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ /km/j)	P106.3	1,79	1,52	1.68
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	P107.2	0,24	0,3	0.16

Assainissement

a) Assainissement collectif

Le service public d'assainissement collectif concerne 39 communes

- 23 régies d'assainissement
- 16 délégations

11 050 abonnés pour 22 100 habitants

43 unités d'épuration pour : 65 000 EH de capacité épuratoire

1 EH est une unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. 1 EH = 60 g de DBO5 / par jour

20 roselières
 13 Boues Activées
 3 lagunes
 7 fosses (et autres)
 30 postes de relevage
 180 km de réseau

Synthèse Générale (Assainissement collectif)

Le code est un système de signes relatif à un indicateur.

Indicateurs	Code	2020	2021	2022
Nombre d'abonnés	VP.056	10 628	10 657	11050
Volume facturé (m³)		984 804	1 063 181	1 130 782
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (/120)	P202.2B	35	44	49
Linéaire de réseau renouvelé (ml)		2 355	2 389	1289
Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau (%)	P254.3	92,1	92,1	90.7

b) Assainissement non collectif

Le service public de l'assainissement non collectif concerne 43 communes, totalisant 3 400 installations d'assainissement non collectif pour 6 500 habitants.

Pour les installations anciennes ou déjà existantes, un diagnostic de bon fonctionnement et de bon entretien sera effectué tous les 10 ans.

Ce diagnostic est également obligatoire dans le cadre d'une vente immobilière. Des campagnes peuvent également être prioritaires lorsque des zonages d'assainissement sont imminents.

PRESENTATION DU TERRITOIRE

Un territoire comprenant 43 communes



La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois est le fruit du regroupement des quatre communautés de communes : **Castelnaudary et Ganguise, Lauragais Montagne Noire et Nord-Ouest Audois.**

De solides atouts ainsi que les projets en cours et à venir renforcent le positionnement stratégique de la communauté de communes, aux portes de l'agglomération toulousaine et au cœur de la région Occitanie.

La fusion intercommunale de 2013 a permis de poser le socle d'un modèle où la communauté de communes devient un véritable **outil au service des habitants, des communes, des entreprises et du territoire dans sa globalité.**

Cette fusion repose sur trois engagements majeurs :

- Faire porter les efforts sur le développement économique et touristique générateurs d'emplois et de richesses nouvelles ;
- Respecter l'engagement de ne pas augmenter la pression fiscale, ni sur les ménages, ni sur les entreprises ;
- Pérenniser et développer les services rendus à la population.

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes exerce de nouvelles compétences :

- Création et aménagement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques portuaires et aéroportuaires ;
- Politique locale du commerce ;
- Transport à la demande ;
- Gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations ;

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes a également la compétence EAU et ASSAINISSEMENT.

A ce titre, la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois est chargée de la production, de l'adduction et de la distribution d'eau potable, ainsi que de l'assainissement des eaux usées.

Concrètement, 24h/24h, elle produit et distribue une eau de qualité potable, c'est-à-dire destinée à la consommation humaine. Toujours 24h/24, elle traite les eaux usées pour que les rejets soient de qualité conforme à la réglementation et puissent être acceptés par le milieu naturel. De plus, elle contrôle les installations d'assainissement non collectif pour viser l'amélioration et ainsi compléter l'assainissement en général pour les eaux usées des usages pour lesquels le raccordement à l'assainissement collectif n'est pas la solution la plus pertinente sur le plan technique et économique.

Quatre sources en propre produisent de l'eau potable, situées dans la Montagne Noire. 26 000 habitants sont concernés. Le périmètre de l'intercommunalité est inclus intégralement en ZRR. Par sa proximité géographique immédiate avec l'aire urbaine Toulousaine et son tissu économique, ce territoire devrait accueillir dans les 20 prochaines années, 7000 habitants supplémentaires.

La communauté de communes est située à cheval sur 2 bassins hydrographiques (Adour Garonne et Rhône Méditerranée). Elle est couverte par 3 schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Hers mort, Hers Vif et Côtiers) conformes aux schémas de bassin des agences.

La communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois est composée de 43 communes, dont sont issus 69 représentants élus pour siéger au conseil communautaire, présidé par Monsieur Philippe Greffier. Le conseil communautaire prend les décisions qui engagent la communauté de communes dans le cadre des compétences transférées par les communes.

Le **bureau communautaire** est composé du président, de 11 vice-présidents et de la vice-présidente du CIAS (Centre Intercommunal d'Action Sociale). Chacun est en charge d'une compétence particulière. Le bureau élabore la stratégie d'action de la collectivité et débat sur les dossiers majeurs en amont du conseil communautaire. Sa composition est la suivante :

Président		Philippe GREFFIER
1 ^{er} vice-président	en charge des Finances, de l'optimisation des ressources et de la prospective	Christophe PRADEL
2 ^{ème} vice-présidente	en charge des solidarités, des actions sociales et de la santé / V.P. CIAS	Nicole MARTIN
3 ^{ème} vice-président	en charge du développement économique et de l'emploi	Patrick MAUGARD
4 ^{ème} vice-présidente	en charge de la culture, de l'animation du territoire et de la communication	Nathalie NACCACHE
5 ^{ème} vice-président	en charge du développement durable, de l'aménagement du territoire et des mobilités	Jean-Pierre QUAGLIERI
6 ^{ème} vice-présidente	en charge de la promotion du tourisme	Sabine CHABERT
7 ^{ème} vice-président	en charge du grand cycle de l'eau, de la biodiversité et de l'environnement	Bernard PECH
8 ^{ème} vice-présidente	en charge de la mutualisation	Nadine ROSTOLL
9 ^{ème} vice-président	en charge du développement du très haut débit et des usages numériques	Denis BOUILLEUX
10 ^{ème} vice-président	en charge des travaux, de l'accessibilité et de la commande publique	Serge OURLIAC
11 ^{ème} vice-présidente	en charge de la Petite Enfance, Jeunesse, Citoyenneté	Isabelle SIAU

Créé en 2013 de manière volontaire, avant que la réglementation ne le rende obligatoire, pour permettre à chaque commune d'être associée aux décisions de la communauté, le conseil des maires est composé des maires des 43 communes membres. Il émet un avis sur tous les points présentés en conseil communautaire et examine également les sujets ayant un impact pour les communes.

En 2017, le conseil des maires a notamment travaillé sur le transfert des compétences eau et assainissement.

Les commissions sont au nombre de 10. Composées du président et du vice-président délégué du domaine concerné, elles concourent à la préparation des décisions du bureau et des délibérations du conseil communautaire.

Des groupes de travail restreints sont régulièrement réunis afin de traiter des dossiers ou projets particuliers. La participation des Maires et délégués communautaires à ces groupes de travail, s'effectue sur la base du volontariat de chacun.

Réseau 11, créé en janvier 2020, est un syndicat à la carte qui propose :

- Une compétence principale obligatoire : protection de la ressource en eau
- Une compétence optionnelle : production et transport d'eau potable.

Nombre d'habitants par commune



Communes	Population 2020	Population 2023	Population 2022
Airoux	165	167	172
Baraigne	177	179	175
Belflou	127	125	120
Castelnaudary	12 136	12 467	12 978
Cumies	38	37	41
Fajac-La-Relenque	54	54	54
Fendeille	548	547	539
Gourvieille	76	78	79
Issel	497	491	488
Labastide d'Anjou	1 341	1 322	1 293
Labécède-Lauragais	421	413	414
Lasbordes	818	817	814
Laurabuc	421	424	403
Les Casses	297	300	317
Louvière-Lauragais	79	81	84
Marquein	82	84	82
Mas Saintes Puelles	944	946	947
Mayreville	78	79	85
Mezerville	95	99	101
Mireval-Lauragais	176	185	190
Molleville	136	141	147
Montauriol	90	86	83
Montferrand	574	593	635
Montmaur	316	315	321
Payra-sur-L'Hers	208	207	208
Peyrefitte-sur-L'Hers	83	81	83
Peyrens	509	503	482
Pomarède	146	154	178
Puginier	152	151	155
Ricaud	306	308	316
Sainte-Camelle	121	120	120
Saint-Martin-Lalande	1 144	1 145	1 141
Saint-Michel-de-Lanes	476	476	487
Saint-Papoul	854	899	880
Saint-Paulet	203	204	208
Salles-sur-L'Hers	714	720	728
Souilhanel	429	422	417
Souilhe	328	331	344
Souplex	253	248	241
Treville	109	111	111
Verdun-en-Lauragais	279	283	292
Villemagne	267	264	254
Villeneuve La Comptal	1 345	1 373	1 421
Total en nombre d'habitants	27 612	28 030	28 628

Evolution : + 3,68 % en 3 ans


CHAPITRE 1 - SERVICE EAU POTABLE



**L'EAU DU ROBINET EST
LE PRODUIT
ALIMENTAIRE LE PLUS
CONTRÔLÉ**



La mission du service public de l'eau potable consiste à assurer la production de l'eau et à délivrer une eau propre à la consommation au robinet des usagers, selon les critères du code de la santé publique.

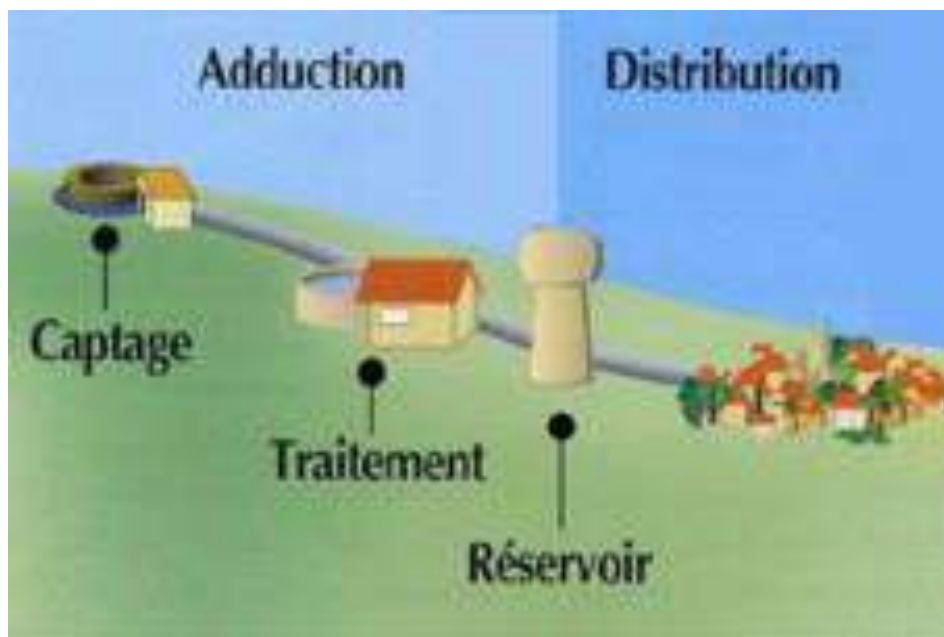

Pour desservir l'ensemble de ces communes, le territoire est alimenté par un syndicat Réseau11.

A titre principal, Réseau11 assure la compétence relative à la protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine en vue d'assurer l'alimentation de services de distribution d'eau potable des communes de ses adhérents. La compétence principale permet de mutualiser les moyens d'expertise et de renforcer les actions dans le domaine de la protection des captages.

1. Caractéristiques techniques du service eau potable


La compétence « eau potable » depuis le 1^{er} janvier 2018 regroupe :

- ➔ La production par captage ou pompage,
- ➔ La protection du point de prélèvement
- ➔ Le traitement de l'eau
- ➔ Le transport
- ➔ Le stockage
- ➔ La distribution de l'eau potable
- ➔ La gestion des abonnés

La compétence « eau potable » a été modifiée depuis le 1^{er} janvier 2020 et regroupe :

- ➔ Le stockage
- ➔ La distribution de l'eau potable
- ➔ La gestion des abonnés

a) Mode de gestion du service

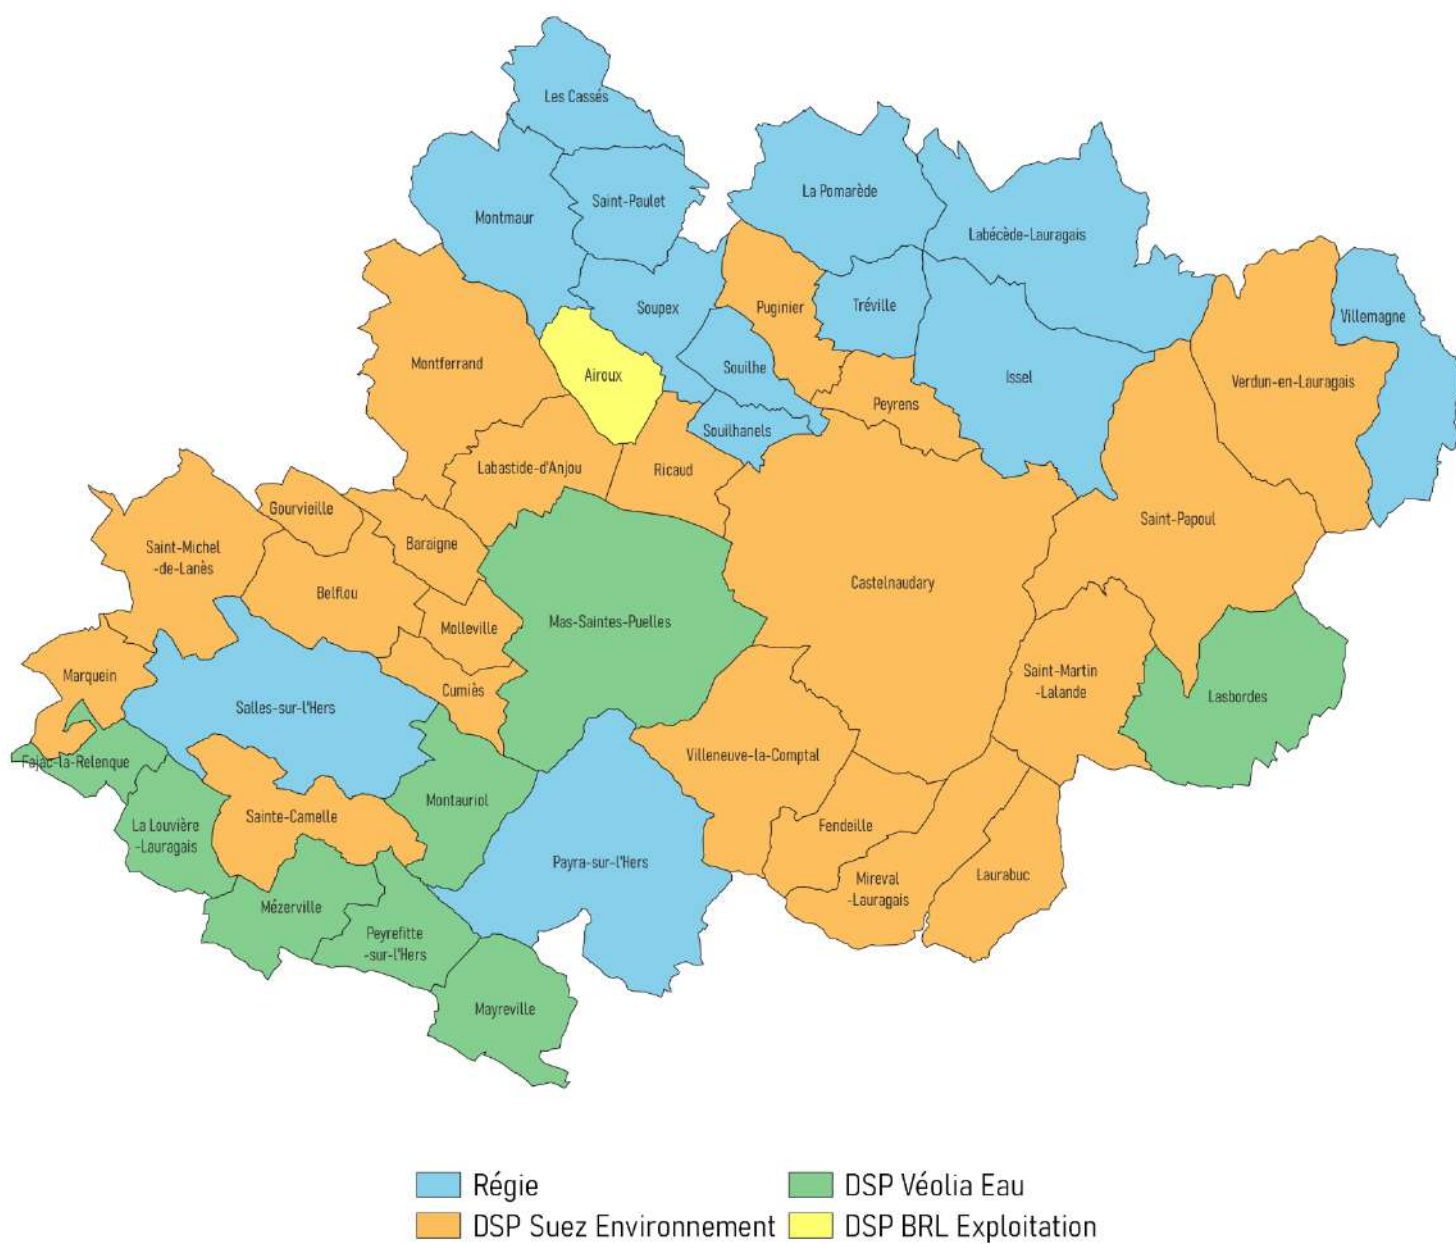

Le service d'eau potable de la Communauté de Communes comprend :

- 4 ressources dont 1 en régie
- 3 usines produisant près de 1 150 000 m³
- 46 réservoirs d'eau potable avec 15 000 m³ de réserve
- 16 supprimeurs
- 850 km de réseau de distribution dont près de 217 km en régie
- 14 827 abonnés à l'eau potable pour 28 628 habitants
- 13 services en régie pour 2 205 abonnés soit 4 653 habitants
- 30 services en DSP pour 12 622 abonnés soit 23 978 habitants.

	Nombre de communes	Ratio Nb de communes couvertes / Nb de communes total	Habitants couverts	Ratio Population couverte / Population totale
<u>REGIES</u>	13	30,2 %	4 653	16,25 %
<u>DSP</u>	30	69,8 %	23 978	83,8 %
BRL	1	0,02 %	172	0,6 %
SUEZ	21	48,8 %	20 646	72,1 %
VEOLIA	8	18,6 %	3 157	11,02 %
TOTAL	43	100 %	28 628	100 %

	EAU	
	Mode de gestion	Exploitant
AIROUX	DSP	BRL
BARAIGNE	DSP	SUEZ
BELFLOU	DSP	SUEZ
CASTELNAUDARY	DSP	SUEZ
CUMIES	DSP	SUEZ
FAJAC LA RELENQUE	DSP	VEOLIA
FENDEILLE	DSP	SUEZ
GOURVIEILLE	DSP	SUEZ
ISSEL	REGIE	
LA LOUVIERE LAURAGAIS	DSP	VEOLIA
LA POMAREDE	REGIE	
LABASTIDE D'ANJOU	DSP	SUEZ
LABECEDE LAURAGAIS	REGIE	
LASBORDES	DSP	VEOLIA
LAURABUC	DSP	SUEZ
LES CASSES	REGIE	
MARQUEIN	DSP	SUEZ
MAS SAINTES PUELLES	DSP	VEOLIA
MAYREVILLE	DSP	VEOLIA
MEZERVILLE	DSP	VEOLIA
MIREVAL LAURAGAIS	DSP	SUEZ
MOLLEVILLE	DSP	SUEZ
MONTAURIOL	DSP	VEOLIA
MONTFERRAND	DSP	SUEZ
MONTMAUR	REGIE	
PAYRA SUR L'HERS	REGIE	
PEYREFITTE SUR L'HERS	DSP	VEOLIA
PEYRENS	DSP	SUEZ
PUGINIER	DSP	SUEZ
RICAUD	DSP	SUEZ
SAINT MARTIN LALANDE	DSP	SUEZ
SAINT MICHEL DE LANES	DSP	SUEZ
SAINT PAPOUL	DSP	SUEZ
SAINT PAULET	REGIE	
SAINTE CAMELLE	DSP	SUEZ
SALLES SUR L'HERS BOURG	REGIE	
SOUILHANELS	REGIE	
SOUILHE	REGIE	
SOUPEX	REGIE	
TREVILLE	REGIE	
VERDUN EN LAURAGAIS	DSP	SUEZ
VILLEMAGNE	REGIE	
VILLENEUVE LA COMPTAL	DSP	SUEZ

b) Dates d'échéance des contrats pour les communes en DSP

	EAU	
	Date d'échéance du contrat	Exploitant
AIROUX	23/05/2023	BRL
BARAIGNE	31/12/2028	SUEZ
BELFLOU	31/12/2028	SUEZ
CASTELNAUDARY	31/12/2028	SUEZ
CUMIES	31/12/2028	SUEZ
FAJAC LA RELENQUE	31/12/2024	VEOLIA
FENDEILLE	31/12/2028	SUEZ
GOURVIEILLE	31/12/2028	SUEZ
LA LOUVIERE LAURAGAIS	31/12/2024	VEOLIA
LABASTIDE D'ANJOU	31/12/2028	SUEZ
LASBORDES	31/12/2026	VEOLIA
LAURABUC	31/12/2028	SUEZ
MARQUEIN	31/12/2028	SUEZ
MAS SAINTES PUELLES	14/05/2028	VEOLIA
MAYREVILLE	31/12/2024	VEOLIA
MEZERVILLE	31/12/2024	VEOLIA
MIREVAL LAURAGAIS	31/12/2028	SUEZ
MOLLEVILLE	31/12/2028	SUEZ
MONTAURIOL	06/08/2024	VEOLIA
MONTFERRAND	31/12/2028	SUEZ
PEYREFITTE SUR L'HERS	31/12/2024	VEOLIA
PEYRENS	31/12/2028	SUEZ
PUGINIER	31/12/2028	SUEZ
RICAUD	31/12/2028	SUEZ
SAINT MARTIN LALANDE	31/12/2028	SUEZ
SAINT MICHEL DE LANES	31/12/2028	SUEZ
SAINT PAPOUL	31/12/2028	SUEZ
SAINTE CAMELLE	31/12/2028	SUEZ
SALLES SUR L'HERS ECARTS	31/12/2028	SUEZ
VERDUN EN LAURAGAIS	31/12/2028	SUEZ
VILLENEUVE LA COMPTAL	31/12/2028	SUEZ

c) Organisation et gestion des services en régie

L'équipe en charge des missions ci-avant, initialement composée de deux agents dédiés dès le 1^{er} janvier 2018, a été renforcée d'un agent courant 2018, avec la reprise du SPANC et d'un autre agent à 2/3 temps en 2019 pour la partie administrative, puis d'un agent technique dédié à l'assainissement pour les communes en régie.

Ces agents sont :

- Fabrice NAVARRO : Chef de service du 1^{er} janvier 2018 au 30 août 2021, toujours compté dans l'effectif mais en arrêt maladie depuis le 1^{er} septembre 2021.
- Chantal LIMOUZY : Adjointe au chef de service du 1^{er} janvier 2018 au 30 août 2021, chef de service depuis le 1^{er} septembre 2021.
- Serge FORATO : Responsable de la gestion du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif), il gère la facturation des abonnés de l'eau et de l'assainissement pour les 13 communes en régie. Il établit les demandes de PFAC (Participation Financière de l'Assainissement Collectif). Il renseigne les indicateurs SISPEA (Système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement).
- Pascale RODA : Elle s'occupe du suivi administratif du service et plus particulièrement les demandes de subventions, les bons de commandes, les enquêtes publiques, les télédéclarations annuelles auprès des agences de l'eau.
- Patrice LECOINTE : Sur le terrain, il s'occupe de 16 stations d'épuration (entretien, réparations, remise en état...) et des postes de relevage.

L'équipe bénéficie des appuis et supports des services techniques et administratifs de la communauté. Elle devra continuer à monter en compétence progressivement, s'étoffer et se structurer davantage d'une part pour augmenter son autonomie et d'autre part pour permettre le maintien de territoires en mode de gestion régie sous une forme juridiquement stabilisée.

Fabrice NAVARRO (1 ETP) étant en arrêt maladie depuis le 1^{er} septembre 2021, sont venus s'ajouter deux agents en septembre 2022 :

- Gaël IRAMBONA : En alternance (1 ETP : un mois dans la collectivité, un mois en formation), il suit tous les dossiers dans le but de seconder le Chef de service dans la gestion et le suivi des travaux. Il suit également les schémas directeurs afférant à l'eau potable et à l'assainissement.
- Jessica MALOUBIER : (0,5 ETP) Permet l'optimisation de la fluidité de transmission des informations, elle est un support administratif au quotidien. Son poste permet d'approfondir des dossiers qui nécessitaient davantage de recherches et qui ne pouvaient être exploités jusqu'alors.

En appui ou en complément des actions de l'équipe, conformément aux conventions de gestion, l'ensemble des communes participent à la gestion des services avec un mécanisme de compensation financière.

Spécifiquement pour les interventions techniques en régie, la gestion est assurée comme suit :

Sur 6 communes ce sont les agents intercommunaux qui assurent l'exploitation :

- Des ouvrages : les réservoirs
- Des réseaux : manipulation des vannes...
- De la relève des compteurs d'eau potable des particuliers

Les heures effectuées sur des besoins en eau sont déduites mensuellement sur le total des heures réalisées par l'agent et donc non facturées aux communes.

Sur 7 communes, ce sont les agents communaux qui assurent l'exploitation pour un nombre d'heures conventionné :

- Des ouvrages : les réservoirs
- Des réseaux : manipulation des vannes...
- De la relève des compteurs d'eau potable des particuliers

Les heures effectuées sont facturées par les mairies à la CCCLA et donc payées par la CCCLA.

d) Nature des ressources utilisées et volume prélevé sur chaque ressource ; volume acheté et d'autres services publics d'eau potable

L'eau alimentant le territoire de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois provient de l'Institution des Eaux de la Montagne Noire (**IEMN**) : eau en provenance du Lac des Cammazes / Traitement de l'eau aux usines de Picotalen.

101 points de prélèvements ont été mobilisés par réseau 11 pour un volume prélevé total de 4 066 900 m³ d'eau chaque année environ.

Reseau11 a la mission :

- De protéger près de 90 ressources en eau sur son périmètre
- De produire et transporter l'eau potable

Les ressources qui étaient propre à la commune de Castelnaudary avant 2020 sont :

- La source de Las Nobios
- La source de Co d'En-Sens
- Le forage de Soubiran et Sainte-Marie

La ressource qui était propre à la commune de Castelnaudary avant 2020 est :


- Le puits de La Garrigue à Labécède-Lauragais

e) Nombre d'abonnés eau potable par commune

Communes	Nombre d'abonnés eau		
	2020	2021	2022
AIROUX	101	106	107
BARAIGNE	104	99	96
BELFLOU	62	59	64
CASTELNAUDARY	6 347	6 412	6 596
CUMIES	18	19	18
FAJAC LA RELENQUE	26	26	26
FENDEILLE	302	314	325
GOURVIEILLE	49	50	50
ISSEL	246	241	232
LA LOUVIERE LAURAGAIS	54	56	58
LA POMAREDE	110	113	112
LABASTIDE D'ANJOU	644	653	662
LABECEDE LAURAGAIS	234	230	223
LASBORDES	413	418	417
LAURABUC	269	263	230
LES CASSES	152	147	154
MARQUEIN	48	48	49
MAS SAINTES PUELLES	484	490	491
MAYREVILLE	51	52	51
MEZERVILLE	54	53	54
MIREVAL LAURAGAIS	117	116	118
MOLLEVILLE	68	69	73
MONTAURIOL	48	45	47
MONTFERRAND	314	305	284
MONTMAUR	174	169	172
PAYRA SUR L'HERS	134	133	133
PEYREFITTE SUR L'HERS	48	48	48
PEYRENS	249	248	231
PUGINIER	98	99	98
RICAUD	167	169	168
SAINT MARTIN LALANDE	560	565	565
SAINT MICHEL DE LANES	206	206	257
SAINT PAPOUL	497	497	485
SAINT PAULET	129	123	128
SAINTE CAMELLE	66	66	68
SALLES SUR L'HERS BOURG	396	388	399
SOUILHANELS	178	163	169
SOUILHE	159	147	159
SOUPEX	129	122	126
TREVILLE	58	51	58
VERDUN LAURAGAIS	196	194	217
VILLEMAGNE	153	152	140
VILLENEUVE LA COMPTAL	645	655	669
TOTAL	14 933	14 838	14 827

Soit une évolution de - 0,71 % en 3 ans

f) Graphique : nombre d'habitants / nombre d'abonnés

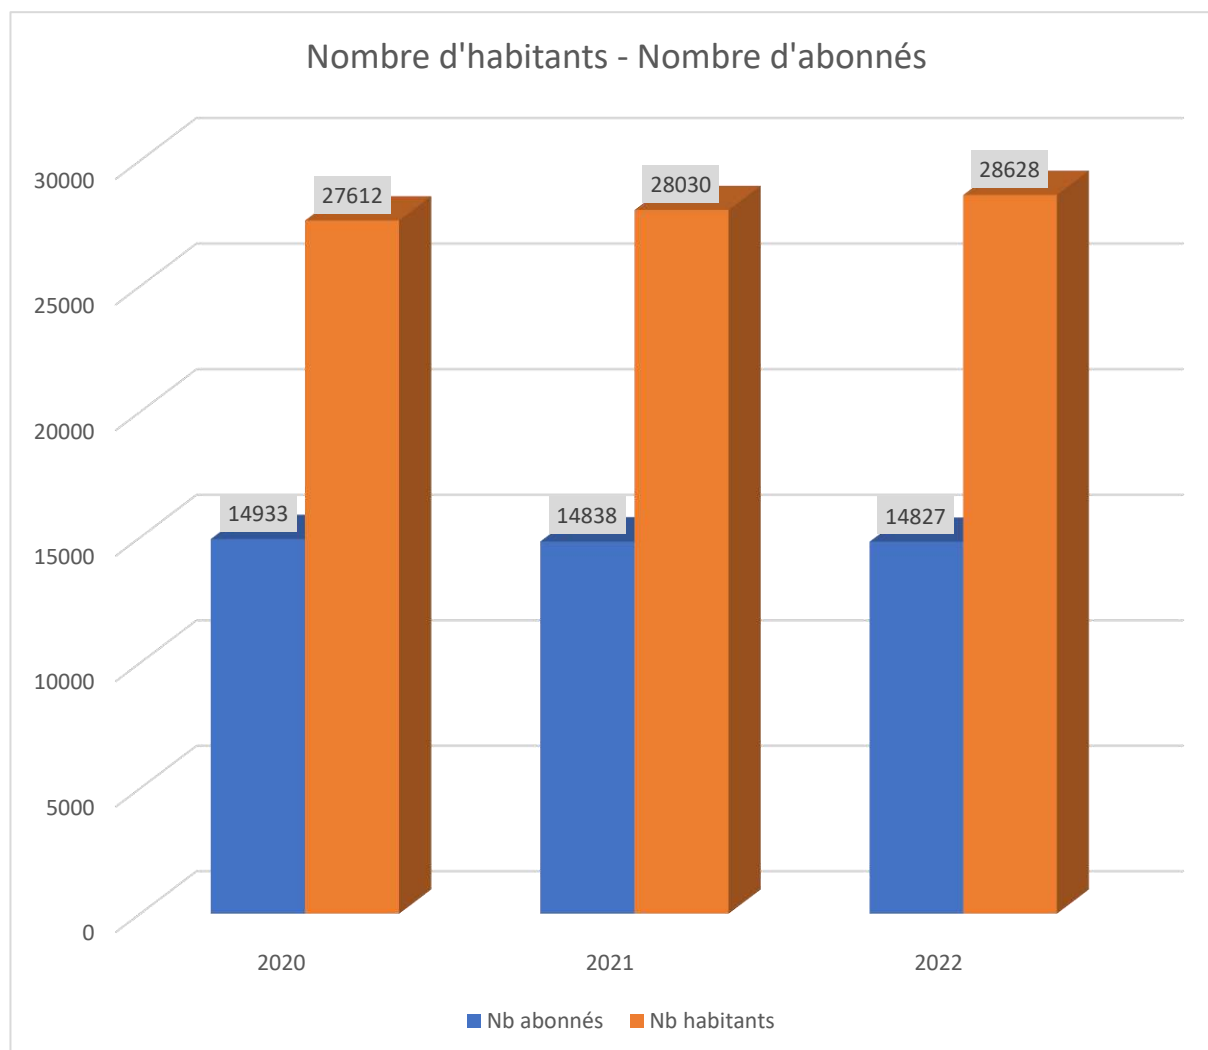

g) Volumes mis en distribution

Créé au 1^{er} janvier 2020, le syndicat mixte Réseau Solidarité 11 dit « Réseau11 » résulte de la volonté de plusieurs structures publiques en charge de la gestion de l'eau potable de donner un nouvel élan à leurs actions et de gérer cette compétence à un échelon supérieur.

Communes	Volumes mis en distribution (en m³/an)		
	2020	2021	2022
AIROUX	8 091	10 445	10 200
BARAIGNE	7 057	6 699	7 144
CASTELNAUDARY	1 065 823	1 102 843	1 542 539
CUMIES	8 662	5 979	5 561
FENDEILLE	28 650	24 759	34 002
GOURVIEILLE	4 702	4 589	3 223
ISSEL	27 090	28 440	31 159
LA POMAREDE	33 513	32 452	36 468
LABASTIDE D'ANJOU	62 166	71 543	66 301
LABECEDE LAURAGAIS	24 310	24 869	24 390
LASBORDES	53 987	45 139	53 011
LAURABUC	25 127	24 904	24 120
LES CASSES	14 699	14 458	14 120
MAS SAINTES PUELLES	81 274	73 810	72 692
MIREVAL LAURAGAIS	13 405	21 601	26 546
MOLLEVILLE	5 944	8 866	7 710
MONTAURIOL	7 566	6 457	6 308
MONTFERRAND	35 882	37 885	38 097
MONTMAUR	17 262	44 651	22 884
PAYRA SUR L'HERS	12 389	12 096	11 445
PEYRENS	29 801	28 955	22 361
PUGINIER	30 557	19 011	9 900
RICAUD	19 007	21 084	22 462
SAINT MARTIN LALANDE	61 550	45 553	69 848
SAINT MICHEL DE LANES	13 353	15 533	14 490
SAINT PAPOUL	77 879	78 294	82 289
SAINT PAULET	14 747	15 925	17 941
SALLES SUR L'HERS BOURG	39 666	30 642	20 183
SOUILHANELS	19 030	17 877	18 165
SOUILHE	36 967	28 328	21 061
SOUPEX	23 392	21 877	30 238
TREVILLE	7 102	7 671	7 552
VERDUN LAURAGAIS	32227	35555	45 606
VILLEMAGNE	37 570	39 904	45 966
VILLENEUVE LA COMPTAL	67 190	82 081	69289
TOTAL en m³	2 047 637	2 053 775	2 535 271

L'évolution des achats d'eau est de + 23,81 % en 3 ans.

A titre principal, RéSeau11 assure la compétence relative à la protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine en vue d'assurer l'alimentation des services de distribution d'eau potable des communes de ses adhérents. La compétence principale permet de mutualiser les moyens d'expertise et de renforcer les actions dans le domaine de la protection des captages.

Produire une eau potable de qualité et apporter cette eau jusqu'aux communes qui composent Réseau11 sont les principaux objectifs de la compétence optionnelle « production et transport d'eau potable »



h) Volumes consommés autorisés l'exercice




Des volumes facturés de près de 2 535 271 m³ dont :

- 301 572 m³ pour les régies
- 2 233 699 m³ pour les DSP

Des volumes consommés autorisés de près de 2 031 974 m³ dont :


- 196 631 m³ pour les régies
- 1 835 343 m³ pour les DSP

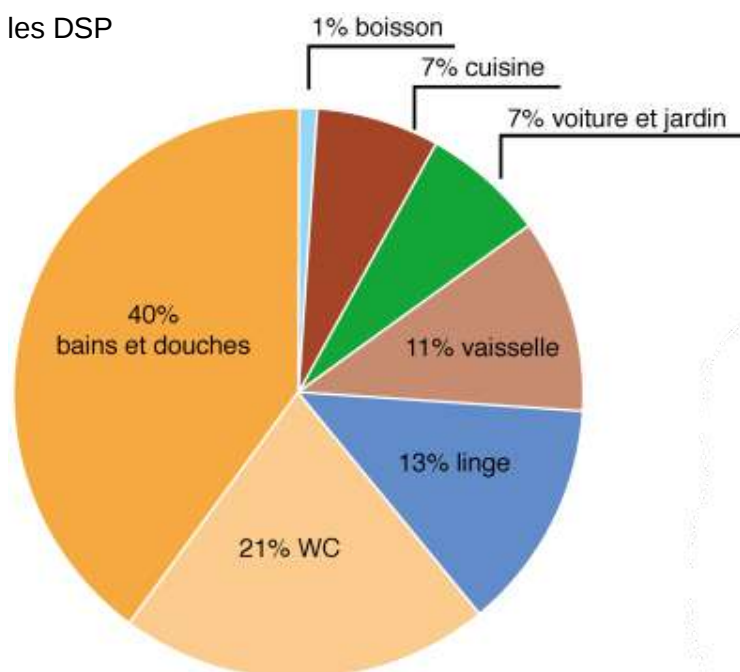

Commune	Volume d'eau consommé		
	2020	2021	2022
AIROUX	7 900	8 841	8 961
BARAIGNE	6 959	8 375	7 434
BELFLOU	7 387	7 602	7 157
CASTELNAUDARY	846 353	829 927	1 281 080
CUMIES	5 440	3 565	2 980
FAJAC LA RELENQUE	2 764	3 036	2 959
FENDEILLE	25 614	29 960	25 726
GOURVIEILLE	4 243	4 061	4 970
ISSEL	23 018	23 207	21 706
LA LOUVIERE LAURAGAIS	6216	6024	6 247
LA POMAREDE	31 181	28 872	15 554
LABASTIDE D'ANJOU	52 554	54 488	54 050
LABECEDE LAURAGAIS	20 246	19 023	19 597
LASBORDES	46 659	45 139	51 405
LAURABUC	20 128	18 892	19 164
LES CASSES	13 954	13 928	14 048
MARQUEIN	5163	5324	4 449
MAS SAINTES PUELLES	62 385	52 494	46 356
MAYREVILLE	8697	8842	9 614
MEZERVILLE	6205	7856	6 895
MIREVAL LAURAGAIS	12 807	14 118	9 186
MOLLEVILLE	4 939	4 958	4 440
MONTAURIOL	5 331	4 725	4 658
MONTFERRAND	27 873	31 071	20 678
MONTMAUR	13 919	14 247	13 871
PAYRA SUR L'HERS	10 823	11 077	13 120
PEYREFITTE SUR L'HERS	5002	5179	5 404
PEYRENS	22 077	21 134	17 296
PUGINIER	9 139	11 981	8 146
RICAUD	16 828	21 084	16 140
SAINT MARTIN LALANDE	60 220	64 386	69 631
SAINT MICHEL DE LANES	12 954	15 652	13 723
SAINT PAPOUL	47 224	45 756	41 780
SAINT PAULET	11 931	10 251	9 771
SAINTE CAMELLE	5276	7281	7 296
SALLES SUR L'HERS BOURG	24 541	26 218	22 591
SOUILHANELS	15 639	14 403	13 721
SOUILHE	15 674	15 864	14 723
SOUPEX	12 529	12 041	11 109
TREVILLE	4 891	5 556	5 911
VERDUN LAURAGAIS	28 105	23 991	25 508
VILLEMAGNE	20 375	11 564	20909
VILLENEUVE LA COMPTAL	46 457	60 837	52010
TOTAL en m ³	1 725 793	1 699 573	2 031 974

Soit une évolution de + 17,74 % en 3 ans.

i) Evolution des volumes mis en distribution et des volumes d'eau consommés autorisés sur les 3 dernières années

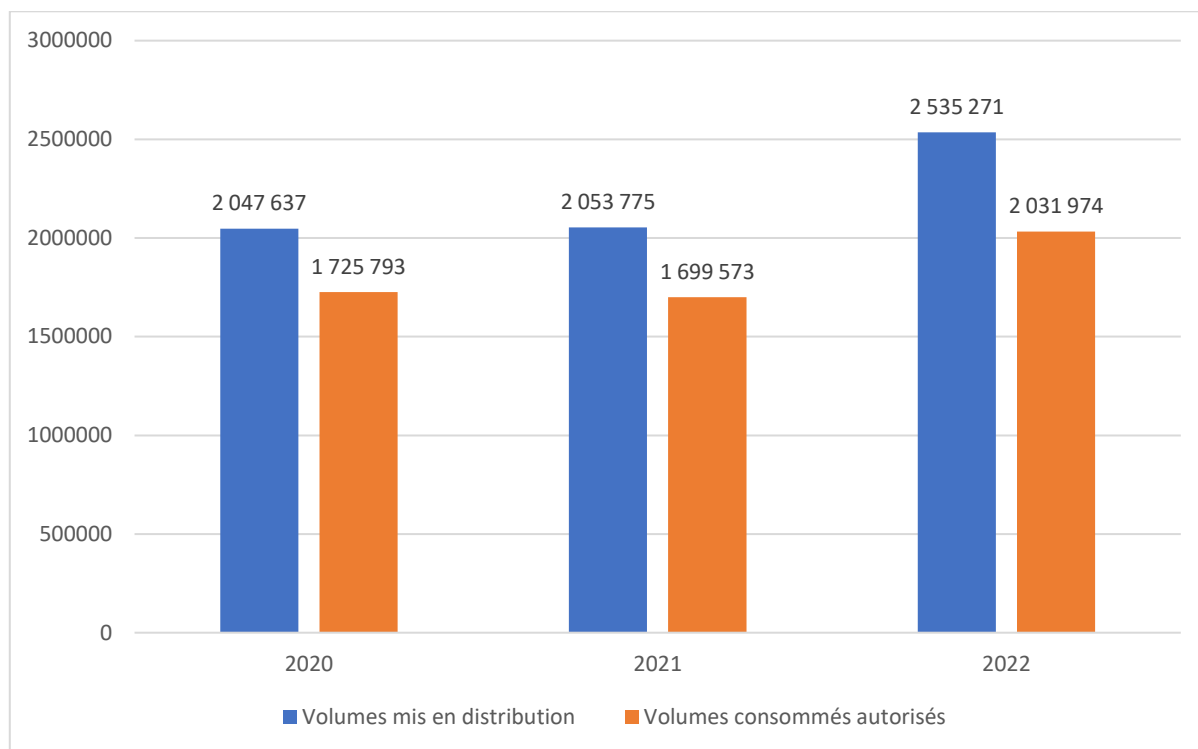

j) Les pertes en eau domestique non négligeable

A l'ère où la ressource que représente l'eau est précieuse et où le coût de la vie quotidienne se durcit, des précautions évidentes sont à prendre pour éviter au maximum le gaspillage :




- Le goutte à goutte d'un robinet est responsable du gaspillage de 35 m³ par an
- Un mince filet d'eau est responsable du gaspillage de 140 m³ par an
- Un filet d'eau plus important peut être responsable du gaspillage de 550 m³ par an
- La fuite de la chasse d'eau d'un WC est responsable du gaspillage de 220 m³ par an
- L'écoulement continu, au même titre que le filet d'eau, peut être responsable du gaspillage de 550 m³ par an

k) Linéaires de réseaux de desserte

Commune	Longueur de réseau d'eau en ml		
	2020	2021	2022
AIROUX	2 950	2 950	3 024
BARAIGNE	6 005	7 684	7 684
BEFLOU	14 414	14 414	14 414
CASTELNAUDARY	168 212	168 212	168 212
CUMIES	6 000	6 000	6 000
FAJAC LA RELENQUE	4 100	4 100	4 100
FENDEILLE	12 700	12 700	12 805
GOURVIEILLE	6 800	6 800	6 800
ISSEL	5 000	5 000	5 000
LA LOUVIERE LAURAGAIS	14 594	14 594	14 594
LA POMAREDE	15 000	15 000	15 000
LABASTIDE D'ANJOU	20 900	20 900	20 900
LABECEDE LAURAGAIS	12 167	12 167	12 167
LASBORDES	22 000	23 000	23 000
LAURABUC	15 900	15 900	15 900
LES CASSES	12 000	12 000	12 015
MARQUEIN	8 707	8 707	8 707
MAS SAINTES PUELLES	53 600	54 000	54 000
MAYREVILLE	10 300	10 300	10 300
MEZERVILLE	12 300	12 300	12 300
MIREVAL LAURAGAIS	9 745	9 745	9 745
MOLLEVILLE	4 300	4 300	4 300
MONTAURIOL	11 000	11 000	11 000
MONTFERRAND	21 400	22 100	22 100
MONTMAUR	14 000	14 000	14 000
PAYRA SUR L'HERS	22 000	22 000	22 000
PEYREFITTE SUR L'HERS	6 900	6 900	6 900
PEYRENS	8 600	8 600	8 665
PUGINIER	3 700	3 700	3 700
RICAUD	6 100	6 100	6 100
SAINT MARTIN LALANDE	27 600	27 600	27 500
SAINT MICHEL DE LANES	8 900	8 900	8 900
SAINT PAPOUL	33 000	35 638	35 638
SAINT PAULET	11 000	11 000	11 000
SAINTE CAMELLE	15 498	15 498	15 498
SALLES SUR L'HERS BOURG	88 900	88 900	88 900
SOUILHANELS	8 000	8 000	8 000
SOUILHE	15 000	15 000	15 000
SOUPEX	3 000	3 000	3 000
TREVILLE	4 000	4 000	4 000
VERDUN LAURAGAIS	23 800	23 800	23 800
VILLEMAGNE	13 000	13 000	13 000
VILLENEUVE LA COMPTAL	31 500	31 500	31 500
TOTAL en ml	816 879	820 196	821 168

L'évolution des linéaires de réseaux de desserte est de + 0,53% en 3 ans.

2. Tarification de l'eau et recettes du service

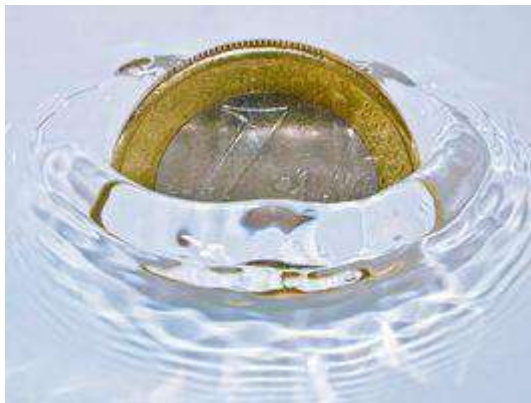

a) Des prix hétérogènes

Des prix sur 120 m³ hétérogènes :

Pour les régies


Entre 1.78 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1er janvier 2018
Entre 1.76 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1er janvier 2019
Entre 1.76 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1er janvier 2020
Entre 1.77 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1er janvier 2021
Entre 1.77 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1er janvier 2022
Entre 1.77 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1er janvier 2023

Pour les DSP

Entre 2.37 € TTC/m³ à 4.27 € TTC /m³ au 1er janvier 2018
Entre 2.41 € TTC/m³ à 4.40 € TTC /m³ au 1er janvier 2019
Entre 2.43 € TTC/m³ à 4.54 € TTC /m³ au 1er janvier 2020
Entre 2.43 € TTC/m³ à 4.54 € TTC /m³ au 1er janvier 2021
Entre 2.30 € TTC/m³ à 4.33 € TTC /m³ au 1er janvier 2022
Entre 2.67 € TTC/m³ à 4.65 € TTC /m³ au 1er janvier 2023

Communes	Prix de l'eau TTC / m ³		
	au 01/01/2021	au 01/01/2022	au 01/01/2023
AIROUX	3,23	3,22	3,28
BARAIGNE	3,33	2,65	2,67
BELFLOU	3,57	2,71	2,67
CASTELNAUDARY	2,69	2,65	2,67
CUMIES	4,61	2,71	2,67
FAJAC LA RELENQUE	2,72	2,75	2,84
FENDEILLE	3,28	2,65	2,67
GOURVIEILLE	3,85	2,65	2,67
ISSEL	2,26	2,26	2,26
LA LOUVIERE LAURAGAIS	2,72	2,75	2,84
LA POMAREDE	2,38	2,38	2,38
LABASTIDE D'ANJOU	3,52	2,65	2,67
LABECEDE LAURAGAIS	1,91	1,91	1,91
LASBORDES	2,84	2,84	3,00
LAURABUC	3,85	2,65	2,67
LES CASSES	2,79	2,79	2,79
MARQUEIN	3,57	2,65	2,67
MAS SAINTES PUELLES	3,35	3,34	3,50
MAYREVILLE	2,72	2,72	2,84
MEZERVILLE	2,72	2,72	2,84
MIREVAL LAURAGAIS	3,55	2,65	2,67
MOLLEVILLE	4,33	2,71	2,67
MONTAURIOL	4,33	4,33	4,65
MONTFERRAND	3,08	2,65	2,67
MONTMAUR	3,17	3,17	3,17
PAYRA SUR L'HERS	3,53	3,53	3,53
PEYREFITTE SUR L'HERS	2,72	2,72	2,84
PEYRENS	3,04	2,65	2,67
PUGINIER	2,85	2,65	2,67
RICAUD	2,76	2,65	2,67
SAINT MARTIN LALANDE	3,35	2,65	2,67
SAINT MICHEL DE LANES	4,24	4,28	2,67
SAINT PAPOUL	4,00	2,65	2,67
SAINT PAULET	2,25	2,25	2,25
SAINTE CAMELLE	3,57	2,65	2,67
SALLES SUR L'HERS BOURG	2,56	2,56	2,56
SOUILHANELS	2,38	2,38	2,38
SOUILHE	1,84	1,84	1,84
SOUPEX	1,77	1,77	1,77
TREVILLE	2,22	2,22	2,22
VERDUN LAURAGAIS	2,47	2,30	2,67
VILLEMAGNE	1,99	1,99	1,99
VILLENEUVE LA COMPTAL	2,99	2,65	2,67

b) Prix eau TTC/m³ année 2022 par commune

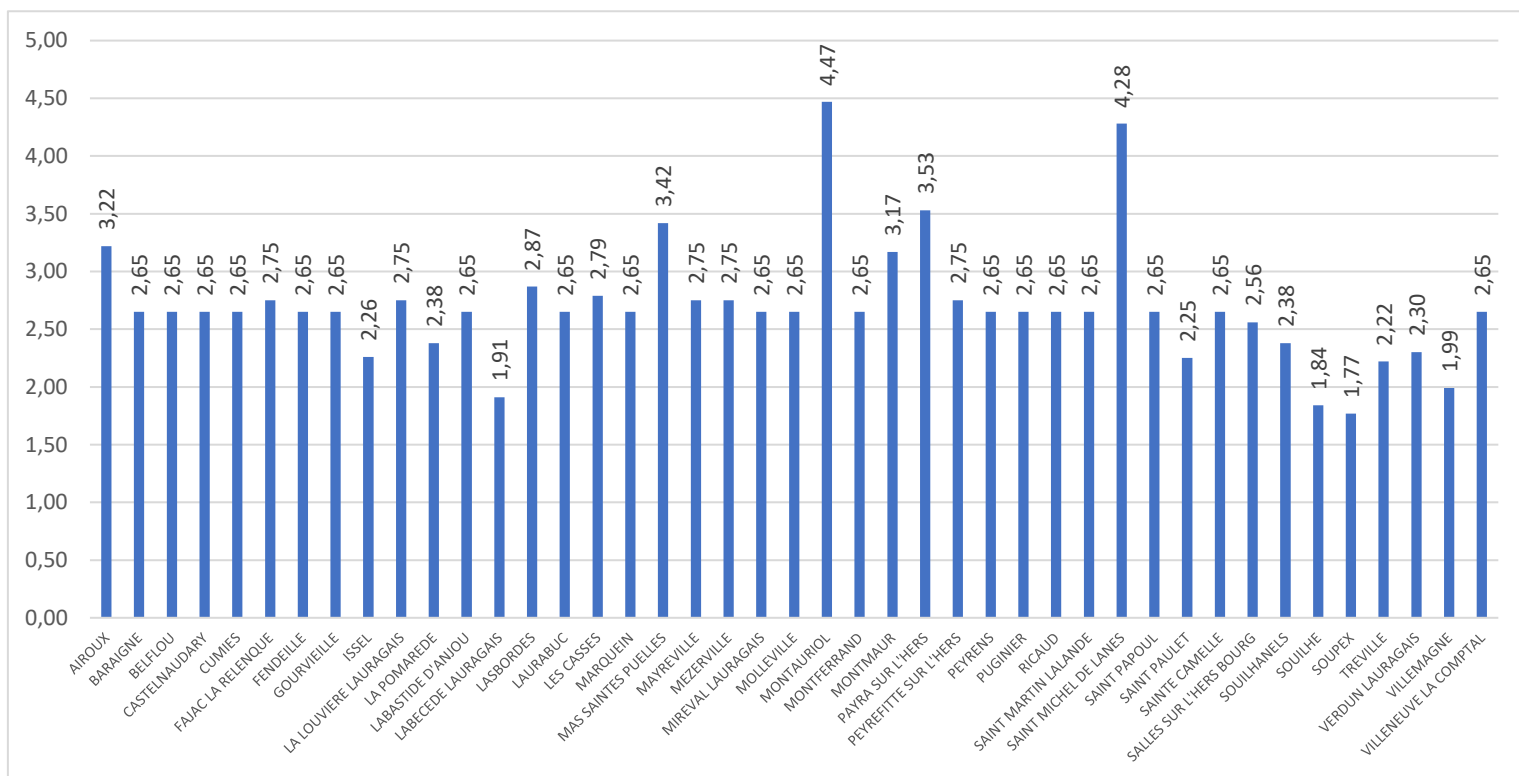

c) Factures type sur 120 m³

Facture SUEZ : CASTELNAUDARY

• LA FACTURE TYPE 120 M³




contacts

- www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone
- Service client du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
☎ 0977 408 408
- urgence 24h/24
☎ 0977 401 141
- SUEZ Eau France - service client
TSA 50001
36400 LA CHATRE
- www.toutsurmoneau.fr/acceo

e-facture

Recevez votre facture directement sur votre compte en ligne en optant pour l'e-facture sur www.toutsurmoneau.fr

réf. client : 98-6675188706
identifiant * : 1418
facture n° : F120-0146513



CCCLA RMC EAU 120M3 RAD
8 RUE EVARISTE GALOIS
34500 BEZIERS

Service de l'Eau et de l'Assainissement de votre Communauté de Communes

SPECIMEN 120 M3

2 Février 2023

	m ³	montant TTC
Votre abonnement		27,08 €
Votre consommation	120 m ³	293,71 €

Net à payer

320,79 €

Merci de régler cette facture au plus tard le 03 février 2023
Règlement à réception, sans escompte.

Une indemnité forfaitaire de 40€ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement, outre des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.
Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Répartition



* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être demandé lors de vos contacts par téléphone.

Adresse desservie :
CCCLA RMC EAU 120M3 RAD

RUE SPECIMEN 120M3
11400 CASTELNAUDARY

pour en savoir +

Choisir de prendre une douche plutôt qu'un bain, remplir complètement la machine à laver, couper l'eau lors du brossage des dents, utiliser juste ce qu'il faut de liquide vaisselle et de lessive, jeter à la poubelle les lingettes et autres petits déchets, sont autant de gestes simples et efficaces pour réduire votre consommation d'eau et préserver l'environnement.

Evaluez votre consommation et découvrez les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

N°Facture : F120-0146513-1

Détail de votre facture	Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT	Taux TVA	Montant € TTC
DISTRIBUTION DE L'EAU			270,47		285,34
ABONNEMENT					
Part Suez Eau France du 01/01/2023 au 01/01/2024	1	25,67	25,67	5,5	
CONSOMMATION					
Part Suez Eau France du 01/01/2023 au 01/01/2024	120 m ³	0,5030	60,36	5,5	
Part CCCLA achat d'eau du 01/01/2023 au 01/01/2024	120 m ³	0,9430	113,16	5,5	
Part CCCLA invest/fonct du 01/01/2023 au 01/01/2024	120 m ³	0,4840	58,08	5,5	
Part Agence de l'eau - Préservation des ressources du 01/01/2023 au 01/01/2024	120 m ³	0,11	13,20	5,5	
ORGANISMES PUBLICS			33,60		35,45
AGENCE RHONE MEDITERRANEE CORSE					
Lutte contre la pollution du 01/01/2023 au 01/01/2024	120 m ³	0,28	33,60	5,5	
TOTAL HT			304,07		
MONTANT TVA (5,5 %)			16,72		
Total TTC TVA acquittée sur les débits					320,79
Net à payer					320,79 €

Facture VEOLIA : LASBORDES

Traité juridique : WJ090 LASBORDES (EAU)

Commune : LASBORDES

Facture comparée aux 1er janvier 2023 et 2022 pour une consommation annuelle de 120 m³

		1er janvier 2023					1er janvier 2022					
		Qté	PUN	Mnt HT	TVA	Mnt TTC	Qté	PUN	Mnt HT	TVA	Mnt TTC	Evolution
EAU Potabilisation et distribution de l'eau	Abonnement	2	24,3029	48,61	5,5	51,28	2	23,0690	46,14	5,5	48,68	5,35%
	Consommation	120	1,7706	212,47	5,5	224,16	120	1,6685	200,22	5,5	211,23	6,12%
	Consommation collectivité	120	0,3000	36,00	5,5	37,98	120	0,3000	36,00	5,5	37,98	0,00%
	Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)	120	0,0890	10,68	5,5	11,27	120	0,0890	10,68	5,5	11,27	0,00%
EAU Organismes publics	Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)	120	0,2800	33,60	5,5	35,45	120	0,2800	33,60	5,5	35,45	0,00%
Prix du m³		3 €/ m³					2,87 €/ m³					
Total TTC		360,14 €					344,61 €					

Service de distribution Eau potable et assainissement	Année 2021		Année 2022		% 2022/2021
	P.U.	MONTTS	P.U.	MONTTS	
Consommation en M3		120		120	
* Part du délégataire					
Abonnement eau potable		67,72		68,75	1,5%
Redevance de volume	1,8454	221,45	1,8811	225,73	1,9%
* Part de la collectivité					
Surtaxe communale eau potable	0,3000	36,00	0,3000	36,00	0,0%
TOTAL SERVICE EAU POTABLE - € H.T.		325,17		330,48	1,6%
* Part du délégataire					
Abonnement assainissement		43,24		43,64	0,9%
Redevance de volume	1,2152	145,82	1,2430	149,16	2,3%
* Part de la collectivité					
Surtaxe communale assainissement	0,5500	66,00	0,5500	66,00	0,0%
TOTAL SERVICE ASSAINISSEMENT - € H.T.		255,06		258,80	1,5%
* Part des organismes tiers					
Redevance Prélèvement Agence de l'eau	0,0832	9,98	0,0749	8,99	-10,0%
Lutte contre la pollution Agence de l'eau	0,2800	33,60	0,2800	33,60	0,0%
Modernisation des réseaux Agence de l'eau	0,1500	18,00	0,1600	19,20	6,7%
TOTAL ORGANISMES TIERS - € H.T.		61,58		61,79	0,3%
TVA au taux de 5,5 %		20,28		20,52	
TVA au taux de 10 %		27,31		27,80	
TOTAL TVA		47,59		48,32	
TOTAL SERVICES AEP ET ASSAINISSEMENT € TTC		689,40		699,38	1,4%
PRIX DU M3 HORS ABONNEMENT FIXE - € TTC		4,75		4,82	1,5%
PRIX MOYEN DU M3 - € TTC (y compris abonnement fixe)		5,75		5,83	1,4%



Facture REGIE (CCCLA) : LA POMAREDE

**LA POMAREDE
 FACTURE TYPE au 01/01/2023
 (Tarifs agence de l'eau 2022)**

Eau

Prix unitaire HT (€/M³)	1,49000	Abonnement HT annuel (€)	58,00
Dont : Eau part service	1,4900		
Eau part délégataire			
Eau part syndicale			
Eau part Fédération			
Préservation de la ressource			
TVA (%)	5.5	TVA (%)	5.5

Assainissement

Prix unitaire HT (€/M³)	0,85500	Abonnement HT annuel (€)	15,00
Dont : Ass. Part service	0,8550		
Ass. Part délégataire			
TVA (%)	10	TVA (%)	10

Organismes publics

Lutte contre la pollution HT (€/M³)	0,28
TVA (%)	5,5

Modernisation des réseaux HT (€/M³)	0,15
TVA (%)	10

FACTURE TYPE 120 m³

Eau HT 120 m³(€)	270,40	Ass. HT 120 m³ (€)	135,60
Eau TTC 120 m³ (€)	285,27	Ass. TTC 120 m³ (€)	149,16
Eau TTC €/m³	2,38	Ass. TTC €/ m³	1,24
Facture type 120 m³ HT (€)	406,00		
Facture type 120 m³ TTC (€)	434,43		
Facture type €/m³ TTC	3,62		

d) Montant des recettes liées à la prix de l'eau


Les recettes totales de la CCCLA sur l'exercice 2022 représentent 434 263 €.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Type de recette	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022
Recettes vente d'eau aux usagers, de vente d'eau en gros	411 869 €	423 261 €	434 263 €

3. Indicateurs de performance

a) Qualité de l'eau

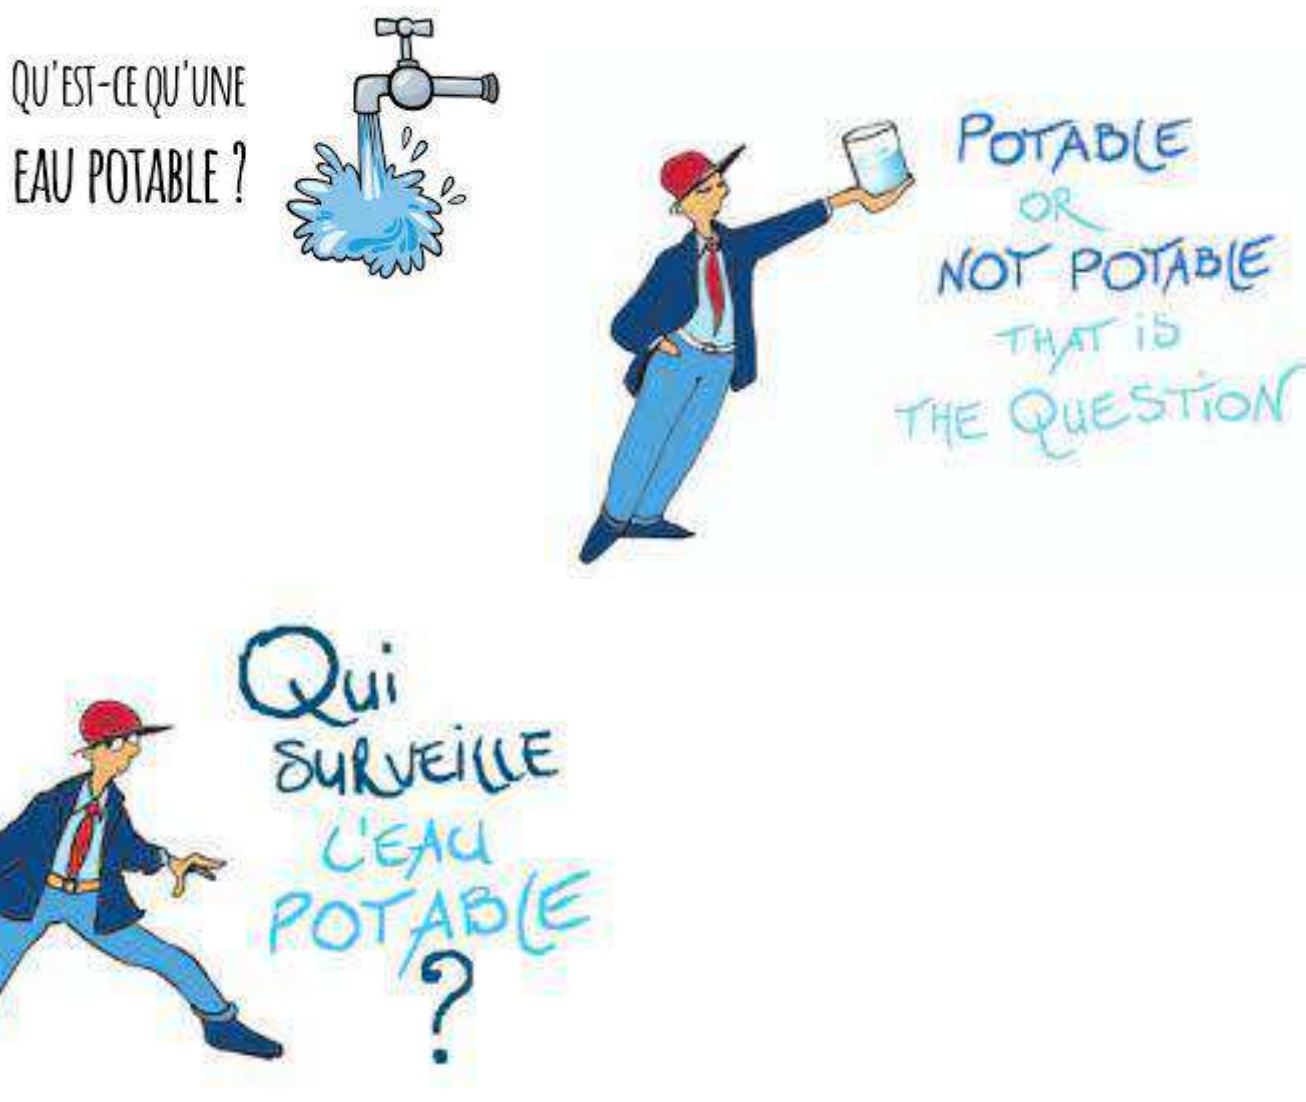

Une eau distribuée 100% conforme aux normes de qualité eau potable dans le cadre du contrôle réglementaire.

Communes	Conformité bactériologique			Conformité physico chimique		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
AIROUX	100	100	100	100	100	100
BARAIGNE	100	100	85	100	100	100
BELFLOU	100	100	100	100	100	100
CASTELNAUDARY	100	100	100	100	100	100
CUMIES	100	100	100	100	100	100
FAJAC LA RELENQUE	100	100	100	100	100	35
FENDEILLE	100	100	100	100	100	100
GOURVIEILLE	100	100	100	100	100	100
ISSEL	100	100	100	100	100	100
LA LOUVIERE LAURAGAIS	100	100	100	33	100	35
LA POMAREDE	100	100	100	100	100	100
LABASTIDE D'ANJOU	100	100	85	100	100	100
LABECEDE LAURAGAIS	100	100	100	100	100	100
LASBORDES	100	100	100	100	100	100
LAURABUC	100	100	100	100	100	100
LES CASSES	100	100	100	100	100	100
MARQUEIN	100	100	100	100	100	100
MAS SAINTES PUELLES	100	100	100	100	100	100
MAYREVILLE	100	100	100	67	100	35
MEZERVILLE	100	100	100	100	80	35
MIREVAL LAURAGAIS	100	100	100	100	100	100
MOLLEVILLE	100	100	100	100	100	100
MONTAURIOL	100	100	100	100	100	100
MONTFERRAND	100	100	100	100	100	100
MONTMAUR	100	100	100	100	100	100
PAYRA SUR L'HERS	100	100	100	100	100	100
PEYREFITTE SUR L'HERS	100	100	100	100	100	35
PEYRENS	100	100	100	100	100	100
PUGINIER	100	100	100	100	100	100
RICAUD	100	100	100	100	100	100
SAINT MARTIN LALANDE	100	100	100	100	100	100
SAINT MICHEL DE LANES	100	100	100	100	100	100
SAINT PAPOUL	100	100	100	100	100	100
SAINT PAULET	100	100	100	100	100	100
SAINTE CAMELLE	100	100	100	100	100	100
SALLES SUR L'HERS BOURG	100	100	100	100	100	100
SOUILHANELS	100	100	100	100	100	100
SOUILHE	100	100	100	100	100	100
SOUPEX	100	100	100	100	100	100
TREVILLE	100	100	100	100	100	100
VERDUN LAURAGAIS	100	100	100	100	100	100
VILLEMAGNE	100	100	100	100	100	100
VILLENEUVE LA COMPTAL	100	100	100	100	100	100

b) Le patrimoine réservoirs


Les réservoirs ou châteaux d'eau avant distribution aux abonnés assurent un rôle de tampon entre la production et la distribution et, de par leurs emplacements, garantissent une pression suffisante au robinet.




COMMUNES	BIENS IMMOBILIERS
BARAIGNE	Château d'eau
CASTELNAUDARY	3 Châteaux d'eau
	3 Usines de production
	1 Forage
	2 sources
FENDEILLE	Bâche de reprise
	Surpresseur
	Château d'eau
GOURVIEILLE	Château d'eau
ISSEL	Château d'eau
LA POMAREDE	Réservoir de stockage
LABASTIDE D'ANJOU	Château d'eau
LABECEDE LAURAGAIS	Château d'eau
	Local de pompage
	Local pompes de relevage
	Puits de source
	Bâche réservoir
LAURABUC	2 Réservoirs
LES CASSES	Château d'eau
MAS SAINTES PUELLES	3 Châteaux d'eau

MIREVAL LAURAGAIS	2	Châteaux d'eau
MONTAURIOL		Réservoir
		Surpresseur
MONTFERRAND		Réservoir
		Réservoir brise charge
MONTMAUR		Château d'eau
PAYRA SUR L'HERS		2 Châteaux d'eau
		2 Surpresseurs
PEYRENS		Réservoir
PUGINIER		Réservoir
RICAUD		Réservoir
SAINT MARTIN LALANDE		2 Châteaux d'eau
SAINT PAPOUL		Château d'eau
SALLES SUR L'HERS		Château d'eau
SOUILHE		Réservoir
SOUPEX		Réservoir
TREVILLE		Surpresseur
VERDUN LAURAGAIS		4 Réservoirs
VILLEMAGNE		2 Réservoirs
VILLENEUVE LA COMPTAL		2 Réservoirs
		Surpresseur

c) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale (ICGP) eau (sur 120 points)

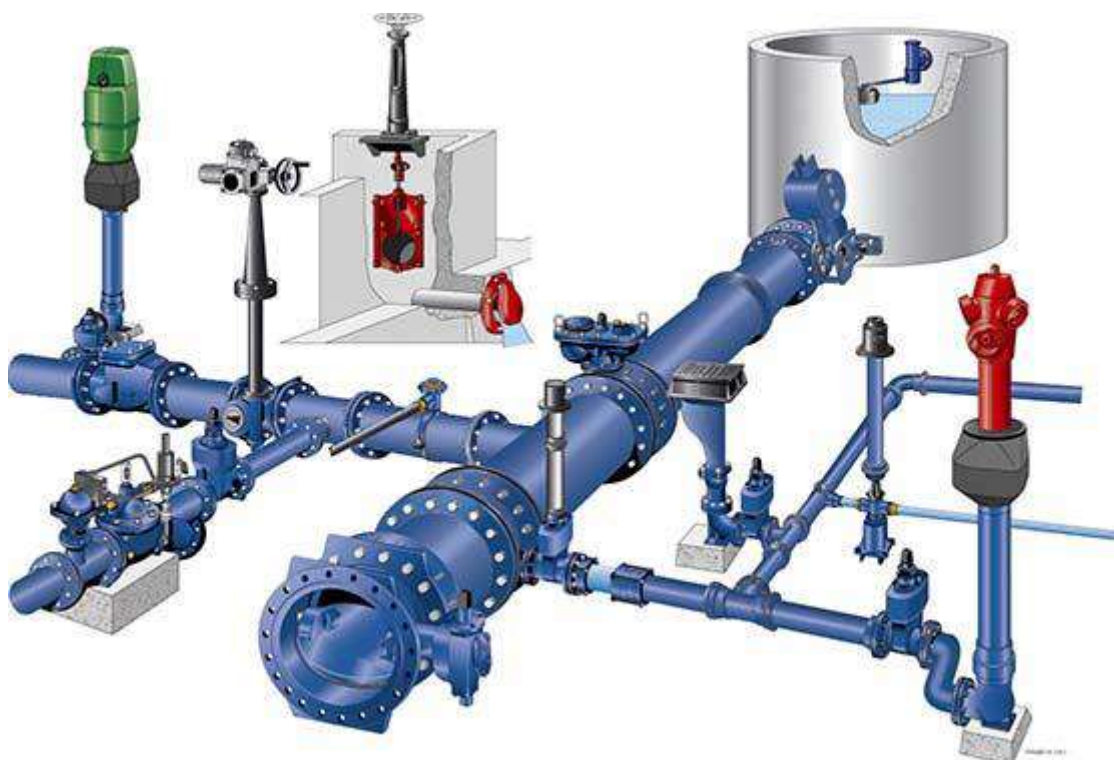

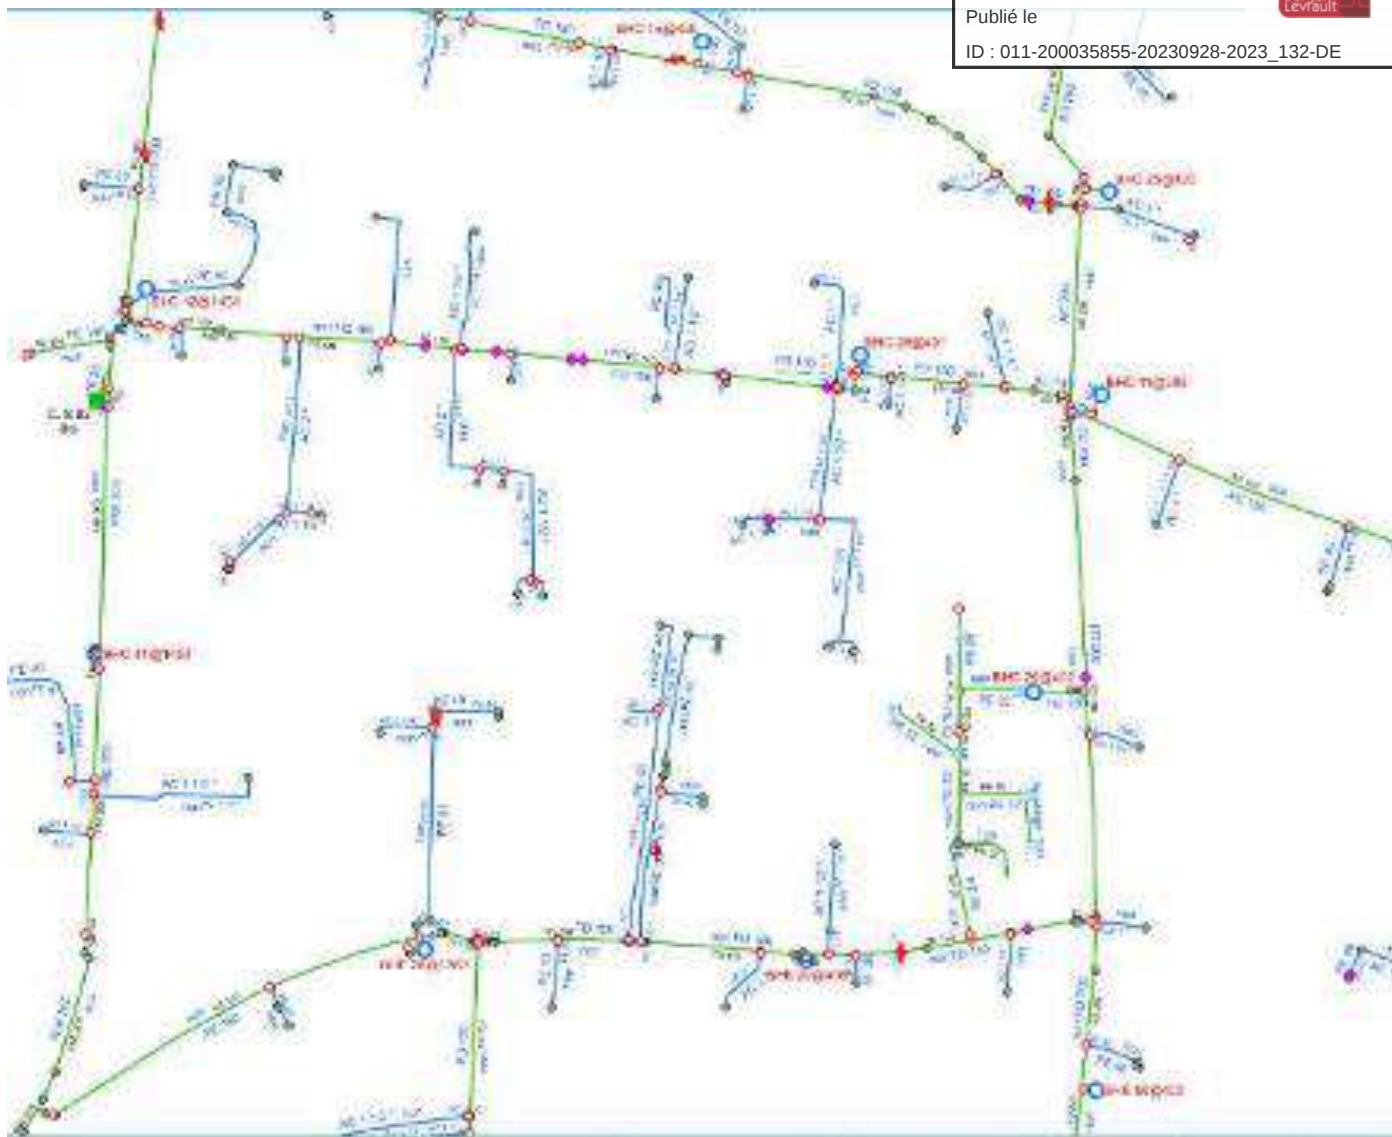

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :

- Le niveau de connaissance du réseau et des branchements.
- L'existence d'une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'eau potable.

Les informations visées sont relatives à l'existence et à la mise à jour des plans des réseaux (partie A - 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres éléments de connaissance et de gestion des Réseaux (partie C - 75 points).

L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

La quasi-totalité des services ont leur indice qui a progressé dans les deux dernières années et cette amélioration va se confirmer dans les années à venir.

Communes	ICGP Eau 2020	ICGP Eau 2021	ICGP Eau 2022
AIROUX	80	80	80
BARAIGNE	75	95	110
BELFLOU	70	95	110
CASTELNAUDARY	80	100	110
CUMIES	95	95	110
FAJAC LA RELENQUE	98	98	98
FENDEILLE	75	95	110
GOURVIEILLE	75	95	110
ISSEL	15	15	15
LA LOUVIERE	98	98	94
LA POMAREDE	83	83	83
LABASTIDE D'ANJOU	75	95	110
LABECEDE LAURAGAIS	70	70	70
LASBORDES	93	93	93
LAURABUC	75	95	110
LES CASSES	15	90	90
MARQUEIN	70	90	110
MAS SAINTES PUELLES	92	92	92
MAYREVILLE	98	98	94
MEZEREVILLE	98	98	94
MIREVAL LAURAGAIS	75	95	110
MOLLEVILLE	75	95	110
MONTAURIOL	93	93	93
MONTFERRAND	75	95	110
MONTMAUR	15	15	15
PAYRA SUR L'HERS	15	15	15
PEYREFITTE SUR L'HERS	98	98	98
PEYRENS	75	95	110
PUGINIER	75	95	110
RICAUD	79	79	110
SAINT MARTIN LALANDE	75	95	110
SAINT MICHEL DE LANES	75	95	110
SAINT PAPOUL	75	95	110
SAINT PAULET	65	65	85
SAINTE CAMELLE	70	95	110
SALLES SUR L'HERS BOURG	15	15	15
SOUILHANELS	15	15	15
SOUILHE	15	15	15
SOUPEX	15	15	15
TREVILLE	15	15	15
VERDUN LAURAGAIS	80	95	110
VILLEMAGNE	87	87	87
VILLENEUVE LA COMPTAL	80	100	110

d) Rendement des réseaux de distribution

Communes	Rendement eau en %		
	En 2020	En 2021	En 2022
AIROUX	97,64	83,40	86,40
BARAIGNE	98,61	127,87	98,00
BELFLOU	68,85	76,42	97,00
CASTELNAUDARY	79,41	79,45	83,05
CUMIES	62,80	59,60	53,60
FAJAC LA RELENQUE	60,30	73,40	77,20
FENDEILLE	89,40	76,07	75,86
GOURVIEILLE	90,24	111,17	98,00
ISSEL	84,97	81,60	69,66
LA LOUVIERE LAURAGAIS	60,30	73,40	77,20
LA POMAREDE	93,04	88,97	40,81
LABASTIDE D'ANJOU	84,54	84,96	78,20
LABECEDE LAURAGAIS	83,28	76,49	80,35
LASBORDES	86,43	95,20	96,00
LAURABUC	80,11	93,05	81,53
LES CASSES	94,93	96,33	99,49
MARQUEIN	68,85	76,42	98,00
MAS SAINTES PUELLES	76,76	90,40	99,60
MAYREVILLE	60,30	73,40	77,20
MEZERVILLE	60,30	73,40	77,20
MIREVAL LAURAGAIS	95,54	73,22	56,36
MOLLEVILLE	83,09	69,04	67,82
MONTAURIOL	70,46	90,20	77,10
MONTFERRAND	77,68	91,99	80,21
MONTMAUR	80,63	32,00	60,61
PAYRA SUR L'HERS	87,36	91,58	97,00
PEYREFITTE SUR L'HERS	60,30	73,40	77,20
PEYRENS	74,08	92,98	89,90
PUGINIER	29,91	74,00	82,28
RICAUD	88,54	85,70	71,86
SAINT MARTIN LALANDE	97,84	86,24	90,32
SAINT MICHEL DE LANES	97,01	102,30	94,71
SAINT PAPOUL	60,64	64,13	56,60
SAINT PAULET	80,90	64,37	54,46
SAINTE CAMELLE	68,85	76,42	97,00
SALLES SUR L'HERS BOURG	78,77	85,56	96,00
SOUILHANELS	82,18	80,57	75,54
SOUILHE	42,40	56,00	69,91
SOUPEX	53,56	55,04	36,74
TREVILLE	68,87	72,43	78,27
VERDUN LAURAGAIS	87,21	70,59	57,78
VILLEMAGNE	57,20	28,98	45,49
VILLENEUVE LA COMPTAL	69,14	86,45	86,16

Le rendement de réseau est un paramètre important car il permet de mettre en évidence la quantité d'eau perdue avant distribution à l'utilisateur. Cela est principalement dû aux fuites. Tous les efforts sont mis en œuvre pour être le plus réactif possible dans les réparations de fuites de façon à perdre le moins d'eau possible.



e) Indice linéaire de perte

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

ILP = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé) / longueur du réseau/365 jours.
L'unité est en m³/km/j

Communes	2020	2021	2022
AIROUX	0.20	1.62	1.29
BARAIGNE	0.04	0.18	-0.1
BELFLOU	1.23	0.84	-0.1
CASTELNAUDARY	3.72	3.84	5.23
CUMIES	1.56	1.23	1.57
FAJAC LA RELENQUE	1.81	0.96	0.84
FENDEILLE	0.65	2.04	1.85
GOURVIEILLE	0.19	-0.18	-0.75
ISSEL	1.84	2.87	0.52
LA LOUVIERE LAURAGAIS	1.81	0.96	0.84
LA POMAREDE	0.43	0.65	0.39
LABASTIDE D'ANJOU	1.25	1.26	1.89
LABECEDE LAURAGAIS	0.92	1.32	0.11
LASBORDES	0.99	0.29	0.29
LAURABUC	0.86	0.25	0.76
LES CASSES	0.17	0.12	0.001
MARQUEIN	1.23	0.84	-0.01
MAS SAINTES PUELLES	0.85	0.38	0.02
MAYREVILLE	1.81	0.96	0.84
MEZERVILLE	1.81	0.69	0.84
MIREVAL LAURAGAIS	0.12	1.5	3.02
MOLLEVILLE	0.64	2.3	1.26
MONTAURIOL	1.56	1.23	0.37
MONTFERRAND	1.02	0.35	0.93
MONTMAUR	0.65	5.99	0.18
PAYRA SUR L'HERS	0.20	0.13	-0.02
PEYREFITTE SUR L'HERS	1.81	0.96	0.84
PEYRENS	2.46	0.49	0.74
PUGINIER	16.44	3.34	1.28
RICAUD	1.02	0.35	2.13
SAINT MARTIN LALANDE	0.13	1.04	0.67
SAINT MICHEL DE LANES	1.23	0.84	0.24
SAINT PAPOUL	2.55	1.99	2.96
SAINT PAULET	0.70	1.41	0.20
SAINTE CAMELLE	1.23	0.84	-0.01
SALLES SUR L'HERS BOURG	0.47	0.14	-0.01
SOUILHANELS	1.16	1.19	0.15
SOUILHE	3.89	2.28	0.12
SOUPEX	9.92	8.98	1.75
TREVILLE	1.51	1.45	0.11
VERDUN LAURAGAIS	0.47	1.44	2.18
VILLEMAGNE	3.39	6.21	0.53
VILLENEUVE LA COMPTAL	1.8	0.8	0.79



f) Taux moyen de renouvellement de réseaux

Communes	Taux moyen renouvellement réseau		
	en 2020	en 2021	en 2022
AIROUX	0	0	0
BARAIGNE	0	0,13	0.28
BELFLOU	0	0	0
CASTELNAUDARY	0,27	0,17	0.08
CUMIES	0	0	0
FAJAC LA RELENQUE	1,54	1,54	0
FENDEILLE	0	0,03	0.09
GOURVIEILLE	0	0	0
ISSEL	0	0	0
LA LOUVIERE LAURAGAIS	0	0	0
LA POMAREDE	0,04	0,04	1.04
LABASTIDE D'ANJOU	0	0	0
LABECEDE LAURAGAIS	0	0	0.07
LASBORDES	0	0	0.04
LAURABUC	0,19	0,19	0.1
LES CASSES	0,17	0,17	0
MARQUEIN	0	0	0
MAS SAINTES PUELLES	0	0	0
MAYREVILLE	0	0,22	0
MEZERVILLE	0	0	0
MIREVAL LAURAGAIS	0,29	0,29	0.89
MOLLEVILLE	0,64	0,64	0
MONTAURIOL	0	0	0
MONTFERRAND	0	0	0
MONTMAUR	0	0	0
PAYRA SUR L'HERS	0	0	0
PEYREFITTE SUR L'HERS	0	0	0
PEYRENS	0	0	0
PUGINIER	0	0	0
RICAUD	0	0	0
SAINT MARTIN LALANDE	0	0	0
SAINT MICHEL DE LANES	0	0,81	0
SAINT PAPOUL	0	0,07	0.12
SAINT PAULET	0	1,16	0
SAINTE CAMELLE	0,08	0,08	0
SALLES SUR L'HERS BOURG	0,66	0,71	0.38
SOUILHANELS	0	0,03	0
SOUILHE	0	0	0
SOUPEX	0	0	0.87
TREVILLE	0	0	0
VERDUN LAURAGAIS	0	0	0
VILLEMAGNE	0	0,09	0
VILLENEUVE LA COMPTAL	0,09	0,06	0.1

Depuis la prise de compétence, la priorité a été donnée à des interventions sur des secteurs fragiles avant d'engager un taux moyen de renouvellement par an.

g) Indice d'avancement de la protection de la source en eau

La ressource de LABECEDE LAURAGAIS a été abandonnée par la CCCLA en juillet 2019. Suite au transfert de la production en 2020 à RésEau11, la CCCLA est complètement desservie par celui-ci et ne dispose plus de ressources propres. Les deux sources et le forage de Castelnaudary ont été transférés à Réseau11 en janvier 2020.

h) Taux d'occurrence des interruptions de services non programmées

Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures d'eau imprévues pour lesquelles les abonnés concernés n'ont pas été prévenus au moins 24 h à l'avance, rapporté à 1 000 abonnés.

Il n'y a pas eu de coupure d'eau sans que les abonnés n'aient été prévenus. Ils sont prévenus au minimum 48h avant la coupure d'eau.

i) Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés définis par le service et taux de respect de ce délai

Cet indicateur évalue l'efficacité du service d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés. Il s'applique aussi bien aux branchements neufs qu'aux branchements existants. Il donne le pourcentage d'ouvertures réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service d'eau potable.

Le service est en capacité d'effectuer la mise en service sous :

- 14 jours pour une demande standard d'ouverture
- 3 jours pour une demande express

j) Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente

La qualité du recouvrement, mesuré par le taux d'impayés, constitue un indicateur de qualité du service, tant pour la collectivité que pour le consommateur.

L'indicateur réglementaire porte sur le taux d'impayés sur les factures d'eau précédente. Il n'est pas disponible à l'échelle de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois en raison de différences de restitution entre les délégataires (taux disponibles par contrat de DSP) et la régie (taux disponibles uniquement pour l'ensemble des communes en régie).

k) Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamation

Il est possible de mieux appréhender la satisfaction des abonnés du service de l'eau potable à travers la connaissance du taux de réclamations.

Le taux de réclamations reprend les réclamations écrites de toutes natures relatives au service de l'eau. Elles comprennent notamment les réclamations règlementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service. Le nombre de réclamations est rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000.

A ce jour, il n'existe pas de dispositif de mémorisation des réclamations écrites au sein de la Communauté de Communes.

4. Financements des investissements

Tableaux APCP



a) Tableau APCP – Eau Régie

Envoyé en préfecture le 29/09/2023
 Reçu en préfecture le 29/09/2023
 Publié le



ID : 011-200035855-20230928-2023_132-DE

COMMUNES	Numéro AP	Nom opération	Montant AP	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	Subvention attendues	Recettes 2020	Recettes 2021	Recettes 2022	Recettes 2023	Recettes 2024
LA POMAREDE	20/014	économie d'eau tranche 2019-2021 - compteurs de sectorisation - travaux contraintes CVM - dévoiement canalisation sous plan d'eau	125 000,00 €	354,00 €	826,00 €	92 758,25 €	31 061,75 €		99 360,00 €	- €	43 672,00 €	- €	55 688,00 €	- €
LA POMAREDE	20/016	LA POMAREDE / MISE EN ŒUVRE SCHEMA P2 Réservoir ?	115 000,00 €	- €	- €		115 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
LES CASSES	20/026	LES CASSES / SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	37 310,00 €	177,00 €	- €	9 514,68 €	27 618,32 €		21 319,00 €		3 037,80 €	- €	18 281,20 €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/055	TOUT LE TERRITOIRE / Branchements plomb hors Castelnaudary regroupe AP 20/001 20/056/ 20/057 20/058 20/059 20/060 20/061 et 20/062	1 091 833,25 €	- €	70 859,00 €	220 974,25 €	400 000,00 €	400 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
VILLEMAGNE	20/065	VILLEMAGNE / SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	22 000,00 €	708,00 €	18 355,00 €	295,00 €	2 642,00 €		26 712,00 €		13 691,00 €		13 021,00 €	- €
SOUILHANELS	21/001	SOUILHANELS / Schéma directeur eau potable	35 430,00 €				35 430,00 €		- €		- €	- €		
SOUILHE	21/002	SOUILHE / Schéma directeur eau potable	37 875,00 €		- €		37 875,00 €		- €		- €	- €		
SALLES SUR L'HERS	22/003	SALLES SUR L'HERS / Réhabilitation réseau eau potable rue des Rosiers	69 180,00 €			1 300,00 €	67 880,00 €							
TREVILLE	22/009	TREVILLE / Schéma directeur aep	33 478,00 €			1 416,00 €	32 062,00 €		11 717,00 €			11 717,00 €		
LABECEDE LAURAGAIS	22/010	LABECEDE LAURAGAIS / Schéma directeur aep	42 970,00 €			590,00 €	42 380,00 €		15 039,00 €			15 039,00 €		
		TOTAL	1 610 076,25 €	1 239,00 €	90 040,00 €	326 848,18 €	791 949,07 €	400 000,00 €	174 147,00 €	- €	60 400,80 €	26 756,00 €	86 990,20 €	- €

b) Tableau APCP - Eau DSP

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le



ID : 011-200035855-20230928-2023_132-DE

COMMUNES	Numéro AP	Nom opération	Montant AP	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	Subvention attendues	Recettes 2020	Recettes 2021	Recettes 2022	Recettes 2023	Recettes 2024
CASTELNAUDARY	20/002	CASTELNAUDARY Abandon Cugarel	800 000,00 €	916,00 €	2 950,00 €	5 003,75 €	500 000,00 €	291 130,25 €	476 000,00 €		208 250,00 €	- €		267 750,00 €
CASTELNAUDARY	20/004	CASTELNAUDARY Traversée de ville rue Pasteur	106 573,26 €	- €	83 622,00 €	22 951,26 €			85 654,29 €			85 654,29 €		
CASTELNAUDARY	20/005	CASTELNAUDARY Traversée de ville Grand rue	61 279,40 €			60 127,40 €	1 152,00 €		34 611,00 €			34 611,00 €		
FENDEILLE	20/009	FENDEILLE / TELESURVEILLANCE et réhabilitation du réservoir	74 244,00 €	700,00 €	73 544,00 €	- €			16 000,00 €	- €	7 000,00 €	9 000,00 €	- €	- €
FENDEILLE	20/010	FENDEILLE / Renouvellement du réseau - traversée du village - Secteur 1 : Rues de l'épicière et du château d'eau	95 000,00 €				95 000,00 €		28 625,04 €	- €		- €	28 625,00 €	
FENDEILLE	20/011	FENDEILLE / Renouvellement du réseau - traversée du village - Secteur 2 : Rue du château d'eau - n°34	100 000,00 €	- €				100 000,00 €	27 863,47 €	- €	- €		27 863,00 €	
LABASTIDE D'ANJOU	20/020	LABASTIDE D'ANJOU / SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	47 450,00 €	236,00 €	12 995,50 €	4 379,00 €	29 839,50 €		37 960,00 €		17 552,00 €		20 408,00 €	- €
LAURABUC	20/023	LAURABUC / Diagnostics, études, schémas	46 000,00 €	177,00 €	4 799,80 €	- €	41 023,20 €		33 396,00 €		15 468,00 €		17 928,00 €	
SAINT MARTIN LALANDE	20/042	SAINT MARTIN LALANDE /	35 000,00 €		- €		35 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
SAINT PAPOUL	20/044	SAINT PAPOUL / Renouvellement du réseau - rue du général d'Hautpoul	65 240,00 €	17 996,23 €	47 243,67 €	- €			18 399,00 €		- €	18 399,00 €	- €	- €
SALLES SUR L'HERS	20/048	SALLES SUR L'HERS / Diagnostics, études, schémas	102 500,00 €	- €	- €	23 657,00 €	78 843,00 €		66 250,00 €	- €	- €	10 650,00 €	55 600,00 €	- €
VERDUN EN LAURAGAIS	20/063	VERDUN EN LAURAGAIS / Diagnostics, études, schémas	35 000,00 €	177,00 €	9 550,00 €	15 466,00 €	9 807,00 €		41 989,00 €		20 222,00 €		21 767,00 €	- €
CASTELNAUDARY	21/008	CASTELNAUDARY / MISE EN ŒUVRE SCHEMA Réhabilitation des réseaux P1 du SDA - Parc des Maronniers (150 ml + 3 branchements) - Cours République (400 ml + 30 branchements) Réduction ECP P1 SDA	200 000,00 €		22 745,00 €	174 285,00 €	2 970,00 €							
SAINT MARTIN LALANDE	22/001	SAINT MARTIN LALANDE / Extension de réseau rue du Nord	47 652,00 €				47 652,00 €							
MIREVAL LAURAGAIS	22/002	MIREVAL LAURAGAIS/ Réhabilitation réseau eau potable Grand Rue	51 265,00 €			950,00 €	50 315,00 €							
RICAUD	22/004	RICAUD / Rue des platanes, rue de la mairie	90 513,00 €	- €	- €	1 160,00 €	89 353,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
GOURVIEILLE	22/008	GOURVIEILLE / Etanchéité et sécurité réservoir	60 000,00 €				60 000,00 €							
SAINT MARTIN LALANDE	22/014	Extension réseau route lasbordes D116	50 000,00 €				50 000,00 €							
		TOTAL	2 067 716,66 €	20 202,23 €	257 449,97 €	307 979,41 €	1 090 954,70 €	391 130,25 €	866 747,80 €	- €	268 492,00 €	158 314,29 €	172 191,00 €	267 750,00 €

c) Amortissements

La dotation aux amortissements est une écriture de comptabilité, dont le but est de prendre en considération la dévalorisation des immobilisations possédées par la Collectivité et qui représente une charge non décaissée. Concrètement, la dotation aux amortissements équivaut à une dépense comptable récurrente enregistrée sur une période donnée dans le but de refléter la réduction de la valeur d'un actif. De cette façon, les services financiers peuvent tenir compte de l'usure et de l'obsolescence de cet actif tout en répartissant son coût sur sa durée de sa vie utile.

La dotation aux amortissements en 2022 pour l'eau potable correspond aux travaux réalisés par la CCCLA en 2022. Le montant est de 200 633,08 €.

d) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service

ETUDES : SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE

Ci-après l'état d'avancement des schémas directeurs en 2022 et qui seront poursuivis en 2023 :

LABASTIDE D'ANJOU	Schéma directeur eau potable en cours
LABECEDE LAURAGAIS	Schéma directeur eau potable en cours
LAURABUC	Schéma directeur eau potable en cours
LES CASSES	Schéma directeur eau potable en cours
SIAP SALLES	Schéma directeur eau potable en cours
TREVILLE	Schéma directeur eau potable en cours
VERDUN	Schéma directeur eau potable en cours
VILLEMAGNE	Schéma directeur eau potable terminé


e) Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Les travaux réalisés au cours de l'année 2022 sont :


		Montants HT	Travaux terminés
CASTELNAUDARY		204 075 €	
	Grand Rue	69 936 €	
	Renouvellement branchements et réhabilitation canalisation eau potable, 110 ml en fonte et en diamètre 200 mm	69 936 €	X
	Cours de la république (côte mairie)	105 234 €	
	Renouvellement branchements et réhabilitation canalisation eau potable, 332 ml en fonte et en diamètre 125 mm	105 234 €	X
	Réservoir Sainte Catherine	28 905 €	
	Travaux de sécurisation intérieure	28 905 €	X
BARAIGNE		10 442 €	
	Rue des platanes	10 442 €	
	Déplacement conduite d'eau potable de 45 ml en diamètre 50mm en PEHD	10 442 €	X
AIROUX		12 263 €	
	Création lotissement Le Colassié	12 263 €	
	Extension de 74 ml de canalisation eau potable en diamètre 125 mm en PVC	12 263 €	X
FENDEILLE		20 583 €	
	Chemin de l'Epicier	11 185 €	
	Déplacement de 40 ml de canalisation eau potable en PEHD 25 et 75 mm	11 185 €	X
	Rue du moulin	9 398 €	
	Extension réseau d'eau potable de 105 ml de canalisation eau potable en PEHD de diamètre 63 mm	9 398 €	
LABECEDE LAURAGAIS		4 410 €	
	Rue du Tour village	4 410 €	
	Renouvellement de 40 ml de canalisation eau potable en diamètre 32 mm en POLY	4 410 €	
LA POMAREDE		128 139 €	
	Renouvellement de 85 ml de canalisation d'eau potable du village de diamètre 140 mm PVC		X
	Renouvellement conduite réservoir : renouvellement conduite réservoir de 538 ml de canalisation d'eau potable de diamètre 160 mm en PVC		X
	Dévoisement conduite lac de 155 ml de canalisation d'eau potable de diamètre 75 mm en PVC		X
LAURABUC		6 881 €	
	Aux moulins	6 881 €	
	Déplacement de 80ml de canalisation d'eau potable de diamètre 90 mm en PVC	6 881 €	X
LES CASSES		19 933 €	
	Rue Ste Claire et Chemin du Couvent		

	Travaux de maillage de 15 ml de canalisation eau potable et pose d'une chambre de vanne diamètre 110 mm en PVC		
MIREVAL		22 002 €	
	Escargeuil / La Fargette	22 002 €	
	Renouvellement de 400 ml de canalisation eau potable en diamètre 63 mm en PVC	22 002 €	X
PEYRENS		10 619 €	
	Rue de la croix	10 619 €	
	Extension de réseau 65 ml de canalisation eau potable en diamètre 50 mm en PEHD	10 619 €	X
SAINT PAPOUL		14 799 €	
	Chemin de la Médecine	8 648 €	
	Le renouvellement de 80 ml de canalisation eau potable, en PEHD de diamètre 63 mm	8 648 €	X
	Rue de l'Evêché	6 151 €	
	Dévoisement conduite	6 151 €	X
SALLES SUR L'HERS		6 246 €	
	Rue du moulin et rue du cimetière	6 246 €	
	Travaux de maillage réseau eau potable	6 246 €	
VILLENEUVE LA COMPTAL		11 742 €	
	Réhabilitation réservoir village	11 742 €	X
SOUPEX		29 763 €	
	Chemin des Pyrénées	29 763 €	
	Renouvellement 130 ml de canalisation d'eau potable en PVC de diamètre 75 mm	29 763 €	X

Le circuit de l'eau du robinet

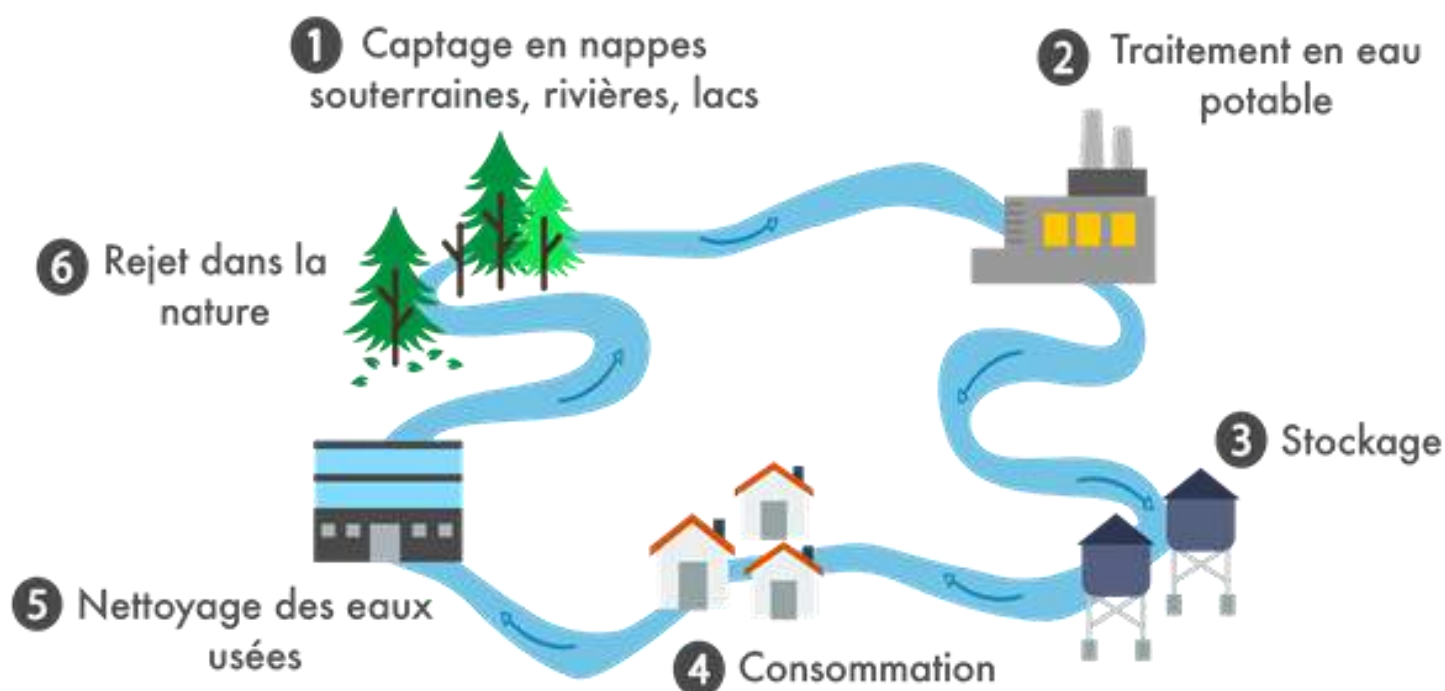

CHAPITRE 2 - SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

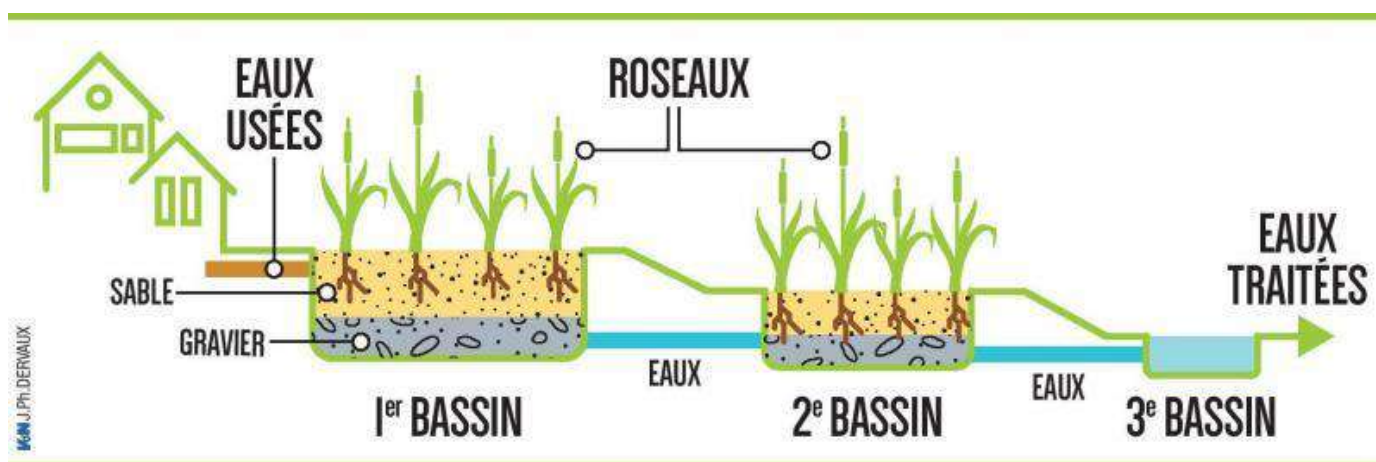


1. Caractéristiques techniques du service collectif

La compétence « assainissement » regroupe :

- ➔ La collecte des eaux usées,
- ➔ Le transport des eaux usées,
- ➔ L'épuration des eaux usées,
- ➔ L'élimination des boues produites,
- ➔ Le contrôle des raccordements au réseau public
- ➔ La gestion des abonnés.

a) Mode de gestion du service

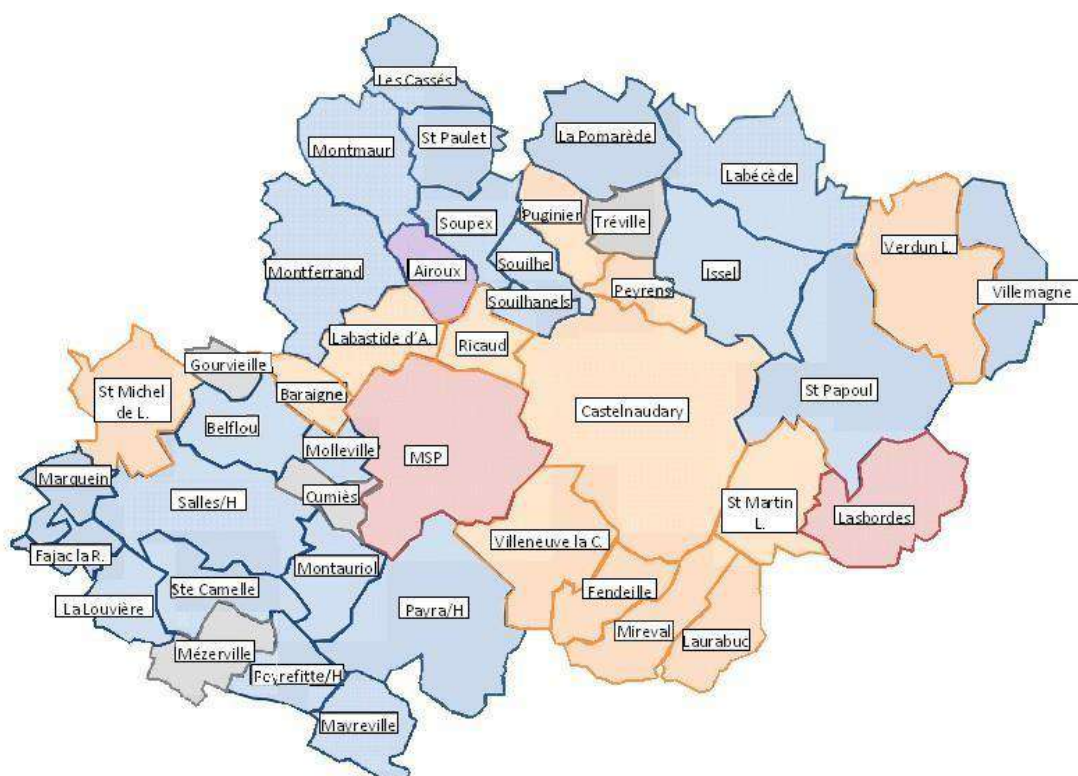

Régie

DSP SUEZ environnement

DSP VEOLIA eau

DSP BRL exploitation

Pas de service (Assainissement)

	Nombre de communes	Ratio Nombre de communes couvertes / Nombre de communes	Habitants couverts	Ratio Population couverte / Population
Régies	23	59,0 %	3 818	17,3 %
DSP	16	41,0 %	18 282	83 %
BRL	1	2,6 %	156	0,7 %
SUEZ	13	33,3 %	16 932	76,6 %
VEOLIA	2	5,1 %	1 194	5,4 %
TOTAL	39	100,0 %	22 100	100,0 %

La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais d'assainissement collectif.

Quatre communes n'ont pas d'assainissement collectif et sont en assainissement autonome (Cumès, Gourvieille, Mézerville et Tréville).

Communes	ASSAINISSEMENT	
	Mode de gestion	Exploitant
AIROUX	DSP	BRL
BARAIGNE	DSP	SUEZ
BELFLOU	REGIE FACTURATION Délégataire	
CASTELNAUDARY	DSP	SUEZ
CUMIES	Pas de service	
FAJAC LA RELENQUE	REGIE	
FENDEILLE	DSP	SUEZ
GOURVIEILLE	Pas de service	
ISSEL	REGIE	
LA LOUVIERE LAURAGAIS	REGIE	
LA POMAREDE	REGIE	
LABASTIDE D'ANJOU	DSP	SUEZ
LABECEDE LAURAGAIS	REGIE	
LASBORDES	DSP	VEOLIA
LAURABUC	DSP	SUEZ
LES CASSES	REGIE	
MARQUEIN	REGIE	
MAS SAINTES PUELLES	DSP	VEOLIA
MAYREVILLE	REGIE FACTURATION Délégataire	
MEZERVILLE	Pas de service	
MIREVAL LAURAGAIS	DSP	SUEZ
MOLLEVILLE	REGIE FACTURATION Délégataire	
MONTAURIOL	REGIE FACTURATION Délégataire	
MONTFERRAND	REGIE FACTURATION Délégataire	
MONTMAUR	REGIE	
PAYRA SUR L'HERS	REGIE	
PEYREFITTE SUR L'HERS	REGIE	
PEYRENS	DSP	SUEZ
PUGINIER	DSP	SUEZ
RICAUD	DSP	SUEZ
SAINT MARTIN LALANDE	DSP	SUEZ
SAINT MICHEL DE LANES	DSP	SUEZ
SAINT PAPOUL	REGIE FACTURATION Délégataire	
SAINT PAULET	REGIE	
SAINTE CAMELLE	REGIE FACTURATION Délégataire	
SALLES SUR L'HERS ECARTS	Pas de service	
SALLES SUR L'HERS BOURG	REGIE	
SOUILHANELS	REGIE	
SOUILHE	REGIE	
SOUPEX	REGIE	
TREVILLE	Pas de service	
VERDUN EN LAURAGAIS	DSP	SUEZ
VILLEMAGNE	REGIE	
VILLENEUVE LA COMPTAL	DSP	SUEZ

Les grands objectifs du service public de l'assainissement collectif sont de garantir les enjeux de santé publique liés au transport et au traitement des effluents, et de préserver les milieux naturels en limitant les rejets polluants. La qualité des rejets doit satisfaire aux normes imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation des différents systèmes d'assainissement.

Les services publics de l'assainissement collectif concernent 39 communes.

39 Services publics d'assainissement collectif – 11 050 abonnés pour 25 415 habitants

- 23 services en régie pour 1 909 abonnés soit 4 390 habitants et 16 services en DSP pour 9 141 abonnés soit 21 025 habitants
- 43 unités d'épuration dont 26 en régie (20 roselières, 13 Boues Activées, 3 lagunes, 7 fosses et autres) pour 65 000 EH de capacité épuratoire, près de 30 postes de relevage dont 14 en régie et 180 km de réseau dont près de 50 km en régie
- 41 unités d'épuration d'une capacité de 64 000 équivalents habitants
- 160 km de réseau d'assainissement

b) Dates échéances des contrats en DSP

Communes	Assainissement	
	Date échéance contrat	Exploitant
Airoux	23/05/2023	BRL
Baraigne	31/12/2028	SUEZ
Castelnaudary	31/12/2028	SUEZ
Fendeille	31/12/2028	SUEZ
Labastide d'Anjou	31/12/2028	SUEZ
Lasbordes	31/12/2026	VEOLIA
Laurabuc	31/12/2028	SUEZ
Mas Saintes Puelles	14/05/2028	VEOLIA
Mireval Lauragais	31/12/2028	SUEZ
Peyrens	31/12/2028	SUEZ
Puginier	31/12/2028	SUEZ
Ricaud	31/12/2028	SUEZ
Saint Martin Lalande	31/12/2028	SUEZ
Saint Michel de Lanès	31/12/2028	SUEZ
Verdun en Lauragais	31/12/2028	SUEZ
Villeneuve la Comptal	31/12/2028	SUEZ

c) Organisation et gestion des services en Régie

L'équipe en charge des missions ci avant, initialement composée de deux agents dédiés dès le 1^{er} janvier 2018, a été renforcée d'un agent courant 2018 dont reprise du SPANC, suivi d'un autre à 2/3 temps en 2019 pour la partie administrative, puis d'un agent technique dédié à l'assainissement pour les communes en régie.

Ces agents sont :

- **Fabrice NAVARRO** : Chef de service du 1^{er} janvier 2018 au 30 août 2021, toujours compté dans l'effectif mais en arrêt maladie depuis le 1^{er} septembre 2021.

- Chantal LIMOUZY : Adjointe au chef de service du 1^{er} janvier 2021, chef de service depuis le 1^{er} septembre 2021.
- Serge FORATO : Il a la gestion du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif), il gère la facturation des abonnés de l'eau et de l'assainissement pour les 13 communes en régie. Il établit les demandes de PFAC (Participation Financière de l'Assainissement Collectif). Il renseigne les indicateurs SISPEA (Système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement).
- Pascale RODA : Elle s'occupe du suivi administratif du service et plus particulièrement les demandes de subventions, les bons de commandes, les enquêtes publiques, les télédéclarations annuelles auprès des agences de l'eau.
- Patrice LECOINTE : Sur le terrain, il s'occupe de 16 stations d'épuration (entretien, réparations, remise en état...) et des postes de relevage.

L'équipe bénéficie des appuis et supports des services techniques et administratifs de la communauté. Elle devra continuer à monter en compétence progressivement, s'étoffer et se structurer davantage d'une part pour augmenter son autonomie et d'autre part pour permettre le maintien de territoires en mode de gestion régie sous une forme juridiquement stabilisée.

Fabrice NAVARRO (1 ETP) étant en arrêt maladie depuis le 1^{er} septembre 2021, sont venus s'ajouter deux agents en septembre 2022 :

- Gaël IRAMBONA : En alternance (1 ETP : un mois dans la collectivité, un mois en formation), il suit tous les dossiers dans le but de seconder le Chef de service dans la gestion et le suivi des travaux. Il suit également les schémas directeurs afférant à l'eau potable et à l'assainissement.
- Jessica MALOUBIER : (0,5 ETP) Permet l'optimisation de la fluidité de transmission des informations, elle est un support administratif au quotidien. Son poste permet d'approfondir des dossiers qui nécessitaient davantage de recherches et qui ne pouvaient être exploités jusqu'alors. Elle a notamment en charge la coordination des suites données aux rapports de conformité de l'assainissement collectif.

En appui ou en complément des actions de l'équipe, conformément aux conventions de gestion, l'ensemble des communes participent à la gestion des services avec un mécanisme de compensation financière.

Spécifiquement pour les interventions techniques en régies, la gestion est assurée comme suit :

- Des ouvrages : stations d'épuration, des postes de relevages, réseaux d'assainissement
 - Sur 13 communes, c'est Patrice LECOINTE qui assure l'exploitation pour un nombre d'heure non facturées aux Mairies.
 - Sur 1 commune, ce sont les agents intercommunaux qui assurent l'exploitation. Les heures effectuées sur des besoins eau et assainissement sont déduits mensuellement sur le total des heures réalisées par l'agent.
 - Sur 9 communes, ce sont les agents communaux qui assurent l'exploitation pour un nombre d'heures conventionnées.
 - Les heures effectuées sont facturées par les mairies à la CCCLA et donc payées aux communes.

d) Nombre d'abonnés assainissement par communes

Commune	Nb abonnés ass 2020	Nb abonnés ass 2021	Nb abonnés ass 2022
AIROUX	71	77	78
BARAIGNE	61	67	67
BELFLOU	22	20	23
CASTELNAUDARY	5 831	5 896	5 961
FAJAC LA RELENQUE	8	7	7
FENDEILLE	179	195	201
ISSEL	185	172	175
LA LOUVIERE LAURAGAIS	20	19	20
LA POMAREDE	27	29	28
LABASTIDE D'ANJOU	558	569	573
LABECEDE LAURAGAIS	99	72	78
LASBORDES	317	322	324
LAURABUC	105	107	110
LES CASSES	106	106	107
MARQUEIN	18	22	22
MAS SAINTES PUELLES	269	272	273
MAYREVILLE	17	18	18
MIREVAL LAURAGAIS	53	53	55
MOLLEVILLE	30	37	36
MONTAURIOL	14	14	14
MONTFERRAND	138	132	132
MONTMAUR	77	69	72
PAYRA SUR L'HERS	42	38	42
PEYREFITTE SUR L'HERS	18	15	19
PEYRENS	198	194	199
PUGINIER	59	59	58
RICAUD	85	85	109
SAINT MARTIN LALANDE	257	262	268
SAINT MICHEL DE LANES	161	161	159
SAINT PAPOUL	261	259	269
SAINT PAULET	63	62	58
SAINTE CAMELLE	23	25	25
SALLES SUR L'HERS BOURG	342	335	342
SOUILHANELS	119	115	115
SOUILHE	118	119	124
SOUPEX	82	80	77
VERDUN LAURAGAIS	109	109	129
VILLEMAGNE	92	99	101
VILLENEUVE LA COMPTAL	442	464	577
TOTAL	10 676	10 756	11 050

L'évolution du nombre d'abonnés assainissement est de + 3,50 % en 3 ans.

e) Autorisations de déversements d'effluents industriels

En application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique au 31/12/2018, il existe 5 arrêtés de déversement d'eaux usées non domestiques sur le périmètre de la CCCLA, responsable du service de collecte des eaux usées.

Cet arrêté porte sur les entreprises :

- Société RIVIERE à Castelnaudary
- Société BELLE CHAURIENNE à Castelnaudary
- Société Occitanes Plats Cuisinés à Castelnaudary
- Société SCAFISH à Castelnaudary
- Société SODICAS à Castelnaudary

f) Graphique nombre d'abonnés – nombre d'habitants




g) Volumes assujettis au cours de l'exercice

Commune	Volumes ass assujettis 2020	Volumes ass assujettis 2021	Volumes ass assujettis 2022
AIROUX	4 771	5 763	5 412
BARAIGNE	4 265	5 306	3 338
BELFLOU	1 553	1 814	1 757
CASTELNAUDARY	611 153	673 052	755 249
FAJAC LA RELENQUE	768	635	709
FENDEILLE	12 830	14 827	14 228
ISSEL	21 126	15 123	14 700
LA LOUVIERE LAURAGAIS	1 373	1 112	1 103
LA POMAREDE	3 589	2 938	2 044
LABASTIDE D'ANJOU	44 154	46 103	46 886
LABECEDE LAURAGAIS	3 954	3 290	4 033
LASBORDES	28 766	30 843	34 521
LAURABUC	6 106	5 987	4 210
LES CASSES	9 677	8 980	8 807
MARQUEIN	2 954	2 299	1 601
MAS SAINTES PUELLES	18 359	23 843	20 014
MAYREVILLE	1 236	1 271	1 181
MIREVAL LAURAGAIS	3 781	3 263	2 567
MOLLEVILLE	1 579	2 406	2 016
MONTAURIOL	869	675	856
MONTFERRAND	11 804	12 726	8 196
MONTMAUR	4 602	4 074	4 166
PAYRA SUR L'HERS	2 695	2 382	2 458
PEYREFITTE SUR L'HERS	965	919	1 057
PEYRENS	18 524	17 199	14 691
PUGINIER	3 783	4 438	2 943
RICAUD	10 500	9 983	9 353
SAINT MARTIN LALANDE	19 740	20 512	22 858
SAINT MICHEL DE LANES	10 169	11 997	10 514
SAINT PAPOUL	19 677	17 811	11 356
SAINT PAULET	5 936	5 241	4 524
SAINTE CAMELLE	1 368	1 770	1 920
SALLES SUR L'HERS BOURG	21 201	20 887	26 567
SOUILHANELS	10 649	9 300	8 871
SOUILHE	12 186	12 640	11 547
SOUPEX	6 515	6 381	6 133
VERDUN LAURAGAIS	8 011	6 015	6 296
VILLEMAGNE	5 621	4 223	6 569
VILLENEUVE LA COMPTAL	34 896	40 730	44 431
TOTAL	991 705	1 058 758	1 129 682

Soit une évolution de + 1,13 % en 3 ans

h) Evolution des volumes assujettis en assainissement collectif sur les 3 dernières années

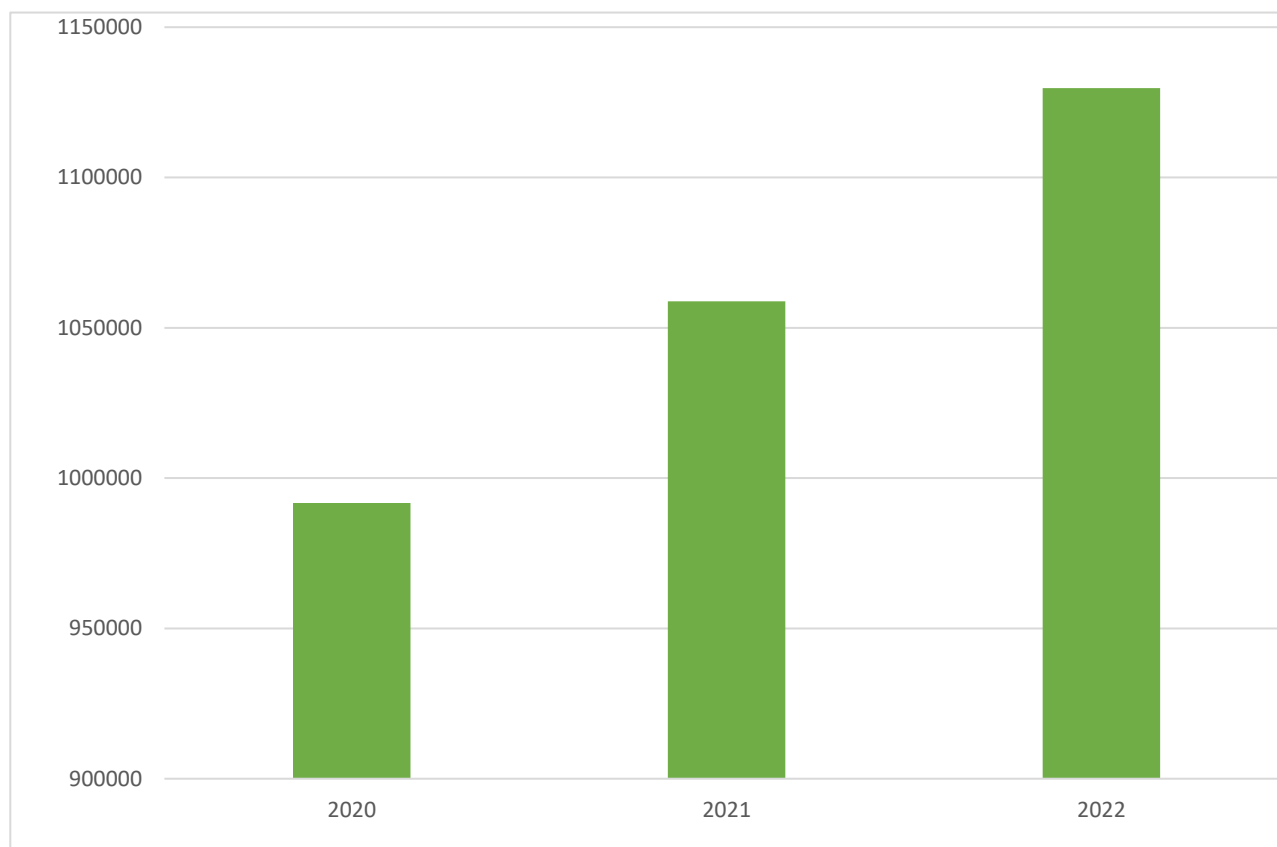

i) Linéaires de réseaux de desserte

Commune	Longueur réseau ass 2020 en ml	Longueur réseau ass 2021 en ml	Longueur réseau ass 2022 en ml
AIROUX	1 322	1 320	1 350
BARAIGNE	1 715	1 715	1 715
BELFLOU	356	356	356
CASTELNAUDARY	82 129	82 534	84 448
FAJAC LA RELENQUE	300	300	300
FENDEILLE	2 600	2 600	3 289
ISSEL	5 000	5 000	5 000
LA LOUVIERE LAURAGAIS	700	700	700
LA POMAREDE	3 000	3 000	3 000
LABASTIDE D'ANJOU	9 132	9 203	9 332
LABECEDE LAURAGAIS	2 974	2 974	2 974
LASBORDES	4 903	7 863	7 863
LAURABUC	1 700	1 700	1 730
LES CASSES	2 660	2 660	2 660
MARQUEIN	437	437	437
MAS SAINTES PUELLES	5 000	5 000	5 176
MAYREVILLE	875	875	875
MIREVAL LAURAGAIS	1 100	1 094	1 094
MOLLEVILLE	2 000	2 000	2 000
MONTAURIOL	1 930	1 930	1 930
MONTFERRAND	4 421	4 421	4 421
MONTMAUR	1 980	1 980	1 980
PAYRA SUR L'HERS	2 000	2 000	2 000
PEYREFITTE SUR L'HERS	1 047	1 047	1 047
PEYRENS	4 000	4 000	4 000
PUGINIER	1 700	1 700	1 700
RICAUD	2 200	2 244	2 244
SAINT MARTIN LALANDE	6 800	6 800	6 852
SAINT MICHEL DE LANES	3 200	3 200	3 200
SAINT PAPOUL	4 250	4 250	4 250
SAINT PAULET	1 382	1 382	1 382
SAINTE CAMELLE	980	980	980
SALLES SUR L'HERS BOURG	5 000	5 000	5 000
SOUILHANELS	3 900	3 900	3 900
SOUILHE	2 500	2 500	2 500
SOUPEX	2 620	2 620	2 620
VERDUN LAURAGAIS	2 800	2 800	2 800
VILLEMAGNE	2 412	2 412	2 412
VILLENEUVE LA COMPTAL	1 200	1 329	1 329
TOTAL	195 925	199 726	202 746

Soit une évolution de +3,48 % en 3 ans.

2. Tarification de l'assainissement service

a) Des prix sur 120 m³ hétérogènes :

Pour les régies :

Entre 1.25 € TTC/m³ à 2.44 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2018

Entre 1.24 € TTC/m³ à 2.44 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2019

Entre 1.24 € TTC/m³ à 2.44 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2020

Entre 1.24 € TTC/m³ à 2.44 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2021

Entre 1.25 € TTC/m³ à 2.44 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2022

Entre 1.25 € TTC/m³ à 2.44 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2023

Pour les DSP :

Entre 1.29 € TTC/m³ à 3.41 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2018

Entre 1.31 € TTC/m³ à 3.48 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2019

Entre 1.32 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2020

Entre 1.32 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2021

Entre 1.55 € TTC/m³ à 2.79 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2022

Entre 2.50 € TTC/m³ à 3.03 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2023

Communes	Prix ass TTC/m ³ 01/01/2021	Prix ass TTC/m ³ 01/01/2022	Prix ass TTC/m ³ 01/01/2023
AIROUX	2,45	2,51	2,55
BARAIGNE	2,61	2,48	2,53
BELFLOU	1,35	1,35	1,35
CASTELNAUDARY	2,61	2,48	2,53
FAJAC LA RELENQUE	1,35	1,35	1,35
FENDEILLE	2,8	2,48	2,53
ISSEL	1,24	1,25	1,25
LA LOUVIERE LAURAGAIS	1,35	1,35	1,35
LA POMAREDE	1,24	1,25	1,25
LABASTIDE D'ANJOU	3,28	2,48	2,53
LABECEDE LAURAGAIS	1,43	1,44	1,44
LASBORDES	2,3	2,31	2,50
LAURABUC	3,01	2,48	2,53
LES CASSES	1,94	1,94	1,94
MARQUEIN	1,35	1,35	1,35
MAS SAINTES PUELLES	2,78	2,79	3,03
MAYREVILLE	1,35	1,35	1,35
MIREVAL LAURAGAIS	2,38	2,48	2,53
MOLLEVILLE	1,27	1,27	1,27
MONTAURIOL	1,54	1,54	1,27
MONTFERRAND	2,00	2,00	2,00
MONTMAUR	1,71	1,71	1,71
PAYRA SUR L'HERS	2,44	2,44	2,44
PEYREFITTE SUR L'HERS	1,27	1,27	1,27
PEYRENS	2,98	2,48	2,53
PUGINIER	2,39	2,48	2,53
RICAUD	3,25	2,48	2,53
SAINT MARTIN LALANDE	3,82	2,48	2,53
SAINT MICHEL DE LANES	2,88	2,77	2,53
SAINT PAPOUL	1,24	1,25	1,24
SAINT PAULET	1,41	1,42	1,42
SAINTE CAMELLE	1,35	1,35	1,35
SALLES SUR L'HERS BOURG	2,15	2,15	2,15
SOUILHANELS	1,24	1,25	1,25
SOUILHE	1,43	1,44	1,44
SOUPEX	2,15	2,16	2,16
VERDUN LAURAGAIS	1,34	1,55	2,53
VILLEMAGNE	1,43	1,44	1,44
VILLENEUVE LA COMPTAL	2,86	2,48	2,53

b) Prix assainissement en € TTC/m³ année 2022 par commune



c) Factures type sur 120 m³

Facture SUEZ : Castelnaudary

Le tarif			
Détail prix assainissement	01/01/2020	01/01/2021	N/N-1 (%)
Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné)	43,26	43,92	1,5%
Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m ³)	1,83508	1,85658	1,2%
Taux de la partie fixe du service (%)	16,42%	16,47%	0,3%
Prix TTC au m ³ pour 120 m ³	2,58017	2,60983	1,1%
Prix HT au m ³ pour 120 m ³	2,34558	2,37258	1,2%

Facture VEOLIA : LASBORDES

Traité juridique : WJ091 LASBORDES (ASST)

Commune : LASBORDES

Facture comparée aux 1er janvier 2021 et 2020 pour une consommation annuelle de 120 m³

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le



ID : 011-200035855-20230928-2023_132-DE

		1er janvier 2021					1er janvier 2020					Evolution
		Qté	PUN	Mnt HT	TVA	Mnt TTC	Qté	PUN	Mnt HT	TVA	Mnt TTC	
AST Collecte et dépollution des eaux usées	Abonnement	2	17,4839	34,97	10	38,47	2	17,2443	34,49	10	37,94	1,39%
	Surtaxe assainissement syndicale	120	0,5000	60,00	10	66,00	120	0,5000	60,00	10	66,00	0,00%
	Consommation	120	1,1464	137,57	10	151,33	120	1,1073	132,88	10	146,17	3,53%
AST Organismes publics	Modernisation des réseaux (Agence de l'eau)	120	0,1500	18,00	10	19,80	120	0,1500	18,00	10	19,80	0,00%
Prix du m ³		2,3 € / m ³					2,25 € / m ³					
Total TTC		275,60 €					269,91 €					

Facture BRL : RICAUD

COMMUNE DE RICAUD

Les éléments tarifaires du service

EVOLUTION DES TARIFS SUR LA BASE DE LA CONSOMMATION DE REFERENCE : 120 m³

Service de distribution Eau potable et assainissement	2019		2020		%	PRIX MOYEN DU M3	
	P.U.	MONTTS	P.U.	MONTTS		2019	2020
Consommation en M3		120		120			
* Part du délégataire							
Abonnement eau potable		39,64	40,21	1,4%			
Redevance de volume	1,2514	150,17	1,2646	151,75	1,1%		
* Part de la collectivité							
Surtaxe communale eau potable	0,6500	78,00	0,6500	78,00	0,0%		
TOTAL SERVICE EAU POTABLE - € HT		267,81	269,96	0,8%		2,40	2,35
* Part des organismes tiers							
Redevance Prélèvement Agence de l'eau	0,0808	9,70	0,0762	9,14	-5,7%		
Lutte contre la pollution Agence de l'eau	0,2700	32,40	0,2700	32,40	0,0%		
TOTAL ORGANISMES TIERS - € HT		42,10	41,54	-1,3%		0,39	0,37
TVA au taux de 5,5 %		17,04	17,13				
TOTAL TVA		17,04	17,13				
TOTAL SERVICES AEP € TTC		326,95	328,63	0,5%			
PRIX DU M3 HORS ABONNEMENT FIXE - € TTC		2,38	2,39	0,4%			
PRIX MOYEN DU M3 - C. TTC (y compris abonnement fixe)		2,72	2,74	0,5%		2,79	2,72

Facture REGIE (CCCLA) : LA POMAREDE

**LA POMAREDE
 FACTURE TYPE au 01/01/2023
 (Tarifs agence de l'eau 2022)**

Eau

Prix unitaire HT (€/M³)	1,49000	Abonnement HT annuel (€)	58,00
Don't : Eau part service	1,4900		
Eau part délégataire			
Eau part syndicale			
Eau part Fédération			
Préservation de la ressource			
TVA (%)	5.5	TVA (%)	5.5

Assainissement

Prix unitaire HT (€/M³)	0,85500	Abonnement HT annuel (€)	15,00
Don't : Ass. Part service	0,8550		
Ass. Part délégataire			
TVA (%)	10	TVA (%)	10

Organismes publics

Lutte contre la pollution HT (€/M³)	0,28
TVA (%)	5,5

Modernisation des réseaux HT (€/M³)	0,15
TVA (%)	10

3. Indicateur de performances

a) Qualité des rejets

Des rejets de station conformes à 100 % sauf pour 1 service en régie et 1 service en DSP d'assainissement non conformes.

Des travaux à venir sont donc prévus pour y remédier.

Des volumes facturés de près de 1 129 682 m³ dont :

- 132 171 m³ pour les régies
- 997 511 m³ pour les DSP

Conformité STEP

Communes	2020	2021	2022
AIROUX	conforme	conforme	conforme
BARAIGNE	conforme	conforme	conforme
BELFLOU	conforme	conforme	conforme
CASTELNAUDARY	conforme	conforme	conforme
FAJAC LA RELENQUE	conforme	conforme	conforme
FENDEILLE	conforme	conforme	conforme
ISSEL	conforme	conforme	conforme
LA LOUVIERE LAURAGAIS	conforme	conforme	conforme
LA POMAREDE	conforme	conforme	conforme
LABASTIDE D'ANJOU	conforme	conforme	conforme
LABECEDE LAURAGAIS	conforme	conforme	conforme
LASBORDES	conforme	conforme	conforme
LAURABUC	conforme	conforme	conforme
LES CASSES	conforme	conforme	conforme
MARQUEIN	conforme	conforme	conforme
MAS SAINTES PUELLES	conforme	conforme	conforme
MAYREVILLE	conforme	conforme	conforme
MIREVAL LAURAGAIS	conforme	conforme	conforme
MOLLEVILLE	conforme	conforme	conforme
MONTAURIOL	conforme	conforme	conforme
MONTFERRAND	non conforme	conforme	conforme
MONTMAUR	conforme	conforme	conforme
PAYRA SUR L'HERS	conforme	conforme	conforme
PEYREFITTE SUR L'HERS	conforme	conforme	conforme
PEYRENS	conforme	conforme	conforme
PUGINIER	conforme	conforme	conforme
RICAUD	conforme	conforme	conforme
SAINT MARTIN LALANDE	conforme	conforme	conforme
SAINT MICHEL DE LANES	conforme	non conforme	non conforme
SAINT PAPOUL	conforme	conforme	conforme
SAINT PAULET	conforme	conforme	conforme
SAINTE CAMELLE	conforme	conforme	conforme
SALLES SUR L'HERS - BOURG	conforme	conforme	conforme
SOUILHANELS	conforme	conforme	conforme
SOUILHE	non conforme	non conforme	conforme
SOUPEX	conforme	conforme	conforme
VERDUN LAURAGAIS	conforme	conforme	conforme
VILLEMAGNE	non conforme	non conforme	non conforme
VILLENEUVE LA COMPTAL	conforme	conforme	conforme

c) Patrimoine poste de relevage

COMMUNE	Biens immobiliers
BELFLOU	Poste de relevage
CASTELNAUDARY	4 Postes de relevage
LABASTIDE D'ANJOU	Poste de relevage
LABECEDE LAURAGAIS	3 Postes de relevage
LASBORDES	Poste de relevage
MOLLEVILLE	Poste de relevage
MONTFERRAND	Poste de relevage
PUGINIER	2 Postes de relevage
RICAUD	Poste de relevage
SAINT MARTIN LALANDE	2 Postes de relevage
SAINTE CAMELLE	Poste de relevage
SALLES SUR L'HERS	Poste de relevage
	Poste de relevage
SOUILHANELS	Poste de relevage
SOUPEX	Poste de relevage
VILLENEUVE LA COMPTAL	Poste de relevage

d) Le patrimoine station d'épuration des eaux usées

Communes	Biens immobiliers
AIROUX	Station d'épuration
BARAIGNE	Station d'épuration
BELFLOU	Station d'épuration
CASTELNAUDARY	2 Stations d'épuration
FAJAC LA RELENQUE	Station d'épuration
FENDEILLE	Station d'épuration
ISSEL	Station d'épuration
LA LOUVIERE LAURAGAIS	Station d'épuration
LA POMAREDE	Station d'épuration
LABASTIDE D'ANJOU	Station d'épuration
LABECEDE LAURAGAIS	Station d'épuration
LASBORDES	Station d'épuration
LAURABUC	Station d'épuration
LES CASSES	Station d'épuration
MARQUEIN	Station d'épuration
MAS SAINTES PUELLES	Station d'épuration
MAYREVILLE	Station d'épuration
MIREVAL LAURAGAIS	Station d'épuration
MOLLEVILLE	Station d'épuration
MONTAURIOL	Station d'épuration
MONTFERRAND	3 Stations d'épuration
MONTMAUR	Station d'épuration
PAYRA SUR L'HERS	Station d'épuration
PEYREFITTE SUR L'HERS	Station d'épuration
PEYRENS	Station d'épuration
PUGINIER	Station d'épuration
RICAUD	Station d'épuration
SAINT-MARTIN-LALANDE	Station d'épuration
SAINT MICHEL DE LANES	Station d'épuration
SAINT PAPOUL	Station d'épuration
SAINT PAULET	Station d'épuration
SAINTE CAMELLE	Station d'épuration
SALLES SUR L'HERS	Station d'épuration
SOUILHANELS	Station d'épuration
SOUILHE	Station d'épuration
SOUPEX	Station d'épuration
VERDUN LAURAGAIS	2 Stations d'épuration
VILLEMAGNE	2 Stations d'épuration
VILLENEUVE LA COMPTAL	Station d'épuration

e) Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

La quantité de boues produites et évacuées par service est la suivante :

Communes	Volume de boues produites en 2022 (tMS)
AIROUX	-
BARAIGNE	-
BELFLOU	-
CASTELNAUDARY	352,9
FAJAC LA RELENQUE	-
FENDEILLE	-
ISSEL	-
LA LOUVIERE LAURAGAIS	-
LA POMAREDE	-
LABASTIDE D'ANJOU	11,7
LABECEDE LAURAGAIS	-
LASBORDES	9
LAURABUC	2,4
LES CASSES	-
MARQUEIN	-
MAS SAINTES PUELLES	7
MAYREVILLE	-
MIREVAL LAURAGAIS	1,3
MOLLEVILLE	-
MONTAURIOL	-
MONTFERRAND	-
MONTMAUR	-
PAYRA SUR L'HERS	-
PEYREFITTE SUR L'HERS	-
PEYRENS	8,5
PUGINIER	-
RICAUD	0
SAINT MARTIN LALANDE	9,1
SAINT MICHEL DE LANES	2
SAINT PAPOUL	0
SAINT PAULET	-
SAINTE CAMELLE	-
SALLES SUR L'HERS	-
SOUILHANELS	1,06
SOUILHE	-
SOUPEX	-
VERDUN LAURAGAIS	-
VILLEMAGNE	0,48
VILLENEUVE LA COMPTAL	6,3

f) Des indices de connaissance et de gestion patrimoniale (sur 120 points)

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :

- Le niveau de connaissance du réseau et des branchements
- L'existence d'une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'eau potable


Les informations visées sont relatives à l'existence et à la mise à jour des plans des réseaux (partie A - 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points).

L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

DÉFORMATION PROFESSIONNELLE

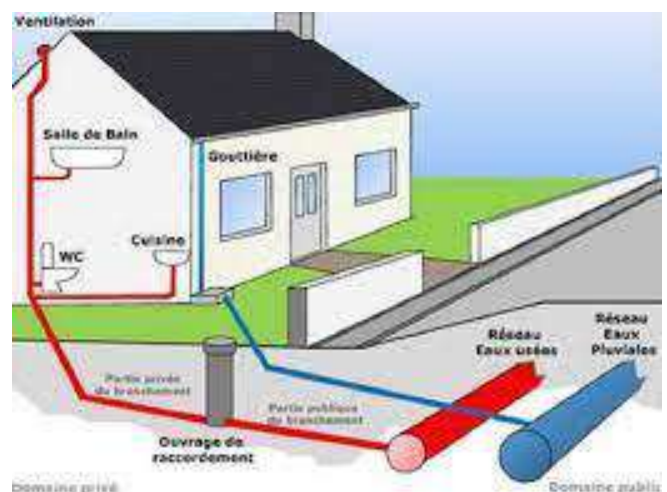


NE CONFONDONS PAS TOILETTES ET POUBELLES



**ÇA BOUCHE LES CANALISATIONS
ÇA POLLUE
ÇA CRÉE DES PANNES AU NIVEAU DES POMPES DE LA STATION D'ÉPURATION
C'EST PUNISSABLE**

Veillez à mettre une poubelle à proximité des WC

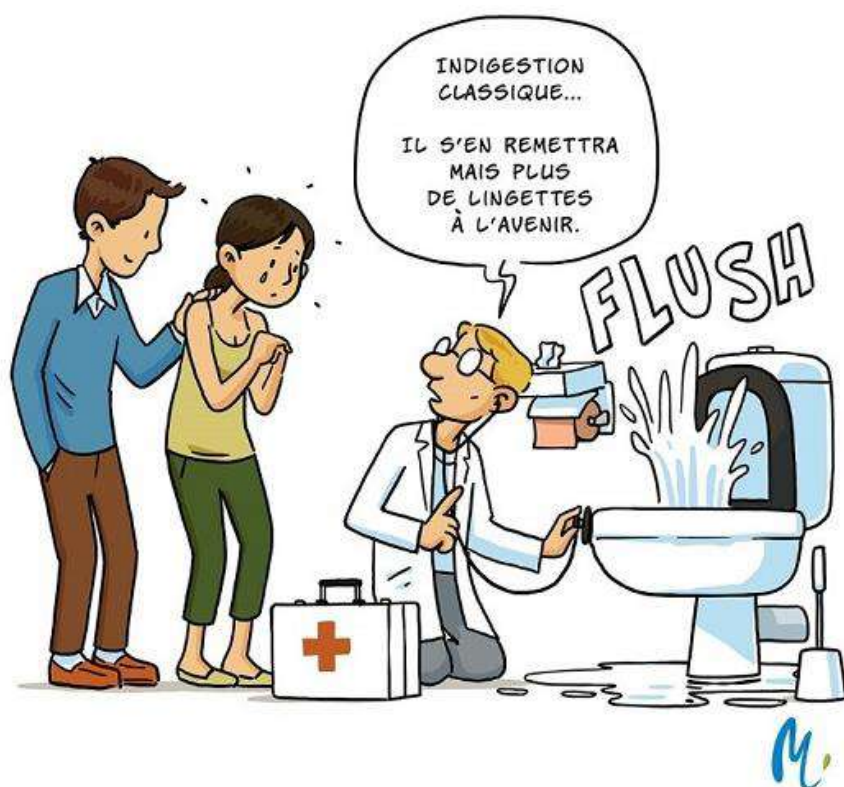

Commune	ICGPA 2020	ICGPA 2021	ICGPA 2022
AIROUX	70	70	70
BARAIGNE	30	75	85
BELFLOU	15	15	15
CASTELNAUDARY	85	85	85
FAJAC LA RELENQUE	15	15	15
FENDEILLE	85	85	85
ISSEL	15	15	15
LA LOUVIERE LAURAGAIS	15	15	15
LA POMAREDE	15	15	15
LABASTIDE D'ANJOU	85	85	85
LABECEDE LAURAGAIS	15	15	15
LASBORDES	75	75	75
LAURABUC	30	85	85
LES CASSES	15	15	85
MARQUEIN	15	15	15
MAS SAINTES PUELLES	75	75	75
MAYREVILLE	15	15	15
MIREVAL LAURAGAIS	15	75	85
MOLLEVILLE	15	15	15
MONTAURIOL	15	15	15
MONTFERRAND	15	15	15
MONTMAUR	15	15	15
PAYRA SUR L'HERS	15	15	15
PEYREFITTE SUR L'HERS	15	15	15
PEYRENS	85	85	85
PUGINIER	90	90	85
RICAUD	28	85	85
SAINT MARTIN LALANDE	85	85	85
SAINT MICHEL DE LANES	26	85	85
SAINT PAPOUL	15	15	15
SAINT PAULET	15	15	15
SAINTE CAMELLE	15	15	15
SALLES SUR L'HERS BOURG	15	15	15
SOUILHANELS	15	15	85
SOUILHE	15	15	85
SOUPEX	15	15	15
VERDUN LAURAGAIS	30	75	85
VILLEMAGNE	75	75	75
VILLENEUVE LA COMPTAL	80	85	85

g) Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (code P203.3)

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.

Formule = moyenne de la conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales des ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage

h) Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (code P204.3)

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.

Formule = moyenne de la conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales des ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage.

i) Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (code P205.3)

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.

Formule = moyenne de la conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage

j) Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (code P206.3)

Cet indicateur mesure en pourcentage la part des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.

Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole et le compostage.

Formule = quantité des boues admises par une filière conforme / tonnage total des boues évacuées

k) Taux de renouvellement de réseau

Commune	Taux moyen renouvellement réseau		
	en 2020	en 2021	en 2022
AIROUX	0	0	0
BARAIGNE	0,58	0,58	0,58
BELFLOU	0	0	0
CASTELNAUDARY	0,52	0,46	0,68
FAJAC LA RELENQUE	0	0	0
FENDEILLE	0,46	0,46	0,46
ISSEL	0	0	0
LA LOUVIERE LAURAGAIS	0	0	0
LA POMAREDE	0	0	0
LABASTIDE D'ANJOU	0,07	0,07	0,68
LABECEDE LAURAGAIS	0	0	0
LASBORDES	0	0	0
LAURABUC	0	0	0
LES CASSES	0	0	0
MARQUEIN	0	0	0
MAS SAINTES PUELLES	0	0	0
MAYREVILLE	0	0	0
MIREVAL LAURAGAIS	0	0	0
MOLLEVILLE	0	0	0
MONTAURIOL	0	0	0
MONTFERRAND	0	0	0
MONTMAUR	0	0	0
PAYRA SUR L'HERS	0	0	0
PEYREFITTE SUR L'HERS	0	0	0
PEYRENS	0	0	0
PUGINIER	0	0	0
RICAUD	0	0	0
SAINT MARTIN LALANDE	0	0	0,005
SAINT MICHEL DE LANES	0,05	0,05	0
SAINT PAPOUL	0	0,56	0,59
SAINT PAULET	1,16	1,16	1,16
SAINTE CAMELLE	0	0	0
SALLES SUR L'HERS - BOURG	1,22	1,41	1,06
SOUILHANELS	0	0,03	0,03
SOUILHE	0	0	0
SOUPEX	0	0	0
VERDUN LAURAGAIS	0	0	0
VILLEMAGNE	0	0	0
VILLENEUVE LA COMPTAL	0,02	0,02	0,015

Depuis la prise de compétence, la priorité a été donnée à des interventions sur des secteurs fragiles avant d'engager un taux moyen de renouvellement par an.

l) Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers (code P251.1)

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis.

Formule = Nombre d'inondations dans les locaux de l'utilisateur / nombre d'habitants desservis x 1 000

m) Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau (code P252.2)

L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits « points noirs », nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité).

Formule = Nombre de points noirs / linéaire de réseau hors branchements x 100

n) Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (code P254.3)

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement.

Formule = nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire conformes / nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire.

o) Ouvrages d'épuration des eaux usées

Communes et localisation	Mise en Service	Filière Eau	Filière Boue
AIROUX / Village	07/04/2008	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
BARAIGNE / Village	26/08/2005	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
BELFLOU / Village	01/12/2004	FSTE + FILTRE A SABLEDRAINE	Boues liquides (épaississeur - stockeur)
LES CASSES / Village	04/09/2003	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
CASTELNAUDARY / Molinier	01/01/1994	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Déshydratation mécanique par centrifugeuse
CASTELNAUDARY / Estambigou	01/01/1974	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Déshydratation mécanique par filtre presse
FAJAC LA RELENQUE / Village	10/04/2006	FSTE + FILTRE A SABLEDRAINE	Boues liquides (épaississeur - stockeur)
FENDEILLE / Village	01/11/2012	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
ISSEL / Village	01/01/1992	LAGUNAGE NATUREL	Autre
LABASTIDE D'ANJOU / Village	01/12/1997	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Boues liquides (épaississeur - stockeur)
LASBORDES / Village	06/08/2013	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Déshydratation par lits plantés
LAURABUC / Village	01/01/1976	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Lits de séchage
LA LOUVIERE LAURAGAIS / Village	10/04/2006	FSTE + FILTRE A SABLEDRAINE	Boues liquides (épaississeur - stockeur)
MARQUEIN / Village	01/01/1997	FSTE + FILTRE A SABLE DRAINE	Boues liquides (épaississeur - stockeur)
MAS SAINTES PUELLES / Village	01/09/2011	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Déshydratation par lits plantés
MAYREVILLE / Village	01/03/2003	FSTE + FILTRE A SABLEDRAINE	Boues liquides (épaississeur - stockeur)
MIREVAL LAURAGAIS / Village	01/01/1976	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Lits de séchage
MOLLEVILLE / Village	01/01/1998	FSTE + FILTRE A SABLEDRAINE	Boues liquides (épaississeur - stockeur)
MONTAURIOL / Village	03/04/2006	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
MONTFERRAND / Les Metches	03/07/2006	LIT A MACROPHYTES	Séchage solaire
MONTFERRAND / Village	26/04/2002	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
MONTFERRAND / Naurouze	07/07/2005	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
MONTMAUR / Village	14/06/2006	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
PAYRA SUR L HERS / Village	14/02/2007	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
PEYREFITTE SUR L'HERS / Village	01/10/2003	FSTE + FILTRE A SABLEDRAINE	Boues liquides (épaississeur - stockeur)
PEYRENS / Village	05/07/2010	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Déshydratation par lits plantés
LA POMAREDE / Village	01/01/2003	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
PUGINIER / Village	28/04/2007	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
RICAUD / Village	19/04/2010	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés

SAINT MARTIN LALANDE / Village	01/11/2008	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	
SAINT MICHEL DE LANES / Village	01/01/1978	LIT BACTÉRIEN-FORTE CHARGE	Lits de séchage
SAINT PAPOUL / Village	01/01/1992	LAGUNAGE NATUREL	Boues liquides (épaississeur - stockeur)
SAINT PAULET / Village	02/01/2006	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
SAINTE CAMELLE / Village	19/12/2012	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
SALLES SUR L'HERS / Village	01/07/2007	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
SOUILHANELS / Village	01/01/1993	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Lits de séchage
SOUILHE / Village	01/01/2000	LAGUNAGE NATUREL	Boues liquides (épaississeur - stockeur)
SOUPLEX / Village	03/05/2006	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
VERDUN EN LAURAGAIS / Jean-Raymond	01/01/2008	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
VERDUN LAURAGAIS / Village	28/05/2003	LIT A MACROPHYTES	Déshydratation par lits plantés
VILLEMAGNE / Naouquel	26/12/1975	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Boues liquides (épaississeur - stockeur)
VILLEMAGNE / Village	26/12/1975	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Lits de séchage
VILLENEUVE LA COMPTAL / Village	01/10/1979	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	Lits de séchage

4. Financements des investissements

TABLEAUX APCP

a) Tableaux APCP – Assainissement Régie

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le



ID : 011-200035855-20230928-2023_132-DE

COMMUNES	Numéro AP	Nom opération	Montant AP	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	Subvention attendues	Recettes 2020	Recettes 2021	Recettes 2022	Recettes 2023	Recettes 2024
LES CASSES	20/112	LES CASSES / Schéma directeur d'assainissement	42 820,00 €	236,00 €	24 764,00 €	12 820,00 €	5 000,00 €		20 797,00 €		3 646,00 €	- €	17 151,00 €	- €
SAINT PAPOUL	20/125	SAINT PAPOUL / Renouvellement du réseau - rue du général d'Hautpoul	79 613,12 €	21 720,15 €	57 892,97 €	- €			23 780,00 €			23 780,00 €	- €	- €
SOUILHANELS	20/129	SOUILHANELS / Schéma directeur d'assainissement fusion ap avec ap 20/131 sda souilhanel	- €	- €		- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
SOUILHE	20/131	SOUILHE SOUILHANELS/ Schéma directeur d'assainissement FUSION AP 20/129 SDA SOUILHANELS	27 606,00 €	236,00 €	11 258,00 €	5 777,20 €	10 334,80 €		20 344,00 €		8 900,00 €	- €	11 444,00 €	- €
SOUILHE	20/132	SOUILHE / Réhabilitation ou reconstruction de la station d'épuration	500 000,00 €	- €	- €		100 000,00 €	400 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
VILLEMAGNE	20/146	VILLEMAGNE / Construction STEP (ap estimé en 2020 à 450 000€. AP réactualisé avec les nouvelles AP 21/004 et 21/005, idem subventions).	359 450,00 €	- €	3 587,83 €	1 298,00 €	354 564,17 €		133 886,00 €	- €		66 943,00 €		66 943,00 €
VILLEMAGNE	20/152	VILLEMAGNE / Acquisition foncière STEP	1 000,00 €				1 000,00 €							
VILLEMAGNE	21/004	VILLEMAGNE / Réhabilitation réseau collecte (bourg et naouquel) dans le cadre de futurs travaux step	37 130,00 €	- €			37 130,00 €		33 417,00 €		- €	12 995,00 €	20 422,00 €	
VILLEMAGNE	21/005	VILLEMAGNE / Raccordement réseau bourg et naouquel dans le cadre de futurs travaux step	105 430,00 €	- €			105 430,00 €		73 801,00 €			36 900,00 €	36 901,00 €	
SALLES SUR L'HERS	22/005	SALLES SUR L'HERS / Réhabilitation du réseau d'assainissement - Rue des Rosiers	77 120,00 €			1 300,00 €	75 820,00 €							
VILLEMAGNE	20/145	VILLEMAGNE / Assainissement régie	8 303,00 €	5 653,00 €	2 650,00 €				13 423,00 €	12 164,00 €		1 259,00 €		
		TOTAL	1 238 472,12 €	27 845,15 €	100 152,80 €	21 195,20 €	689 278,97 €	400 000,00 €	319 448,00 €	12 164,00 €	12 546,00 €	141 877,00 €	85 918,00 €	66 943,00 €

b) Tableaux APCP – Assainissement DSP

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

ID : 011-200035855-20230928-2023_132-DE



COMMUNES	Numéro AP	Nom opération	Montant AP	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	Subvention attendues	Recettes 2020	Recettes 2021	Recettes 2022	Recettes 2023	Recettes 2024
CASTELNAUDARY	20/068	CASTELNAUDARY / Schéma directeur d'assainissement	30 000,00 €	3 569,13 €	- €	- €	26 431,00 €		78 176,00 €	78 176,00 €		- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/070	CASTELNAUDARY / MISE EN ŒUVRE SCHEMA : Elimination des eaux claires parasites Réhabilitation des réseaux P1 du SDA - interventions ponctuelles lutte contre ECP	115 255,00 €	1 416,00 €	- €	92 394,00 €	21 445,00 €	- €	138 867,00 €		60 754,00 €	- €	78 113,00 €	
CASTELNAUDARY	20/071	CASTELNAUDARY / MISE EN ŒUVRE SCHEMA Réhabilitation des réseaux P1 du SDA - Parc des Maronniers (150 mL + 3 branchements) - Cours République (400 ml + 30 branchements) Réduction ECP P1 SDA	563 167,00 €	90,00 €	55 208,00 €	289 228,87 €	218 640,13 €		226 820,00 €		90 650,00 €	13 983,00 €		122 187,00 €
CASTELNAUDARY	20/072	CASTELNAUDARY / MISE EN ŒUVRE SCHEMA : Réhabilitation des réseaux P1 du SDA - Gymnase et Services techniques (230 ml + 3 branchements) Réduction ECP P1 SDA	84 440,00 €	- €		50 515,50 €	33 924,50 €		67 562,00 €	- €	- €	29 554,00 €	38 008,00 €	- €
CASTELNAUDARY	20/073	CASTELNAUDARY / MISE EN ŒUVRE SCHEMA : Réseau de transfert d'Estambigou vers Molinier	800 000,00 €	- €			10 000,00 €	790 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/078	CASTELNAUDARY / Quartier du Breil	200 000,00 €	- €	- €	- €	50 000,00 €	150 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/080	CASTELNAUDARY Traversée de ville rue Pasteur	75 797,65 €	- €	75 797,65 €	- €			80 156,82 €	- €		65 156,82 €	15 000,00 €	- €
CASTELNAUDARY	20/081	CASTELNAUDARY Traversée de ville Grand rue	71 318,03 €	- €	- €	71 318,03 €			57 054,00 €	- €	- €	18 987,00 €	38 067,00 €	- €
MIREVAL LAURAGAIS	20/092	MIREVAL LAURAGAIS /Acquisitions foncières	4 000,00 €				4 000,00 €							
FENDEILLE	20/093	FENDEILLE / Schéma directeur d'assainissement/zonage	26 000,00 €	6 326,25 €	413,00 €	10 623,25 €	8 637,50 €		20 964,00 €	- €	10 591,00 €	- €	10 373,00 €	- €
FENDEILLE	20/095	FENDEILLE / Extension de réseau - Route de l'estrade, route de Villeneuve et chemin de Picotalen Phase 1	132 500,00 €	- €	- €	- €	132 500,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
LABASTIDE D'ANJOU	20/099	LABASTIDE D'ANJOU / Réhabilitation du réseau d'assainissement - tranche 1a - Rue des 4 vents : 149 mL + 4 branchements - LE BOURG Rue de l'ourmette : 125 ML rajout ap 20/101	188 511,00 €	1 506,00 €	7 238,67 €	173 946,46 €	5 819,87 €		138 910,00 €		77 910,00 €		61 000,00 €	- €
LABASTIDE D'ANJOU	20/101	LABASTIDE D'ANJOU / Réhabilitation du réseau d'assainissement - tranche 2 fusion ap 20/101	- €	- €	- €				- €	- €	- €	- €	- €	- €
LASBORDES	20/106	LASBORDES / Extension de réseau - Quartier de l'Orbe 3eme tranche - Part PR	90 972,85 €		90 972,85 €	- €			73 434,84 €	- €	24 341,00 €	49 093,84 €	- €	- €
LAURABUC	20/110	LAURABUC / Etudes de maîtrise d'œuvre crétaion STEP (anciennement 20/109 : CP 2021 : 30 000€ et subvention 2021 : 24 000€) et CP 20/110 Création nouvelle STEP (CP 2021 : 446 240€ et subvention 2021 :	476 240,00 €	- €	4 381,00 €		30 000,00 €	441 859,00 €		- €	- €		- €	- €

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

ID : 011-200035855-20230928-2023_132-DE

Berser
Levrault

MIREVAL LAURAGAIS	20/113	MIREVAL LAURAGAIS / Schéma directeur d'assainissement	1 775,00 €	- €	1 775,00 €	- €	11 932,00 €							
MIREVAL LAURAGAIS	20/114	MIREVAL LAURAGAIS / Etudes de maitrise d'œuvre création STEP	1 298,00 €	- €	472,00 €	826,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MIREVAL LAURAGAIS	20/115	MIREVAL LAURAGAIS / Création STEP + Maitrise œuvre rajout AP 20/114 FUSION AVEC 20/115	331 692,00 €	- €	- €	6 333,82 €	225 358,00 €	100 000,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
PEYRENS	20/122	PEYRENS / Réhabilitation de réseau T3 rue St Joseph rue de l'écoleAllée des Platanes	13 580,00 €	- €	5 432,00 €	8 148,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SAINT MARTIN LALANDE	20/123	SAINT MARTIN LALANDE / Extension de réseau avec suppression PR - route de Lasbordes - part PR	133 508,68 €		8 569,46 €	124 939,22 €		40 053,00 €	- €		40 053,00 €	- €	- €	- €
ST MICHEL DE LANES	20/135	ST MICHEL DE LANES / Schéma directeur d'assainissement	30 000,00 €	236,00 €	10 364,00 €	6 354,00 €	13 046,00 €	21 500,00 €		3 707,10 €	- €	17 792,90 €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/138	TOUT LE TERRITOIRE / Sécurisation des sites et personnels (regroupe AP 20/069 20/137 20/138 20/141 20/142 20/143 20/144)	600 000,00 €	236,00 €	10 364,00 €	52 322,12 €	268 538,94 €	268 538,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
VILLENEUVE LA COMPTAL	20/147	VILLENEUVE LA COMPTAL / Schéma directeur d'assainissement	44 000,00 €	10 226,00 €	354,00 €	20 717,50 €	12 702,50 €	36 663,00 €		17 830,00 €	- €	18 833,00 €	- €	- €
VILLENEUVE LA COMPTAL	20/148	VILLENEUVE LA COMPTAL / Rehabilitation de la station ou réseau de transfert	500 000,00 €	- €	- €	- €	10 000,00 €	490 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LAURABUC	20/151	LAURABUC / Acquisition foncière STEP	4 000,00 €				4 000,00 €							
LAURABUC	21/006	LAURABUC / Réhabilitation reseau assainissement avant travaux step	58 380,00 €	- €			58 380,00 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
SAINT MARTIN LALANDE	22/006	SAINT MARTIN LALANDE / Extension de réseau rue du Nord	77 759,00 €				77 759,00 €							
RICAUD	22/007	RICAUD / Rue des platanes, rue de la mairie	113 213,00 €	- €	- €	1 160,00 €	112 053,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MIREVAL LAURAGAIS	22/011	MIREVAL LAURAGAIS / Réhabilitation réseau Village Bourg	34 469,00 €	- €	- €		34 469,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	22/012	CASTELNAUDARY / Renouvellement réseau eu Secteur Palissy	39 125,09 €			39 125,09 €								
SAINT MARTIN LALANDE	22/013	Extension réseau route lasbordes D116	50 000,00 €				50 000,00 €							
		TOTAL	4 891 001,30 €	23 605,38 €	271 341,63 €	947 951,86 €	1 407 704,44 €	2 240 398,12 €	992 092,66 €	78 176,00 €	297 715,10 €	216 827,66 €	277 186,90 €	122 187,00 €

c) Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2022 fait apparaître les valeurs suivantes :

Indicateur	code	Eau potable	Assainissement
Encours total de la dette (€)	VP.182	1 328 562.10	3 750 693.07
Épargne brute annuelle (€)	VP.183	151 945	871 903
Durée d'extinction de la dette de la collectivité (années)	P153.2 P256.2	0	3.81

d) Amortissements

La dotation aux amortissements est une écriture de comptabilité, dont le but est de prendre en considération la dévalorisation des immobilisations possédées par la Collectivité et qui représente une charge pas décaissée. Concrètement, la dotation aux amortissements équivaut à une dépense comptable récurrente enregistrée sur une période donnée dans le but de refléter la réduction de la valeur d'un actif. De cette façon, les services financiers peuvent tenir compte de l'usure et de l'obsolescence de cet actif tout en répartissant son coût sur sa durée de sa vie utile.

La dotation aux amortissements en 2022 pour l'assainissement correspond aux travaux réalisés par la CCCLA en 2022. Le montant est de 451 805,12 €.

e) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service

ETUDES : SCHEMAS DIRECTEURS ASSAINISSEMENT

Ci-après l'état d'avancement des schémas directeurs en 2022 et qui seront poursuivis en 2023 :

FENDEILLE	Schéma directeur assainissement en cours
LAURABUC	Schéma directeur assainissement terminé
LES CASSES	Schéma directeur assainissement en cours
MIREVAL	Schéma directeur assainissement terminé
SAINT MICHEL DE LANES	Schéma directeur assainissement en cours
SOUILHE / SOUILHANELS	Schéma directeur assainissement en cours
VILLEMAGNE	Schéma directeur assainissement terminé
VILLENEUVE LA COMPTAL	Schéma directeur assainissement en cours

f) Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

La CCCLA a établi un programme pluriannuel d'investissement jusqu'en 2023. Celui-ci est présenté dans le tableau suivant :

TRAVAUX :

		Montants HT	Travaux terminés
AIROUX		3 100 €	
	Création lotissement Le Colassié	3 100 €	
	Extension de 30 ml de canalisation d'assainissement en PVC de diamètre 200 mm	3 100 €	X
CASTELNAUDARY		660 346 €	
	Grand Rue	61 094 €	
	Renouvellement des branchements et réhabilitation canalisation eaux usées, 105 ml en PVC et en diamètre 200 mm	61 094 €	X

	Allée des Marronniers		
	Renouvellement branchements et réhabilitation canalisation eaux usées : 242 ml en PVC et en diamètre 200 mm	90 820 €	X
	Gymnase	52 423 €	
	Renouvellement branchements réhabilitation canalisation eaux usées, 205 ml en PVC et en diamètre 200 mm	52 423 €	X
	Cours de la république (côte mairie)	314 690 €	
	Renouvellement branchements et réhabilitation canalisation eaux usées, 400 ml en PVC et en diamètre 200 mm	314 690 €	X
	Rue Bernard Palissy	38 774 €	
	Réhabilitation de 67 ml du réseau d'assainissement en PVC de diamètre 200 mm	38 774 €	X
	Regards assainissement sur la commune	102 545 €	
	Reprise étanchéité de 94 regards	102 545 €	X
FENDEILLE		18 424 €	
	Rue Prosper Estieu	10 484 €	
	Travaux sur les regards assainissement	10 484 €	
	Rue du moulin	7 940 €	
	Extension réseau assainissement de 105 ml de canalisation d'assainissement PVC de diamètre 200 mm	7 940 €	
LABASTIDE D'ANJOU		168 961 €	
	Rue de l'Ourmette	90 163 €	
	Renouvellement 135 ml du réseau d'assainissement de canalisation d'assainissement en FONTE de diamètre 200 mm		X
	Rue des quatre vents		
	Renouvellement 135 ml du réseau d'assainissement de canalisation d'assainissement en FONTE de diamètre 200 mm		X
	Grand Rue		
	Réhabilitation sans tranchée UVEO (par chemisage)	78 798 €	X
LAURABUC		6 370 €	
	Rue de La Poste	6 370 €	
	Extension de 30 ml de canalisation assainissement de diamètre 200mm en PVC	6 370 €	X
PEYRENS		12 139 €	
	Rue de la croix	3 991 €	
	Réhabilitation réseau sans tranchée par chemisage	3 991 €	X
	Rue des platanes	8 148 €	
	Réhabilitation réseau (assainissement)	8 148 €	X
SAINT PAPOUL		2 859 €	
	Rue du Forgeron	2 859 €	
	Le renouvellement 5 ml de canalisation assainissement, en PVC de diamètre 150 mm	2 859 €	X
SALLES SUR L'HERS		4 704 €	
	Rue du cimetière	4 704 €	
	Travaux d'extension du réseau d'eaux usées	4 704 €	X

g) Récapitulatif financier 2022 : investissement et fonctionnement

DSP EAU POTABLE			REGIE EAU POTABLE		
Investissement € HT	Fonctionnement € HT	TOTAL € HT	Investissement € HT	Fonctionnement € HT	TOTAL € HT
323 467	1 478	324 945	172 244	45 101	217 345
Total général budget eau					542 290

DSP ASSAINISSEMENT			REGIE ASSAINISSEMENT		
Investissement € HT	Fonctionnement € HT	TOTAL € HT	Investissement € HT	Fonctionnement € HT	TOTAL € HT
961 449	25 307	986 756	29 307	42 874	72 181
Total général budget assainissement					1 058 937

h) Durée d'extinction de la dette de la collectivité

Cet indicateur présente le nombre théorique d'années nécessaires à la collectivité pour rembourser la dette résultat des emprunts contractés pour financer les investissements nécessaires au bon fonctionnement du service d'eau potable.

Indicateur	Code	Eau potable	Assainissement
Encours total de la dette (€)	VP.182	1 328 562,10	3 750 693,07
Épargne brute annuelle (€)	VP.183	- 151 945	871 903
Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	P153.2 P256.2	0	3,81

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'assainissement

a) Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P109.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. Entrent en ligne de compte :

- Les versements effectués par la collectivité au profit d'un fond créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fond de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté
- Les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).
La CCCLA a mis en place un fond de solidarité d'un montant de 11 723 euros par an.

b) Opérations de coopération décentralisée (Cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

Aucune convention avec les autorités locales étrangères n'a été mise en place en 2022.



Quel est le rôle de l'assainissement ?

L'assainissement correspond à l'ensemble des moyens de collecte et de traitement des eaux usées, avant leur rejet dans la nature.


Pour traiter les eaux usées domestiques, il existe 2 types de solutions : l'assainissement collectif et l'assainissement individuel.

Quelles sont les différences entre assainissement collectif et individuel ?

L'assainissement collectif, aussi appelé tout à l'égout est mis en place lorsque la collectivité prend en charge la réalisation et l'entretien du réseau de collecte des eaux usées et de la station d'épuration. Les eaux sont acheminées vers une station d'épuration pour être traitées.

L'assainissement non collectif, ou assainissement individuel, intervient lorsque l'habitation ne peut être reliée au tout à l'égout. Sont concernées principalement les habitations à la campagne, pour lesquelles il est coûteux et complexe d'installer un assainissement collectif. Le traitement des eaux usées est alors réalisé sur le terrain du propriétaire. La fosse, dont la taille est adaptée à l'habitation, récolte et pré-traite les eaux usées. Il incombe au propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement son assainissement individuel.

CHAPITRE 3 - SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

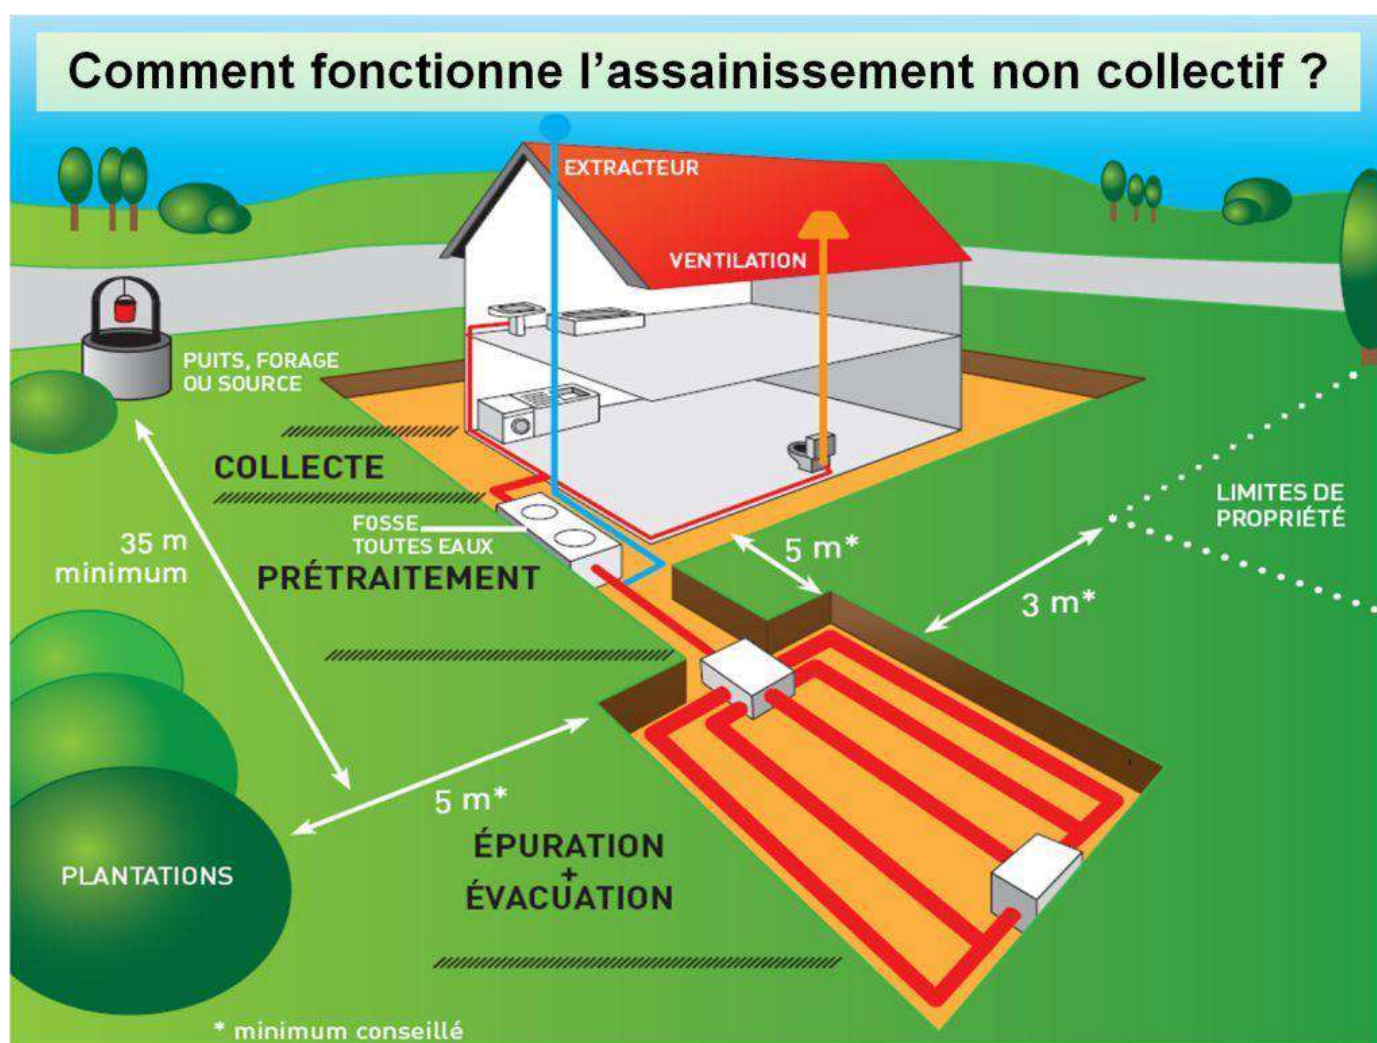

1. Caractéristiques techniques du service

Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) existe depuis 2013 à la CCCLA pour l'ensemble du territoire.

Les missions réalisées par le service sont :

- Le contrôle diagnostic de bon fonctionnement des installations existantes
- Les contrôles de conception et de bonne exécution des nouvelles installations
- Le contrôle de bonne exécution des travaux de réhabilitation d'installations existantes
- Le conseil et l'accompagnement des particuliers

2. Mode de gestion du service

Le service est assuré en régie par la CCCLA. Le choix de la gestion en régie a permis à la fois de maîtriser les coûts pour l'usager, mais aussi de permettre aux particuliers de faire des travaux de réhabilitation éligible à des subventions de l'Agence de l'eau.

43 services publics d'assainissement non collectif
3 200 installations d'assainissement non collectifs pour 6 500 habitants

a) Les tarifs des contrôles sont définis par délibération intercommunale

Objet	Montant € HT
Redevance pour le contrôle périodique de bon fonctionnement et de bon entretien des installations existantes, facturée tous les dix ans à l'occasion de chaque contrôle obligatoire	90 €
Redevance pour le contrôle de conception des installations neuves	65 €
Redevance pour le contrôle de réalisation des installations neuves	55 €
Pénalité financière en cas d'obstacle à l'accomplissement des missions de contrôle	45 €

b) Recettes d'exploitation du service en identifiant les recettes provenant du contrôle des installations et des autres prestations aux abonnés

Les recettes 2022 sont détaillées dans le tableau suivant :

Facturation du service obligatoire	10 055 € HT
------------------------------------	-------------

c) Présentation des projets en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur

Mise en place d'un nouveau logiciel Nomalys permettant de d'effectuer les visites sur site en complétant les données directement sur smartphone.

3. Installations existantes

43 services publics d'assainissement non collectif
 3 200 installations d'assainissement non collectifs pour 6 500 habitants

Pour les installations anciennes ou déjà existantes, un diagnostic de bon fonctionnement et de bon entretien est effectué tous les 10 ans. Ce diagnostic est également obligatoire dans le cadre d'une vente immobilière. Des campagnes peuvent également être prioritaires lorsque des zonages d'assainissement sont imminents.


Ont été réalisés en 2022 :

- 67 contrôles de conception (FO1)
- 44 contrôles de réalisation (FO2)
- 98 contrôles de l'existant (FO3)

Les deux agences de l'eau n'accordent plus d'aides financières.

Au global, près de 3 000 installations ont été contrôlées depuis 2012.

	Contrôles périodiques			
	2019	2020	2021	2022
FO3 Existant	76	85	106	98
FO1 Conception	53	46	81	67
FO2 Réalisation	38	29	29	44

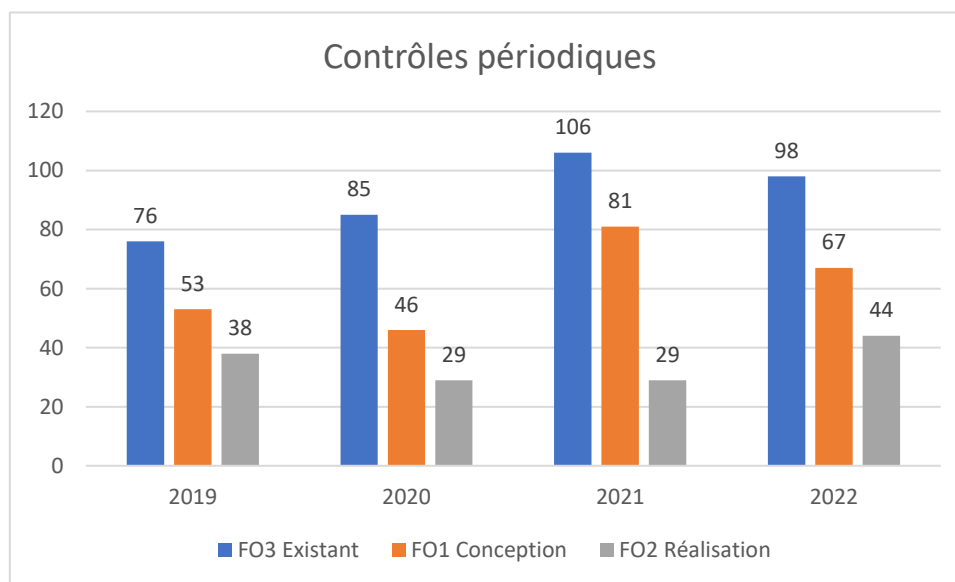

ANNEXES



Annexe 1 : Photos du réservoir de SAINT-MARTIN-LAVAL

Travaux de ravalement extérieur

Avant les travaux de réhabilitation :



Après les travaux de réhabilitation :



Caillebotis et Echelles



Annexe 2 : Photos sur la commune de CASTELNAUDARY

Cours de la république : Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement et d'eau potable



Annexe 3 : CASTELNAUDARY Suite

Réservoir Sainte-Catherine : Travaux de sécurisation intérieure



Annexe 4 : Photos de la commune de LABASTIDE D'ANJOU

Travaux de réhabilitation de réseau d'assainissement





Après travaux



Annexe 5 : Photos de la commune d'AIROUX

Extension réseau d'assainissement et d'eau potable



Après travaux



Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

ID : 011-200035855-20230928-2023_132-DE



Annexe 6 : Photos de la commune de LA POMAREDE

Dévoiemnt conduite d'eau potable du lac



Renouvellement conduite réservoir



Après travaux



Annexe 7 : Photos de la commune de LES CASSES

Curage de boues



Annexe 8 : RPQS par commune EAU et ASSAINISSEMENT**1- RPQS EAU – COMMUNES EN REGIE**Commune d'ISSEL**SERVICE EAU POTABLE****RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
246	241	232

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	200 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
27 090	28 440	31 159

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
23 018	23 207	21 706

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 000	5 000	5 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	84,97	81,60	70	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,26	2,26	2,26

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
110	113	112

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	150 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
33 513	32 452	36 468

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
31 181	28 872	20 220

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	15 000	15 000	15 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	30	30	778	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,04	0,04	1,08	%
Rendement	93,04	88,97	55,44	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
83	83	83

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
234	230	223

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Source La Garrigue	86 m³/j
Réservoir neuf	200 m³
Réservoir source	15 m³
Bâche de reprise volumes produits	1 m³/h

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
24 310	24 869	24 390

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
20 246	19 023	19 597

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	12 167	12 167	12 167	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	40	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0,07	%
Rendement	83,28	76,49	80	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	6	6	6	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
1,91	1,91	1,91

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
70	70	70

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
152	147	154

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	40 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
14 699	14 458	14 120

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
13 954	13 928	14 048

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	12 000	12 000	12 015	ml
Longueur de réseau renouvelé	100	100	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,17	0,17	0,17	%
Rendement	94,93	96,33	99	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,79	2,79	2,79

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	90	90

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
174	169	172

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir La Pendule	70 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
17 262	44 651	22 884

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
13 919	14 247	13 871

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	14 000	14 000	14 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	80,63	32,00	61	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,17	3,17	3,17

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
134	133	133

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir La Piboulette	200 m³
Réservoir village	200 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
12 389	12 096	11 445

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
10 823	11 077	13 120

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	22 000	22 000	22 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	87,36	91,58	97	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,53	3,53	3,53

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
98	99	98

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Pech Coupet	50 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
30 557	19 011	9 900

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
9 139	11 981	8 146

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 700	3 700	3 700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	29,91	74,00	82	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,85	2,65	2,67

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
129	123	128

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	120 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
14 747	15 925	17 941

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
11 931	10 251	9 771

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	11 000	11 000	11 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	80	80	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	1,16	1,16	0	%
Rendement	80,90	64,37	54	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,25	2,25	2,25

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
85	85	85

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
396	388	399

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	300 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
39 666	30 642	20 183

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
24 541	26 218	22 591

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	88 900	88 900	88 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	660	705	60	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,66	0,71	0,38	%
Rendement	78,77	85,56	96	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	7	7	7	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,56	2,56	2,56

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
178	163	169

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
19 030	17 877	18 165

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
15 639	14 403	13 721

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	8 000	8 000	8 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	6	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,03	0	%
Rendement	82,18	80,57	76	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,38	2,38	2,38

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
159	147	159

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	80 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
36 967	28 328	21 061

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
15 674	15 864	14 723

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	15 000	15 000	15 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	42,40	56,00	70	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
1,84	1,84	1,84

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
129	122	126

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	80 m ³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
23 392	21 877	30 238

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
12 529	12 041	11 109

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 000	3 000	3 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	130	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0,87	%
Rendement	53,56	55,04	37	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
1,77	1,77	1,77

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
58	51	58

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
7 102	7 671	7 552

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
4 891	5 556	5 911

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 000	4 000	4 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	68,87	72,43	78	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	2	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,22	2,22	2,22

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
153	152	140

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Les Clots	200 m³
Réservoir La Caoussade	60 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
37 570	39 904	45 966

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
20 375	11 564	20 909

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	13 000	13 000	13 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	58	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,09	0,03	%
Rendement	57,20	28,98	45	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
1,99	1,99	1,99

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
87	87	87

2- RPQS EAU – COMMUNES EN DSPCommune d'AIROUX**SERVICE EAU POTABLE****RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant BRL jusqu'au 31 décembre 2023****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
101	106	107

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
8 091	10 445	10 200

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
7 900	8 841	8 961

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 950	2 950	3 024	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	97,64	83,40	86,40	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	5	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,23	3,22	3,28

Indicateurs financiers (en euros)

	2020	2021	2022
Produits DSP	26 714	23 956	27 480
Charges DSP	21 234	20 566	20 468
Dont surtaxes	2 366	2 758	2 708
Résultats avant impôts	5 006	2 492	7 012
Résultat après impôts et ou apurement	3 604	2 492	5 259

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
80	80	80

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
104	99	96

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	100 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
7 057	6 699	7 144

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
6 959	8 375	7 434

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 005	7 684	7 684	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	46	45	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,13	0,28	%
Rendement	98,61	127,87	98,00	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	5	
Conformité bactériologique	100	100	85	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,33	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
62	59	64

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
7 387	7 602	7 157

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	14 414	14 414	14 414	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	68,85	76,42	97,00	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	5	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,57	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2020	2021	2022
70	70	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
6347	6412	6596

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Usine de production d'Issel	40 m³/h
Usine de production de Verdun Lauragais	65 m³/h
Usine de production Sainte Marie	100 m³/h
Source Las Nobios	1 200 m³/j
Source Co d'En Sens	800 m³/j
Forage Soubiran	2 400 m³/j
Réservoir La Concorde	800 m³
Réservoir Cugarel	1 200 m³
Réservoir Sainte Catherine	5 000 m³
Volumes produits	1 056 077

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
1 065 823	1 102 843	1 542 539

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
846 353	829 927	1 281 080

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	168 212	168 212	168 212	ml
Longueur de réseau renouvelé	2235	1412	509	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,27	0,17	0,14	%
Rendement	79,41	79,45	83,05	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	42	45	42	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,69	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2020	2021	2022
80	100	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
18	19	18

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
8 662	5 979	5 561

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
5 440	3 565	2 980

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 000	6 000	6 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	62,80	59,60	53,60	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	3	3	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
4,61	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
95	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2024

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
26	26	26

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
2 764	3 036	2 959

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 100	4 100	4 100	ml
Longueur de réseau renouvelé	315	315	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	1,54	1,54	1,54	%
Rendement	60,30	73,40	77,20	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	2	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	22,22	35	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,72	2,75	2,84

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes de l'ancien syndicat BELPECH MOLANDIER (Fajac la Relenque, La Louvière Lgaïs, Mayreville, Mézerville, Peyrefitte sur l'Hers et autres communes hors CCCLA)

	2020	2021	2022
Produits DSP	56 940	103 860	122 058
Charges DSP	100 652	149 212	181 503
Dont surtaxes	10 001	24 071	23 105
Résultats avant impôts	- 43 712	- 45 349	- 59 445
Résultat après impôts et ou apurement	- 43 712	- 45 349	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
98	98	98

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
302	314	325

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	100 m³
Bâche de reprise	6 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
28 650	24 759	34 002

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
25 614	29 960	25 726

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	12 700	12 700	12 805	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	17	40	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,03	0,09	%
Rendement	89,40	76,07	75,86	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	6	7	6	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,28	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
49	50	50

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	80 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
4 702	4 589	3 223

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
4 243	4 061	4 970

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 800	6 800	6 800	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	90,24	111,17	98,00	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,85	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2024

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
54	56	58

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
6 216	6 024	6 247

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	14 594	14 594	14 594	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	60,30	73,40	77,20	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	33	22,22	35	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,72	2,75	2,84

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes de l'ancien syndicat BELPECH MOLANDIER (Fajac la Relenque, La Louvière Lgais, Mayreville, Mézerville, Peyrefitte sur l'Hers et autres communes hors CCCLA)

	2020	2021	2022
Produits DSP	56 940	103 860	122 058
Charges DSP	100 652	149 212	181 503
Dont surtaxes	10 001	24 071	23 105
Résultats avant impôts	- 43 712	- 45 349	- 59 445
Résultat après impôts et ou apurement	- 43 712	- 45 349	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
98	98	94

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
644	653	662

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	350 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
62 166	71 543	66 301

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
52 554	54 488	54 050

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	21 000	20 900	20 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	84,54	84,96	78,20	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	7	9	7	
Conformité bactériologique	100	100	85	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,52	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2026

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
413	418	417

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
53 987	45 139	53 011

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
46 659	46 163	51 405

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	22 000	23 000	23 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	45	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	86,43	95,20	96,00	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	6	7	7	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,84	2,87	3,00

Indicateurs financiers (en euros)

	2020	2021	2022
Produits DSP	130 003	142 812	146 376
Charges DSP	133 903	130 014	144 800
Dont surtaxes	28 545	30 869	33 388
Résultats avant impôts	- 3 902	9 407	1 575
Résultat après impôts et ou apurement	- 3 900	9 407	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
93	93	93

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
269	263	230

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir vieux	60 m³
Réservoir neuf	120 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
25 127	24 904	24 120

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
20 128	18 892	19 164

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	15 900	15 900	15 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	150	150	80	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,19	0,19	0,29	%
Rendement	80,11	93,05	81,53	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,85	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
48	48	49

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir village	100 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
5 163	5 324	4 449

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	8 707	8 707	8 707	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	68,85	76,42	98,00	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,57	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
70	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
484	490	491

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Bernard Peyre	100 m³
Réservoir du Fort	100 m³
Réservoir village	235 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
81 274	73 810	72 692

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
62 385	52 494	46 356

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	53 000	54 000	54 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	76,76	90,40	99,60	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	7	6	8	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,35	3,42	3,50

Indicateurs financiers (en euros)

	2020	2021	2022
Produits DSP	165 335	150 359	183 744
Charges DSP	196 087	147 632	188 252
Dont surtaxes	29 435	19 514	32 602
Résultats avant impôts	- 30 751	2 004	- 4 508
Résultat après impôts et ou apurement	- 30 751	2 004	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
92	92	92

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2024

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
51	52	51

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
8 697	8 842	9 614

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	10 300	10 300	10 300	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	115	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,22	0,22	%
Rendement	60,30	73,40	77,20	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	67	22	35	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,72	2,75	2,84

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes de l'ancien syndicat BELPECH MOLANDIER (Fajac la Relenque, La Louvière Lgais, Mayreville, Mézerville, Peyrefitte sur l'Hers et autres communes hors CCCLA)

	2020	2021	2022
Produits DSP	56 940	103 860	122 058
Charges DSP	100 652	149 212	181 503
Dont surtaxes	10 001	24 071	23 105
Résultats avant impôts	- 43 712	- 45 349	- 59 445
Résultat après impôts et ou apurement	- 43 712	- 45 349	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
98	98	94

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2024

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
54	53	54

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
6 205	7 856	6 895

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	12 300	12 300	12 300	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	60,30	73,40	77,20	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	22	35	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,72	2,75	2,84

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes de l'ancien syndicat BELPECH MOLANDIER (Fajac la Relenque, La Louvière Lgais, Mayreville, Mézerville, Peyrefitte sur l'Hers et autres communes hors CCCLA)

	2020	2021	2022
Produits DSP	56 940	103 860	122 058
Charges DSP	100 652	149 212	181 503
Dont surtaxes	10 001	24 071	23 105
Résultats avant impôts	- 43 712	- 45 349	- 59 445
Résultat après impôts et ou apurement	- 43 712	- 45 349	- 59 446

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
98	98	94

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
117	116	118

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Ecart	240 m³
Réservoir village	100 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
13 405	21 601	26 546

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
12 807	14 118	9 186

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	9 745	9 745	9 745	ml
Longueur de réseau renouvelé	190	190	400	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,29	0,29	0,9	%
Rendement	95,54	73,22	56,36	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,55	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
68	69	73

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
5 944	8 866	7 710

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
4 939	4 958	4 440

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 300	4 300	4 300	ml
Longueur de réseau renouvelé	138	138	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,64	0,64	0	%
Rendement	83,09	69,04	67,82	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
4,33	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant VEOLIA jusqu'au 06 août 2024

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
48	45	47

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	135 m³

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
7 566	4 877	6 308

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
5 331	4 725	4 658

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	11 000	11 000	11 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	70,46	90,20	77,10	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
4,33	4,47	4,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2020	2021	2022
Produits DSP	23 292	19 179	20 421
Charges DSP	26 618	23 317	20 208
Dont surtaxes	2 992	2 648	2 386
Résultats avant impôts	- 3 326	- 4 138	213
Résultat après impôts et ou apurement	- 3 326	- 4 138	161

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
93	93	93

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
314	305	284

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Les Coustous	100 m³
Brise charge	15 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
35 882	37 885	38 097

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
27 873	31 071	20 678

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	21 400	22 100	22 100	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	77,68	91,99	80,21	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	7	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,08	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2024

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
48	48	48

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Volumes mis en distribution (en m³)

2020	2021	2022
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes consommés autorisés (en m³ /an)

2020	2021	2022
5 002	5 179	5 404

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 900	6 900	6 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	60,30	73,40	77,20	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	22	35	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,72	2,75	2,84

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes de l'ancien syndicat BELPECH MOLANDIER (Fajac la Relenque, La Louvière Lgais, Mayreville, Mézerville, Peyrefitte sur l'Hers et autres communes hors CCCLA)

	2020	2021	2022
Produits DSP	56 940	103 860	122 058
Charges DSP	100 652	149 212	181 503
Dont surtaxes	10 001	24 071	23 105
Résultats avant impôts	- 43 712	- 45 349	- 59 445
Résultat après impôts et ou apurement	- 43 712	- 45 349	- 59 446

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
98	98	94

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
249	248	231

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	150 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
29 801	28 955	22 361

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
22 077	21 134	17 296

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	8 600	8 600	8 665	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	74,08	92,98	89,90	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,04	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
98	99	98

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Pech Coupet	50 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
30 557	19 011	9 900

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
9 139	11 981	8 146

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 700	3 700	3 700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	29,91	74,00	82,28	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,85	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
167	169	168

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
19 007	21 084	22 462

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
16 828	21 084	16 140

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 100	6 100	6 100	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	88,54	85,70	71,86	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,74	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2020	2021	2022
79	79	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
560	565	565

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir La Capelle	50 m³
Réservoir Village	50 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
61 550	45 553	69 848

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
60 220	64 386	69 631

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	27 600	27 500	27 500	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	97,84	86,24	90,32	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	7	8	7	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,35	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
206	206	257

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir En Bardinat	20 m³
Réservoir village	200 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
13 353	15 533	14 490

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
12 954	15 652	13 723

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	8 900	8 900	8 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	150	350	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,58	0,81	0,81	%
Rendement	97,01	102,30	94,71	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
4,24	4,28	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
497	497	485

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir La Paille	200 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
77 879	78 294	82 289

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
47 224	45 756	41 780

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	33 000	35 638	35 638	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	120	80	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,07	0,12	%
Rendement	60,64	64,13	56,60	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	7	7	7	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
4,00	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2020	2021	2022
75	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
66	66	68

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
Pas de comptage sur la commune		Pas de comptage sur la commune

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
5 276	7 281	7 296

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	15 498	15 498	15 498	ml
Longueur de réseau renouvelé	60	60	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,08	0,08	0,07	%
Rendement	68,85	76,42	97,00	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	3	5	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
3,57	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
70	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
196	194	217

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Jean Raymond	20 m³
Réservoir La Batisse	150 m³
Réservoir La Jasse	20 m³
Réservoir Pierre Blanche	50 m³
Réservoir Puget Haut	25 m³
Volumes produits	32 227

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
32 227	35 555	45 606

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
28 105	23 991	25 508

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	23 800	23 800	23 800	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	87,21	70,59	57,78	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,47	2,30	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2020	2021	2022
80	95	110

SERVICE EAU POTABLE**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP**

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
645	655	669

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Le Roc	200 m³
Réservoir Village	200 m³

Achat d'eau (en m³)

2020	2021	2022
67 190	82 081	69 289

Volumes facturés (en m³ /an)

2020	2021	2022
46 457	60 837	52 010

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	31 500	31 500	31 500	ml
Longueur de réseau renouvelé	145	95	20	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,09	0,06	0,01	%
Rendement	69,14	86,45	86,16	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2020	2021	2022	
Nombre de prélèvements	7	8	8	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)	Année N + 1 (01/01/2023)
2,99	2,65	2,67

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	4 126 690	2 836 230
Charges DSP	4 199 271	3 274 800
Dont surtaxes	1 220 691	1 809 730
Résultats avant impôts	- 72 581	- 438 570
Résultat après impôts et ou apurement	- 190 607	- 438 570

ICGPE**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)**

2020	2021	2022
80	100	110

3- RPQS ASSAINISSEMENT – COMMUNES EN REGIE

Commune de BELFLOU

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2023 sur l'activité 2022

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
22	20	23

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	décembre 2004	50	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	356	356	356	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
1 553	1 814	1 757

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
8	8	7

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	avril 2006	50	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	300	300	300	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
768	635	709

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,35	1,35	1,35

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
185	172	175

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lagunage	janvier 1992	300	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 000	5 000	5 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
21 126	15 123	14 700

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,24	1,25	1,25

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
20	19	20

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	avril 2006	75	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	700	700	700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
1 373	1 112	1 103

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,35	1,35	1,35

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
27	29	28

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	janvier 2003	90	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 000	3 000	3 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
3 589	2 938	2 044

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,24	1,25	1,25

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
99	72	78

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	Inconnue	190	3

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 974	2 974	2 974	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
3 954	3 290	4 033

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,43	1,44	1,44

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
106	106	107

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	septembre 2003	200	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 660	2 660	2 660	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
9 677	8 980	8 807

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,94	1,94	1,94

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
18	22	22

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	janvier 1997	50	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	437	437	437	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
2 954	2 299	1 601

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,35	1,35	1,35

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
17	18	18

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	mars 2003	55	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	875	875	875	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
1 236	1 271	1 181

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,35	1,35	1,35

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
30	37	36

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	janvier 1998	80	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 000	2 000	2 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
1 579	2 406	2 016

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,27	1,27	1,27

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
14	14	14

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2006	60	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 930	1 930	1 930	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
869	675	856

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,54	1,54	1,27

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
138	132	132

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
STEP 1	Filtres plantés de roseaux	juillet 2006	20	1
STEP 2	Filtres plantés de roseaux	avril 2002	160	
STEP 3	Filtres plantés de roseaux	juillet 2005	100	
STEP 3				

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
non conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 421	4 421	4 421	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
11 804	12 726	8 196

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,00	2,	2

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
77	69	77

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	juin 2006	225	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 980	1 980	1 980	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
4 602	4 074	4 166

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,71	1,71	1,71

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
42	38	42

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	février 2007	200	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 000	2 000	2 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
2 695	2 382	2 458

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,44	2,44	2,44

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
18	15	19

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	octobre 2003	75	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 047	1 047	1 047	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
965	919	1 057

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,27	1,27	1,27

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
261	259	269

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lagunage	janvier 1992	500	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 250	4 250	4 250	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	120	5	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,56	0,59	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
19 677	17 811	11 356

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,24	1,25	1,24

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
63	62	58

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	janvier 2006	150	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 382	1 382	1 382	ml
Longueur de réseau renouvelé	80	80	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	1,16	1,16	1,16	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
5 936	5 241	4 524

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,41	1,42	1,42

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
23	25	25

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	décembre 2012	75	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	980	980	980	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
1 368	1 770	1 920

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,35	1,35	1,35

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
342	335	342

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	juillet 2007	700	2

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 000	5 000	5 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	305	353	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	1,22	1,41	1,09	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
21 201	20 887	26 567

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,15	2,15	2,15

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
119	115	115

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	janv 1993	400	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 900	3 900	3 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	6	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,03	0,03	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
10 649	9 300	8 871

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,24	1,25	1,25

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
118	119	124

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lagunage	janvier 2000	300	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
non conforme	non conforme	non conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 500	2 500	2 500	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
12 186	12 640	11 547

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,43	1,44	1,44

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
82	80	77

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	mai 2006	320	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 620	2 620	2 620	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
6 515	6 381	6 133

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,15	2,16	2,16

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	15	15

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : REGIE****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
92	99	101

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
STEP 1	Boues activées - aération prolongée	décembre 1975	50	0
STEP 2	Boues activées - aération prolongée	décembre 1975	400	

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
non conforme	non conforme	non conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 412	2 412	2 412	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
5 621	4 223	6 569

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,43	1,44	1,44

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	75	75

4- **RPQS ASSAINISSEMENT – COMMUNES EN DSP**Commune d'AIROUX

SERVICE ASSAINISSEMENT
RPQS 2023 sur l'activité 2022
(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)

Mode de Gestion : DSP
Exploitant BRL jusqu'au 31 décembre 23

Nombre d'abonnés		
2020	2021	2022
71	77	78

Patrimoine et Type de traitement				
Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2008	250	0

Conformité du système d'assainissement		
2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau				
	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 322	1 320	1 350	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)		
2020	2021	2022
4 771	5 763	5 412

Prix TTC (facture type 120 m³)		
Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,45	2,51	2,55

Indicateurs financiers (en euros)			
	2020	2021	2022
Produits DSP	14 142	9 938	9 039
Charges DSP	13 457	7 398	12 276
Dont surtaxes	2 555	3 111	2 651
Résultats avant impôts	685	2 540	- 3 237
Résultats après impôts et/ou apurements	493	1 867	- 3 237

ICGPA (Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)		
2020	2021	2022
70	70	70

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
61	67	67

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	août 2005	100	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 715	1 715	1 715	ml
Longueur de réseau renouvelé	50	50	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,58	0,58	0,58	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
4 265	5 306	3 338

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,61	2,48	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	14 026
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
30	75	85

Commune de CASTELNAUDARY

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2023 sur l'activité 2022

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28

Nombre d'abonnés

2020	2021	2022
5 831	5 896	5961

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
MOLINIER	Boues activées - aération prolongée	janvier 1994	40 000	4
ESTAMBIGOU	Boues activées - aération prolongée	janvier 1994	6 000	

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	82 129	82 534	84 448	ml
Longueur de réseau renouvelé	1817	1595	1019	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,52	0,46	0,68	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
611 153	673 052	755 249

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,61	2,48	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	1 627 133
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2020	2021	2022
85	85	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
179	195	201

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	novembre 2012	620	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 600	2 600	3 289	ml
Longueur de réseau renouvelé	60	60	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,46	0,46	0,46	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
12 830	14 827	14 228

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,80	2,48	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	43 397
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
85	85	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
558	569	573

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	décembre 1997	1 300	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	9 132	9 203	9 332	ml
Longueur de réseau renouvelé	33	33	270	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,07	0,07	0,67	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
44 154	46 103	46 886

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
3,28	2,48	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	153 479
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
85	85	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 26****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
317	322	324

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	août 2013	1 400	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 903	7 863	7 863	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
28 766	30 843	34 521

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,30	2,31	2,50

Indicateurs financiers (en euros)

	2020	2021	2022
Produits DSP	78 642	78 793	91 720
Charges DSP	67 070	72 845	95 585
Dont surtaxes	23 122	22 820	26 553
Résultats avant impôts	11 572	5 948	- 3 865
Résultats après impôts et/ou apurements	8 332	4 372	- 3 864

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	75	75

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
105	107	110

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	janvier 1976	150	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 700	1 700	1 730	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
6 106	5 987	4 210

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
3,01	2,48	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	20 885
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
30	85	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant VEOLIA jusqu'au 14 mai 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
269	272	273

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	septembre 2011	1 000	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 000	5 176	5 176	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
18 359	23 843	20 014

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,78	2,89	3,03

Indicateurs financiers (en euros)

	2020	2021	2022
Produits DSP	53 169	57 421	67 233
Charges DSP	55 182	60 253	73 822
Dont surtaxes	12 240	6 615	16 315
Résultats avant impôts	- 2 012	- 2 832	- 6 589
Résultats après impôts et/ou apurements	- 2 012	- 2 831	- 6 589

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
75	75	75

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
53	53	55

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	janvier 1976	150	0

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 100	1 094	1 094	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
3 781	3 263	2 567

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,38	2,48	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	11 697
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
15	75	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
198	194	199

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	juillet 2010	800	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 000	4 000	4 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
18 524	17 199	14 691

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,98	2,48	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	53 025
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
85	85	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
59	59	58

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2007	170	2

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 700	1 700	1 700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
3 783	4 438	2 943

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,39	2,48	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	13 992
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
90	90	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
85	85	109

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2010	300	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 200	2 244	2 244	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
10 500	9 983	9 353

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
3,25	2,48	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	31 052
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
28	85	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
257	262	268

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	novembre 2008	1 150	2

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 800	6 800	6 852	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
19 740	20 512	22 858

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
3,82	2,48	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	75 993
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
85	85	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
161	161	159

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lit bactérien - forte charge	janvier 1978	300	2

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	non conforme	non conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 200	3 200	3 200	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	8	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,05	0,05	0,005	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
10 169	11 997	10 514

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,88	2,77	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	38 238
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
26	85	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
109	109	129

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
STEP 1	Filtres plantés de roseaux	janvier 2008	80	0
STEP 2	Filtres plantés de roseaux	mai 2003	400	

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 800	2 800	2 800	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
8 011	6 015	6 296

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
1,34	1,55	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	10 407
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
30	75	85

SERVICE ASSAINISSEMENT**RPQS 2023 sur l'activité 2022****(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2023 sur l'activité 2022)****Mode de Gestion : DSP****Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 28****Nombre d'abonnés**

2020	2021	2022
442	464	577

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	octobre 1979	1 200	1

Conformité du système d'assainissement

2020	2021	2022
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	En 2022 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	12 900	13 229	13 229	ml
Longueur de réseau renouvelé	10	10	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,02	0,02	0,015	%

Volumes assujettis (en m³ /an)

2020	2021	2022
34 896	40 730	44 431

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2021)	Année N (01/01/2022)	Année N+1 (01/01/2023)
2,86	2,48	2,53

Indicateurs financiers (en euros)

Attention, les données ci-après ne précisent pas celles de la commune mais sont globales aux communes en DSP SUEZ

	2021	2022
Produits DSP	2 227 848	134 524
Charges DSP	2 400 018	2 158 820
Dont surtaxes	719 589	795 060
Résultats avant impôts	- 172 173	- 272 500
Résultats après impôts et/ou apurements	- 192 085	- 272 500

ICGPA**(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)**

2020	2021	2022
80	85	85